


BEDIENUNG UND INSTALLATION OPERATION AND INSTALLATION UTILISATION ET INSTALLATION BEDIENING EN INSTALLATIE USO E INSTALLAZIONE OBSLUHA A INSTALACE OBSŁUGA I INSTALACJA OPERACIÓN E INSTALACIÓN

Durchlaufspeicher | Instantaneous water heating cylinder | Ballon à écoulement libre | Doorstroomboilers | Scaldacqua con bollitore | Průtokový zásobník | Zasobnik przepływowaty | Calentadores instantáneos

- » SBS 601 W
- » SBS 801 W
- » SBS 1001 W
- » SBS 1501 W
- » SBS 601 W SOL
- » SBS 801 W SOL
- » SBS 1001 W SOL
- » SBS 1501 W SOL

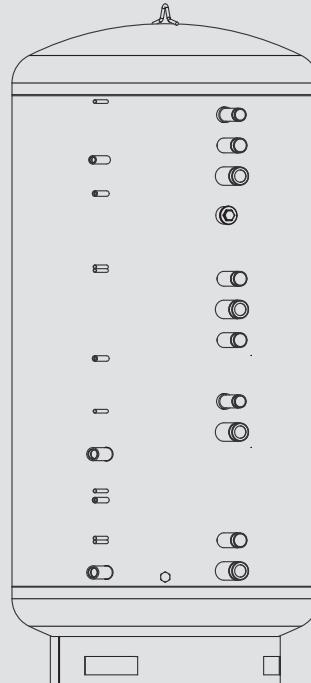

STIEBEL ELTRON

INHALT | BEDIENUNG

Allgemeine Hinweise

BEDIENUNG

1.	Allgemeine Hinweise	2
1.1	Dokumentinformation	2
1.2	Sicherheitshinweise	2
1.3	Andere Markierungen in dieser Dokumentation	2
1.4	Maßeinheiten	3
2.	Sicherheit	3
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2.2	Sicherheitshinweise	3
2.3	Prüfzeichen	3
3.	Gerätebeschreibung	3
4.	Reinigung, Pflege und Wartung	3
4.1	Verkalkung	3
5.	Problembehebung	3

INSTALLATION

6.	Sicherheit	4
6.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	4
6.2	Vorschriften, Normen und Bestimmungen	4
6.3	Wasserinstallation	4
7.	Gerätebeschreibung	4
7.1	Lieferumfang	4
7.2	Zubehör	4
8.	Montage	4
8.1	Montageort	4
8.2	Transport	4
8.3	Montage	5
9.	Erstinbetriebnahme	5
10.	Außer Betrieb setzen	5
11.	Wiederinbetriebnahme	5
12.	Übergabe des Gerätes	6
13.	Störungsbeseitigung	6
13.1	Störungstabelle	6
14.	Wartung	6
14.1	Sicherheitsventil überprüfen	6
14.2	Gerät entleeren	6
15.	Technische Daten	7
15.1	Maße und Anschlüsse	7
15.2	Datentabelle	12

KUNDENDIENST UND GARANTIE

UMWELT UND RECYCLING

BEDIENUNG

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Dokumentinformation

Das Kapitel „Bedienung“ richtet sich an den Gerätebenutzer und den Fachhandwerker.

Das Kapitel „Installation“ richtet sich an den Fachhandwerker.



Hinweis

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.
Geben Sie die Anleitung gegebenenfalls an einen nachfolgenden Benutzer weiter.

1.2 Sicherheitshinweise

1.2.1 Aufbau von Sicherheitshinweisen



SIGNALWORT Art der Gefahr

Hier stehen mögliche Folgen bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises.

► Hier stehen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

1.2.2 Symbole, Art der Gefahr

Symbol	Art der Gefahr
! (exclamation mark)	Verletzung
! with lightning bolt	Stromschlag
! with flame	Verbrennung (Verbrennung, Verbrühung)

1.2.3 Signalworte

SIGNALWORT	Bedeutung
GEFAHR	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben.
WARNUNG	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben kann.
VORSICHT	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann.

1.3 Andere Markierungen in dieser Dokumentation



Hinweis

Allgemeine Hinweise werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

► Lesen Sie die Hinwestexte sorgfältig durch.

BEDIENUNG

Sicherheit

Symbol	Bedeutung
	Sachschaden (Geräte-, Folge-, Umweltschaden)
	Geräteentsorgung

- Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen. Die erforderlichen Handlungen werden Schritt für Schritt beschrieben.

1.4 Maßeinheiten



Hinweis

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Maße in Millimeter.

2. Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für die Speicherung von Heizungswasser und für die Erwärmung von Trinkwasser vorgesehen.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß, insbesondere der Einsatz mit anderen zu speichernden Medien. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten dieser Anleitung sowie der Anleitungen für eingesetztes Zubehör.

2.2 Sicherheitshinweise



WARNUNG Verbrühung

Bei Auslauftemperaturen größer 43 °C besteht Verbrühungsgefahr.



WARNUNG Verletzung

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Sachschaden

Das Gerät steht unter Druck!

Während der Aufheizung tropft das Ausdehnungswasser aus dem Sicherheitsventil. Tropft nach Beendigung der Aufheizung Wasser, informieren Sie Ihren Fachhandwerker.

2.3 Prüfzeichen

Siehe Typenschild am Gerät.

3. Gerätebeschreibung

Das Gerät kombiniert Warmwasserbereitung und Pufferspeicher für die hydraulische Trennung von Heizung und Wärmepumpe. Das Trinkwasser wird über einen Edelstahl-Wellrohr-Wärmeübertrager im Durchflussbetrieb erwärmt. Das Volumen des Speichers dient als Energiespeicher für die Warmwasserbereitung.

Das Gerät ist für den Betrieb mit einer Wärmepumpe optimiert. Außerdem können ein Elektro-Einschraubheizkörper und ein zusätzlicher Wärmeerzeuger angeschlossen werden.

SBS W SOL

Die Gerätetypen sind zusätzlich mit einem Wärmeübertrager zur solaren Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung ausgestattet.

4. Reinigung, Pflege und Wartung

- Lassen Sie die Funktion der Sicherheitsgruppe und die elektrische Sicherheit des eingebauten Zubehörs regelmäßig von einem Fachhandwerker prüfen.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder anlösenden Reinigungsmittel! Zur Pflege und Reinigung des Gerätes genügt ein feuchtes Tuch.

4.1 Verkalkung


Fast jedes Wasser scheidet bei hohen Temperaturen Kalk aus. Dieser setzt sich im Gerät ab und beeinflusst die Funktion und Lebensdauer des Gerätes. Falls Sie einen Elektro-Heizflansch eingebaut haben, müssen die Heizkörper deshalb von Zeit zu Zeit entkalkt werden. Der Fachhandwerker, der die örtliche Wasserqualität kennt, wird Ihnen den Zeitpunkt für die nächste Wartung nennen.

- Kontrollieren Sie regelmäßig die Armaturen. Kalk an den Armaturausräumen können Sie mit handelsüblichen Entkalkungsmitteln entfernen.
- Betätigen Sie regelmäßig das Sicherheitsventil, um einem Festsitzen z. B. durch Kalkablagerungen vorzubeugen.

5. Problembehebung

Störung	Ursache	Behebung
Die Ausflussmenge ist gering.	Der Strahlregler in der Armatur oder der Duschkopf ist verkalkt oder verschmutzt.	Reinigen und / oder entkalken Sie den Strahlregler oder den Duschkopf.

Können Sie die Ursache nicht beheben, rufen Sie den Fachhandwerker. Zur besseren und schnelleren Hilfe teilen Sie ihm die Nummer vom Typenschild mit (Nr. 000000-0000-000000):

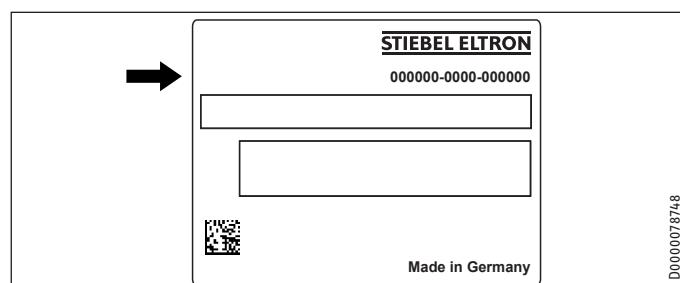

INSTALLATION

6. Sicherheit

Die Installation, Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur des Gerätes darf nur von einem Fachhandwerker durchgeführt werden.

6.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Wir gewährleisten eine einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit nur, wenn die originalen Ersatzteile verwendet werden.

6.2 Vorschriften, Normen und Bestimmungen



Hinweis

Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.

6.3 Wasserinstallation

6.3.1 Kaltwasserleitung

Als Werkstoffe sind Stahl-, Kupferrohre oder Kunststoff-Rohrsysteme zugelassen.



Sachschaden

Ein Sicherheitsventil ist erforderlich.

6.3.2 Warmwasserleitung

Als Werkstoffe sind Kupfer oder Kunststoff-Rohrsysteme zugelassen.



Sachschaden

Beim gleichzeitigen Einsatz von Kunststoff-Rohrsystemen und dem Einbau eines Elektro-Heizflansches beachten Sie die maximal zulässige Temperatur und den maximal zulässigen Druck im Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“.



Sachschaden

Das Gerät muss mit Druck-Armaturen betrieben werden!

7. Gerätebeschreibung

7.1 Lieferumfang

Mit dem Gerät werden geliefert:

- 2x Wärmeleitpaste
- zusätzliches Typenschild

7.2 Zubehör

In Abhängigkeit vom Ruhedruck sind Sicherheitsgruppen und Druckminderventile erhältlich. Diese baumustergeprüften Sicherheitsgruppen schützen das Gerät vor unzulässigen Drucküberschreitungen.


Als Zubehör sind Elektro-Einschraubheizkörper, Zirkulationsset und eine Wärmedämmung erhältlich.

8. Montage

8.1 Montageort

- Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit des Fußbodens (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“).
- Achten Sie darauf, dass der Fußboden eben ist.
- Beachten Sie Raumhöhe und Kippmaß (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“).

Mindestabstände

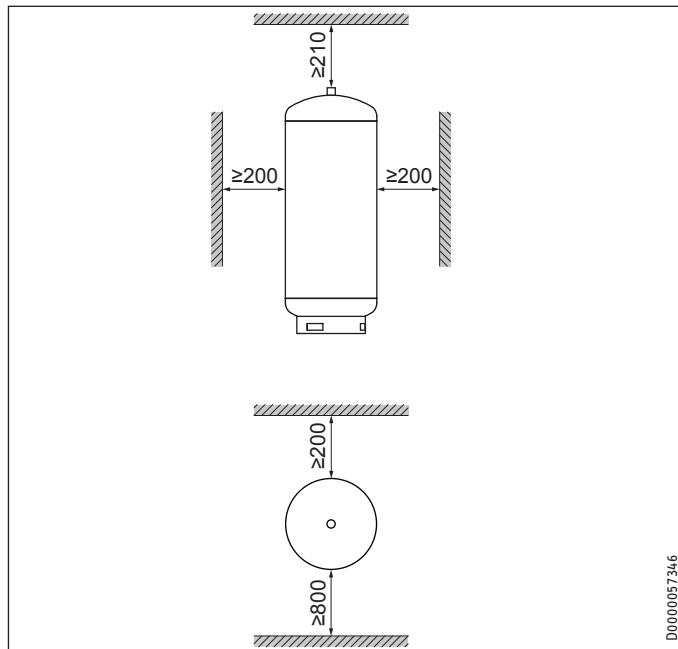

- Halten Sie die Mindestabstände ein.

8.2 Transport

Beim Transport können Sie die Öse oben am Gerät nutzen.

INSTALLATION


Erstinbetriebnahme

8.3 Montage

8.3.1 Wärmedämmung montieren

- Platzieren Sie das Gerät an seinem Standort.
- Montieren Sie die Wärmedämmung entsprechend der Beilage. Achten Sie hierzu auf ausreichende Montagefreiheit. Anschließend können Sie das Gerät in die Heizungs- und Warmwasseranlage einbinden.

8.3.2 Handentlüfter montieren

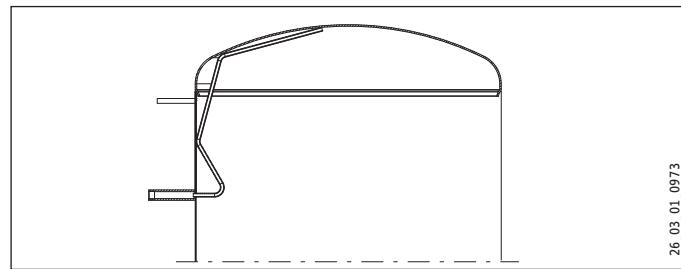

- Montieren Sie am Entlüftungsanschluss einen Handentlüfter.

8.3.3 Wasseranschluss und Sicherheitsgruppe montieren

Sachschaden

Führen Sie alle Wasseranschluss- und Installationsarbeiten nach Vorschrift aus.

- Spülen Sie die Leitung gut durch.
- Berücksichtigen Sie die Hinweise in der Installationsanweisung der Sicherheitsgruppe.
- Montieren Sie die Warmwasser-Auslaufleitung und die Kaltwasser-Zulaufleitung mit der Sicherheitsgruppe. Beachten Sie dabei, dass Sie in Abhängigkeit von dem Ruhedruck eventuell zusätzlich ein Druckminderventil benötigen. Schließen Sie die hydraulischen Anschlüsse flachdichtend an.
- Dimensionieren Sie die Abflussleitung so, dass bei voll geöffnetem Sicherheitsventil das Wasser ungehindert ablaufen kann. Die Abblaseöffnung des Sicherheitsventils muss zur Atmosphäre hin geöffnet bleiben.
- Montieren Sie die Abblaseleitung der Sicherheitsgruppe mit einer stetigen Abwärtsneigung.

8.3.4 Temperaturfühler einsetzen

- Tragen Sie die Wärmeleitpaste an den Temperaturfühlern auf.
- Stecken Sie die Temperaturfühler bis zum Anschlag in die Anschlüsse für Fühler WP Rücklauf und Fühler WP Warmwasser (siehe Kapitel „Technische Daten / Maße und Anschlüsse“).

9. Erstinbetriebnahme

- Öffnen Sie eine nachgeschaltete Entnahmestelle so lange, bis das Gerät gefüllt und das Leitungsnetz luftfrei ist.
- Entlüften Sie die Wärmeübertrager nach dem Befüllen des Wärmepumpensystems.
- Montieren und kontrollieren Sie gegebenenfalls das Zubehör.
- Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Sicherheitsventsils.

9.3.1 Wasserbeschaffenheit Solarkreis

Ein Glykol-Wasser-Gemisch bis 60 % ist für Wärmeübertrager im Solarkreis zugelassen, falls in der gesamten Installation nur entzinkungsbeständige Metalle, glykolbeständige Dichtungen und für Glykol geeignete Membran-Druckausdehnungsgefäß verendet werden.

9.3.2 Sauerstoffdiffusion

Sachschaden

Vermeiden Sie offene Heizungsanlagen und sauerstoff-diffusionsundichte Kunststoffrohr-Fußbodenheizungen.

Bei sauerstoffdiffusionsundichten Kunststoffrohr-Fußbodenheizungen oder offenen Heizungsanlagen kann durch eindiffundierten Sauerstoff an den Stahlteilen der Heizungsanlage Korrosion auftreten (z. B. am Wärmeübertrager des Warmwasserspeichers, an Pufferspeichern, Stahlheizkörpern oder Stahlrohren).

Sachschaden

Die Korrosionsprodukte (z. B. Rostschlamm) können sich in den Komponenten der Heizungsanlage absetzen und durch Querschnittsverengung Leistungsverluste oder Störabschaltungen bewirken.

Sachschaden

Vermeiden Sie offene Solaranlagen und sauerstoffdiffusionsundichte Kunststoffrohre.

Bei sauerstoffdiffusionsundichten Kunststoffrohren kann durch eindiffundierten Sauerstoff an den Stahlteilen der Solaranlage Korrosion auftreten (z. B. am Wärmeübertrager des Warmwasserspeichers).

10. Außer Betrieb setzen

- Trennen Sie gegebenenfalls das Gerät mit der Sicherung in der Hausinstallation von der Netzzspannung.
- Entleeren Sie das Gerät. Siehe Kapitel „Wartung / Gerät entleeren“.

11. Wiederinbetriebnahme

Siehe Kapitel „Erstinbetriebnahme“.

INSTALLATION

Übergabe des Gerätes

12. Übergabe des Gerätes

- ▶ Erklären Sie dem Benutzer die Funktion des Gerätes und machen Sie ihn mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut.
- ▶ Weisen Sie den Benutzer auf mögliche Gefahren hin, speziell die Verbrühungsgefahr.
- ▶ Übergeben Sie diese Anleitung.

13. Störungsbeseitigung

13.1 Störungstabelle

Störung	Ursache	Behebung
Das Sicherheitsventil tropft bei ausgeschalteter Heizung.	Der Ventilsitz ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Ventilsitz.

14. Wartung



WARNUNG Stromschlag

Führen Sie alle elektrischen Anchluss- und Installationsarbeiten nach Vorschrift aus.

Wenn Sie das Gerät entleeren müssen, beachten Sie das Kapitel „Gerät entleeren“.

14.1 Sicherheitsventil überprüfen

- ▶ Lüften Sie das Sicherheitsventil an der Sicherheitsgruppe regelmäßig an, bis der volle Wasserstrahl ausläuft.

14.2 Gerät entleeren



WARNUNG Verbrühung

Beim Entleeren kann heißes Wasser austreten.

Wenn die Heizungsanlage nicht in Betrieb ist und der Aufstellungsort nicht frostgeschützt ist, müssen Sie das Gerät und die damit verbundene Anlage entleeren.

- ▶ Entfernen Sie zum Entleeren des Gerätes die Wärmedämmung im Bereich des Entleerungsstutzens.
- ▶ Schließen Sie das Absperrventil in der Kaltwasserzuleitung.
- ▶ Öffnen Sie die Warmwasserventile aller Entnahmestellen.
- ▶ Entleeren Sie das Gerät über das Entleerungsventil der Sicherheitsgruppe.


INSTALLATION

Technische Daten

15. Technische Daten

15.1 Maße und Anschlüsse

Empfohlene Anschlussbelegung SBS 601 W | SBS 601 W SOL

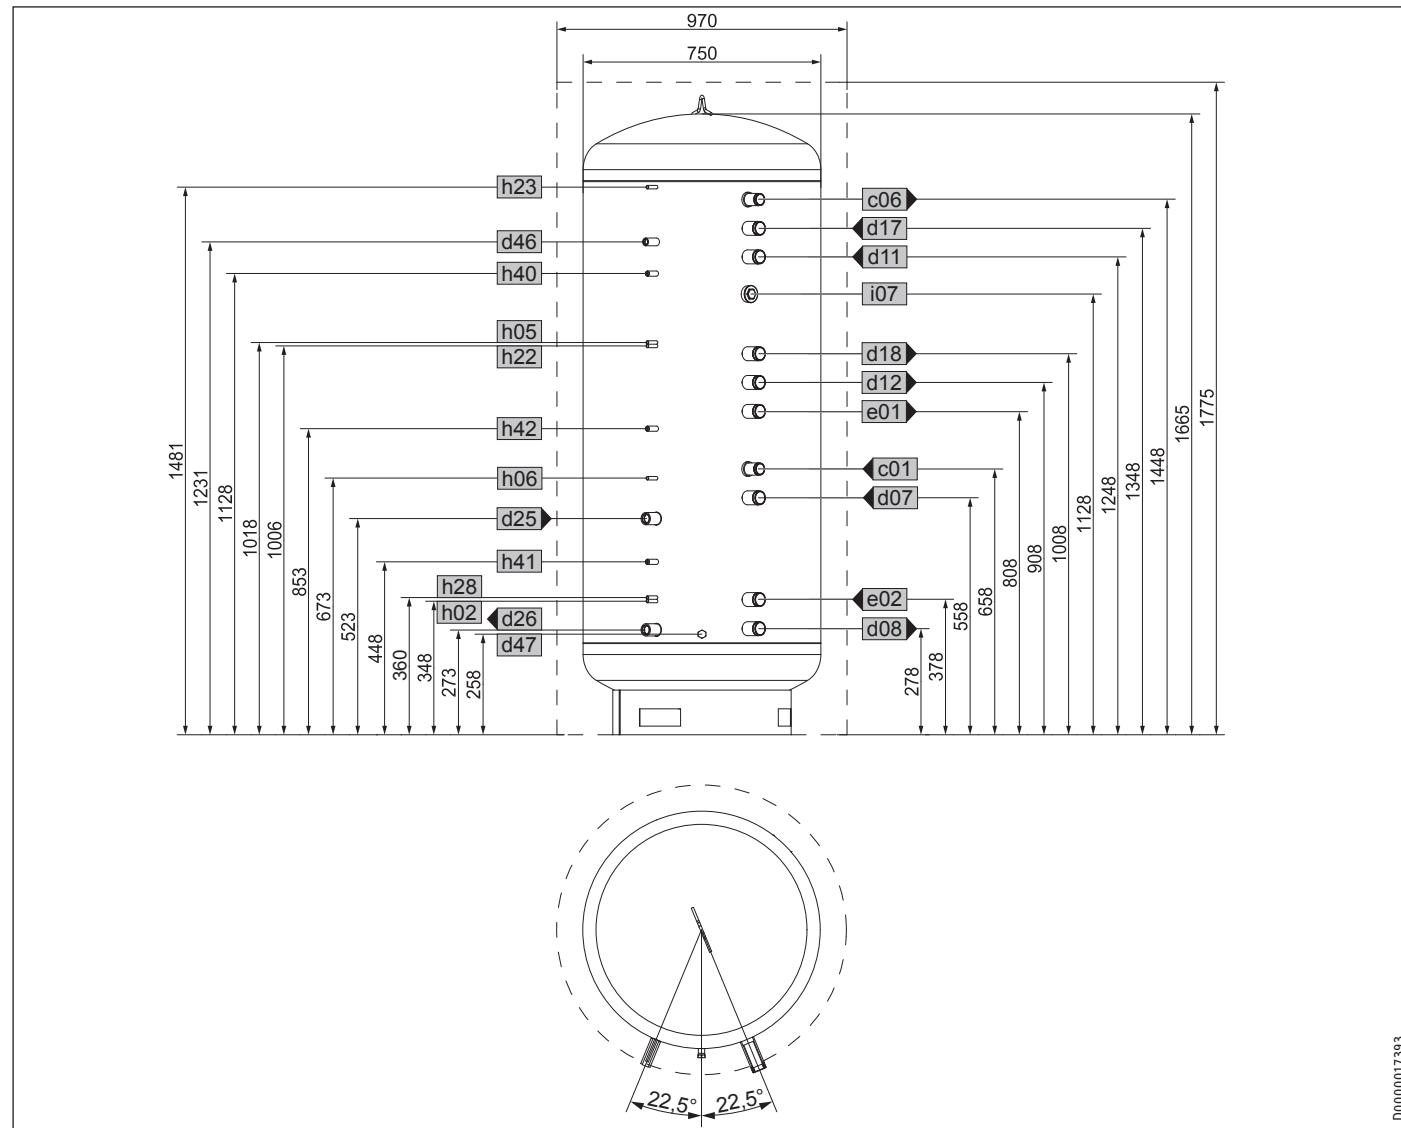


		SBS 601 W	SBS 601 W SOL		SBS 601 W	SBS 601 W SOL
c01	Kaltwasser Zulauf	Außengewinde	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A		
c06	Warmwasser Auslauf	Außengewinde	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A		
d07	WP Heizung Vorlauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A		
d08	WP Heizung Rücklauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A		
d11	WP Warmwasser Vorlauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A		
d12	WP Warmwasser Rücklauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A		
d17	2. WE Vorlauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A		
d18	2. WE Rücklauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A		
d25	Solar Vorlauf	Innengewinde		G 1		
d26	Solar Rücklauf	Innengewinde		G 1		
d46	Entlüftung	Innengewinde	G 1/2	G 1/2		
d47	Entleerung	Außengewinde	G 3/4 A	G 3/4 A		
e01	Heizung Vorlauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A		
e02	Heizung Rücklauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A		
h02	Fühler WP Rücklauf		Durchmesser	mm	9,5	9,5
h05	Fühler WP Warmwasser		Durchmesser	mm	9,5	9,5
h06	Fühler WP Warmwasser opt.		Durchmesser	mm	9,5	9,5
h22	Fühler Wärmeerzeuger		Durchmesser	mm	9,5	9,5
h23	Fühler Wärmeerzeuger opt.		Durchmesser	mm	9,5	9,5
h28	Fühler Solar Speicher		Durchmesser	mm		9,5
h40	Thermometer Warmwasser		Durchmesser	mm	14,5	14,5
h41	Thermometer Solar		Durchmesser	mm		14,5
h42	Thermometer Heizung		Durchmesser	mm	14,5	14,5
i07	elektr. Not-/ Zusatzheizung		Innengewinde	G 1 1/2	G 1 1/2	

Bei abweichender Anlagenkonfiguration sind Änderungen der Anschlussbelegung möglich.

INSTALLATION

Technische Daten

Empfohlene Anschlussbelegung SBS 801 W | SBS 801 W SOL

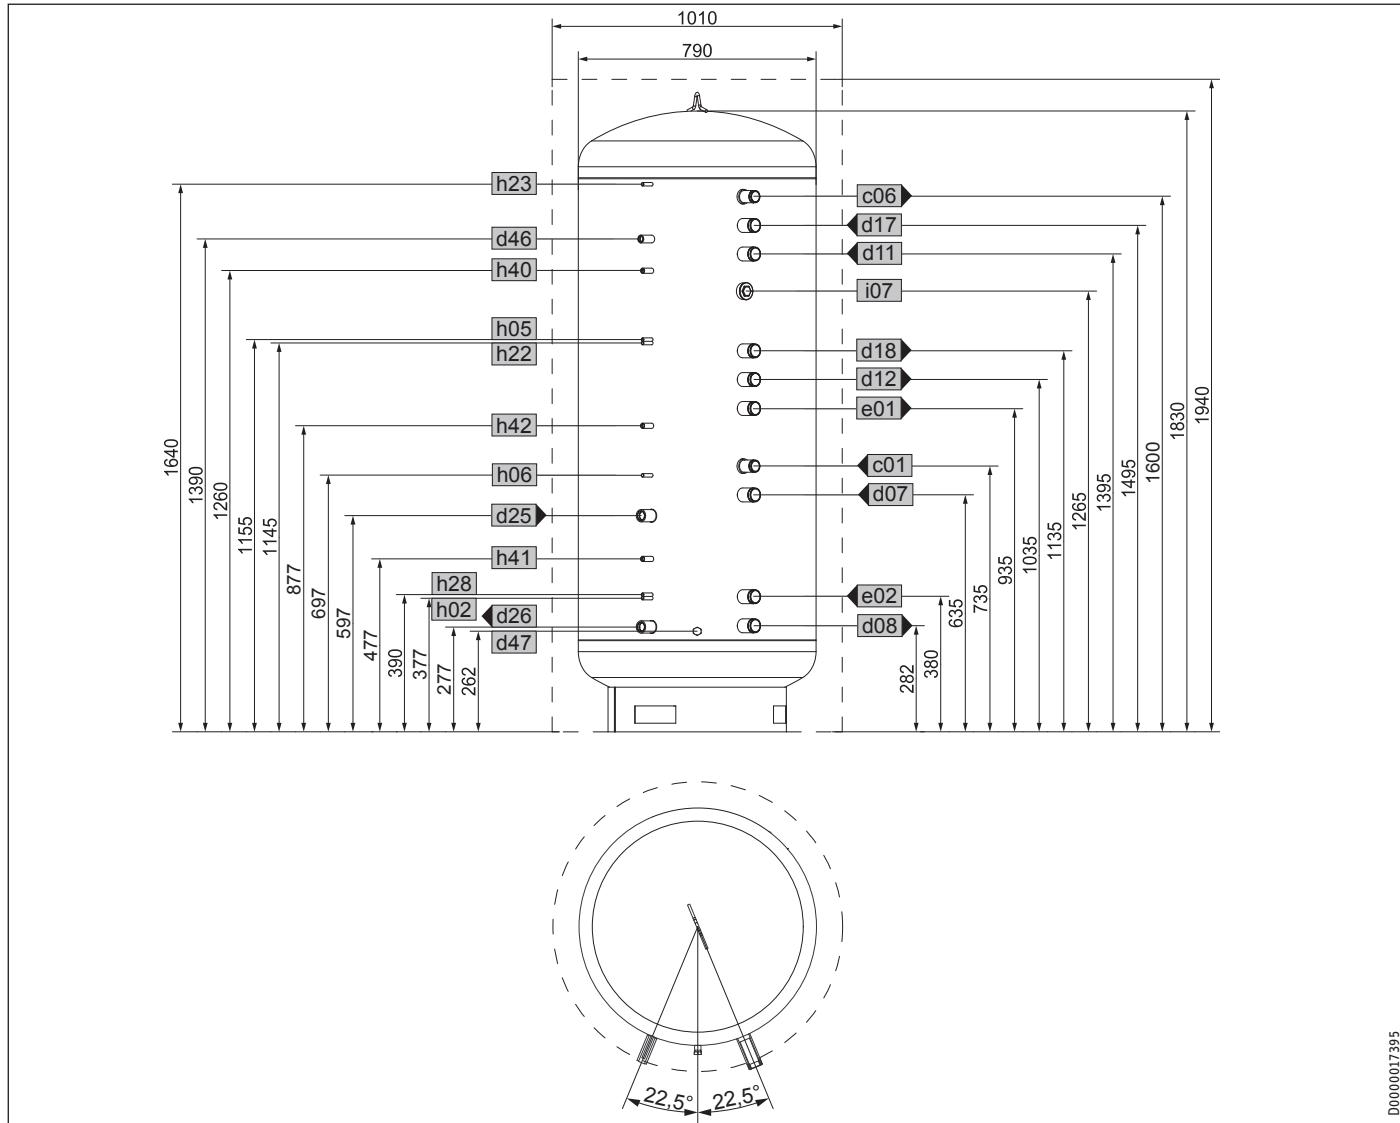


		SBS 801 W	SBS 801 W SOL	SBS 801 W	SBS 801 W SOL
c01	Kaltwasser Zulauf	Außengewinde	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	
c06	Warmwasser Auslauf	Außengewinde	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	
d07	WP Heizung Vorlauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
d08	WP Heizung Rücklauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
d11	WP Warmwasser Vorlauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
d12	WP Warmwasser Rücklauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
d17	2. WE Vorlauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
d18	2. WE Rücklauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
d25	Solar Vorlauf	Innengewinde		G 1	
d26	Solar Rücklauf	Innengewinde		G 1	
d46	Entlüftung	Innengewinde	G 1/2	G 1/2	
d47	Entleerung	Außengewinde	G 3/4 A	G 3/4 A	
e01	Heizung Vorlauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
e02	Heizung Rücklauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
h02	Fühler WP Rücklauf	Durchmesser	mm	9,5	9,5
h05	Fühler WP Warmwasser	Durchmesser	mm	9,5	9,5
h06	Fühler WP Warmwasser opt.	Durchmesser	mm	9,5	9,5
h22	Fühler Wärmeerzeuger	Durchmesser	mm	9,5	9,5
h23	Fühler Wärmeerzeuger opt.	Durchmesser	mm	9,5	9,5
h28	Fühler Solar Speicher	Durchmesser	mm		9,5
h40	Thermometer Warmwasser	Durchmesser	mm	14,5	14,5
h41	Thermometer Solar	Durchmesser	mm		14,5
h42	Thermometer Heizung	Durchmesser	mm	14,5	14,5
i07	elektr. Not-/ Zusatzheizung	Innengewinde		G 1 1/2	G 1 1/2

Bei abweichender Anlagenkonfiguration sind Änderungen der Anschlussbelegung möglich.

INSTALLATION

Technische Daten

Empfohlene Anschlussbelegung SBS 1001 W | SBS 1001 W SOL

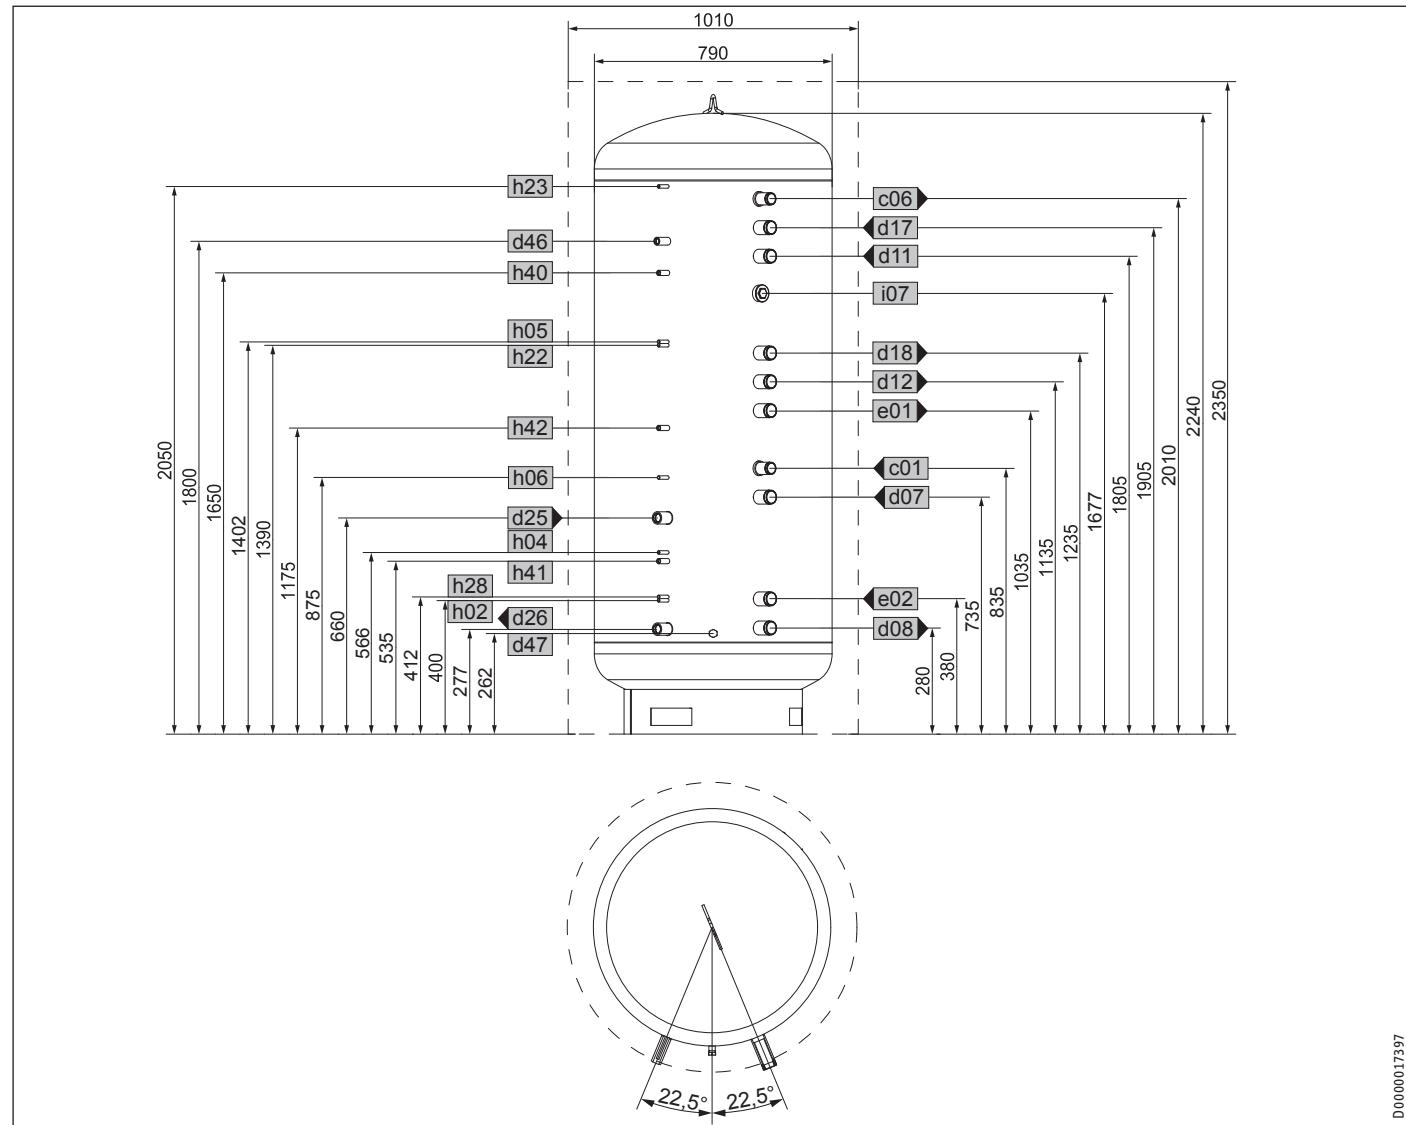


		SBS 1001 W	SBS 1001 W SOL		SBS 1001 W	SBS 1001 W SOL				
c01	Kaltwasser Zulauf	Außengewinde	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	h02	Fühler WP Rücklauf	Durchmesser	mm	9,5	9,5
c06	Warmwasser Auslauf	Außengewinde	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	h04	Fühler WP Rücklauf opt.	Durchmesser	mm	9,5	9,5
d07	WP Heizung Vorlauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h05	Fühler WP Warmwasser	Durchmesser	mm	9,5	9,5
d08	WP Heizung Rücklauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h06	Fühler WP Warmwasser opt.	Durchmesser	mm	9,5	9,5
d11	WP Warmwasser Vorlauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h22	Fühler Wärmeerzeuger	Durchmesser	mm	9,5	9,5
d12	WP Warmwasser Rücklauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h23	Fühler Wärmeerzeuger opt.	Durchmesser	mm	9,5	9,5
d17	2. WE Vorlauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h28	Fühler Solar Speicher	Durchmesser	mm		9,5
d18	2. WE Rücklauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h40	Thermometer Warmwasser	Durchmesser	mm	14,5	14,5
d25	Solar Vorlauf	Innengewinde		G 1	h41	Thermometer Solar	Durchmesser	mm		14,5
d26	Solar Rücklauf	Innengewinde		G 1	h42	Thermometer Heizung	Durchmesser	mm	14,5	14,5
d46	Entlüftung	Innengewinde	G 1/2	G 1/2	i07	elektr. Not-/ Zusatzeinheit	Innengewinde	G 1 1/2	G 1 1/2	
d47	Entleerung	Außengewinde	G 3/4 A	G 3/4 A						
e01	Heizung Vorlauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A						
e02	Heizung Rücklauf	Außengewinde	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A						

Bei abweichender Anlagenkonfiguration sind Änderungen der Anschlussbelegung möglich.

INSTALLATION

Technische Daten

Empfohlene Anschlussbelegung SBS 1501 W | SBS 1501 W SOL

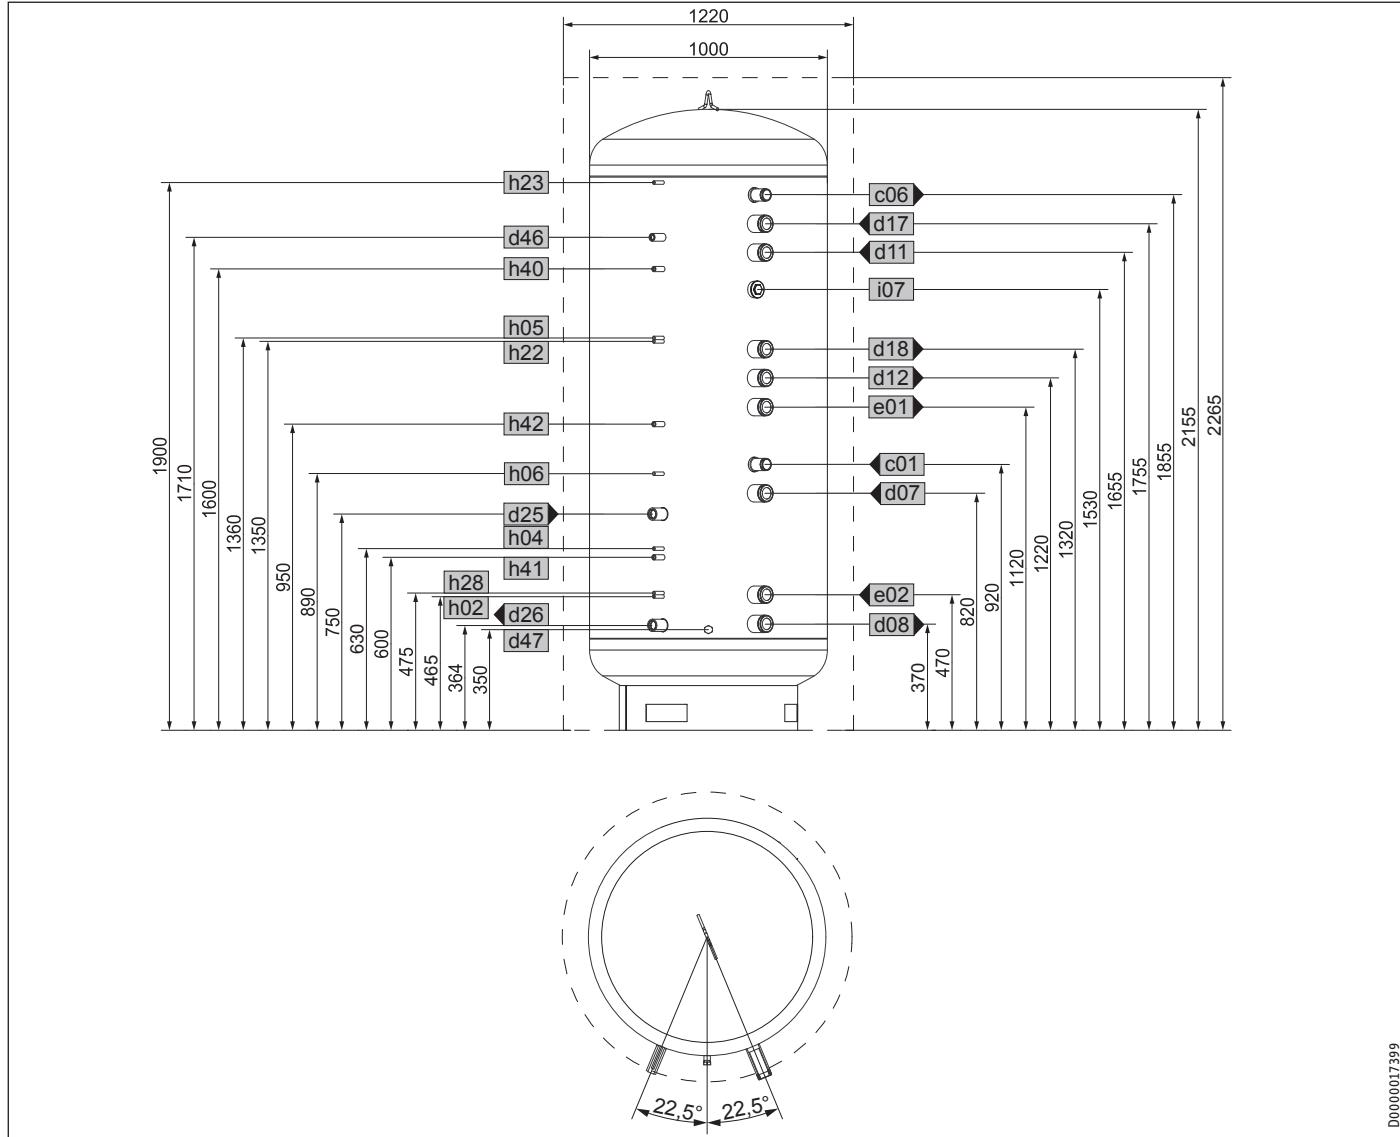

		SBS 1501 W	SBS 1501 W SOL
c01	Kaltwasser Zulauf	Außengewinde	G 1 1/4 A
c06	Warmwasser Auslauf	Außengewinde	G 1 1/4 A
d07	WP Heizung Vorlauf	Außengewinde	G 2 A
d08	WP Heizung Rücklauf	Außengewinde	G 2 A
d11	WP Warmwasser Vorlauf	Außengewinde	G 2 A
d12	WP Warmwasser Rücklauf	Außengewinde	G 2 A
d17	2. WE Vorlauf	Außengewinde	G 2 A
d18	2. WE Rücklauf	Außengewinde	G 2 A
d25	Solar Vorlauf	Innengewinde	G 1
d26	Solar Rücklauf	Innengewinde	G 1
d46	Entlüftung	Innengewinde	G 1/2
d47	Entleerung	Außengewinde	G 3/4 A
e01	Heizung Vorlauf	Außengewinde	G 2 A
e02	Heizung Rücklauf	Außengewinde	G 2 A


		SBS 1501 W	SBS 1501 W SOL
h02	Fühler WP Rücklauf	Durchmesser	mm
h04	Fühler WP Rücklauf opt.	Durchmesser	mm
h05	Fühler WP Warmwasser	Durchmesser	mm
h06	Fühler WP Warmwasser opt.	Durchmesser	mm
h22	Fühler Wärmeerzeuger	Durchmesser	mm
h23	Fühler Wärmeerzeuger opt.	Durchmesser	mm
h28	Fühler Solar Speicher	Durchmesser	mm
h40	Thermometer Warmwasser	Durchmesser	mm
h41	Thermometer Solar	Durchmesser	mm
h42	Thermometer Heizung	Durchmesser	mm
i07	elektr. Not-/ Zusatzheizung	Innengewinde	G 1 1/2

Bei abweichender Anlagenkonfiguration sind Änderungen der Anschlussbelegung möglich.

INSTALLATION


Technische Daten

SBS W

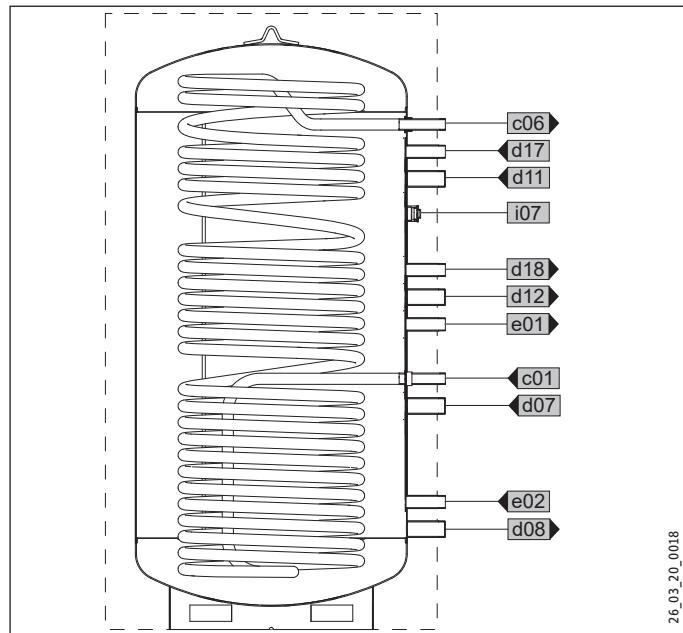

- c01 Kaltwasser Zulauf
- c06 Warmwasser Auslauf
- d07 WP Heizung Vorlauf
- d08 WP Heizung Rücklauf
- d11 WP Warmwasser Vorlauf
- d12 WP Warmwasser Rücklauf
- d17 Vorlauf 2. WE
- d18 Rücklauf 2. WE
- e01 Heizung Vorlauf
- e02 Heizung Rücklauf
- i07 elektr. Not-/Zusatzeheizung

Zusätzlich bei SBS W SOL

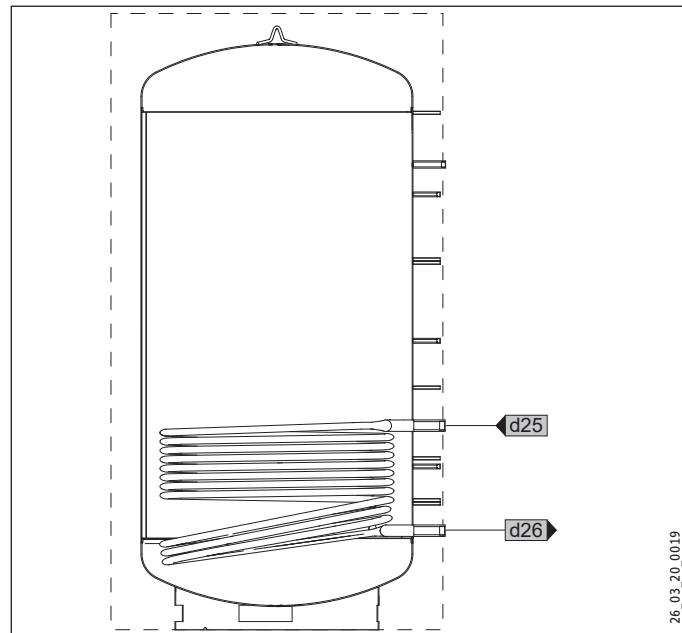

INSTALLATION

Technische Daten

15.2 Datentabelle

	SBS 601 W 229980	SBS 801 W 229981	SBS 1001 W 229982	SBS 1501 W 229983	SBS 601 W SOL 229984	SBS 801 W SOL 229985	SBS 1001 W SOL 229986	SBS 1501 W SOL 229987
Hydraulische Daten								
Nenninhalt	l 613	759	941	1430	599	740	916	1399
Inhalt Wärmeübertrager unten	l -	-	-	-	11,60	14,90	19,80	23,60
Inhalt Wärmeübertrager Trinkwarmwasser	l 31,20	33,90	45,40	52,10	31,20	33,90	45,40	52,10
Fläche Wärmeübertrager unten	m ² -	-	-	-	1,50	2,40	3,20	3,70
Fläche Wärmeübertrager Trinkwarmwasser	m ² 6,00	6,50	8,70	10,00	6,00	6,50	8,70	10,00
Druckverlust bei 1,0 m ³ /h Wärmeübertrager unten	hPa -	-	-	-	4	28	35	40
Druckverlust bei 10/25/40 l/min	hPa 33 / 264 / -	35 / 284 / -	47 / 378 / 1023	53 / 432 / 1168	33 / 264 / -	35 / 284 / -	47 / 378 / 1023	53 / 432 / 1168
Einsatzgrenzen								
Max. Be- / Entladevolumenstrom zoniert	m ³ /h 1,80	2,00	2,40	3,00	1,80	2,00	2,40	3,00
Max. Be- / Entladevolumenstrom unzoniert	m ³ /h 5,00	5,00	5,00	8,00	5,00	5,00	5,00	8,00
Max. zulässiger Druck	MPa 0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Prüfdruck	MPa 0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Max. zulässiger Druck Trinkwarmwasser	MPa 1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Max. zulässige Temperatur	°C 95	95	95	95	95	95	95	95
Max. empfohlene Kollektorturfläche	m ² -	-	-	-	12	16	20	30
Dimensionen								
Höhe	mm 1665	1830	2240	2155	1665	1830	2240	2155
Höhe mit Wärmedämmung	mm 1775	1940	2350	2265	1775	1940	2350	2265
Durchmesser	mm 750	790	790	1000	750	790	790	1000
Durchmesser mit Wärmedämmung	mm 970	1010	1010	1220	970	1010	1010	1220
Kippmaß	mm 1840	1880	2285	2225	1840	1880	2285	2225
Gewichte								
Gewicht gefüllt	kg 735	949	1175	1738	780	1175	1221	1794
Gewicht leer	kg 135	150	175	236	180	195	220	291

Erreichbarkeit

Sollte einmal eine Störung an einem unserer Produkte auftreten, stehen wir Ihnen natürlich mit Rat und Tat zur Seite.

Rufen Sie uns an:
05531 702-111

oder schreiben Sie uns:

Stiebel Eltron GmbH & Co. KG

– Kundendienst –
Dr.-Stiebel-Str. 33, 37603 Holzminden
E-Mail: kundendienst@stiebel-eltron.de
Fax: 05531 702-95890

Weitere Anschriften sind auf der letzten Seite aufgeführt.

Unseren Kundendienst erreichen Sie telefonisch rund um die Uhr, auch an Samstagen und Sonntagen sowie an Feiertagen. Kundendiensteinsätze erfolgen während unserer Geschäftszeiten (von 7.15 bis 18.00 Uhr, freitags bis 17.00 Uhr). Als Sonderservice bieten wir Kundendienst einsätze bis 21.30 Uhr. Für diesen Sonderservice sowie Kundendienst einsätze an Wochenenden und Feiertagen werden höhere Preise berechnet.

Garantieerklärung und Garantiebedingungen

Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen von uns gegenüber dem Endkunden. Sie treten neben die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Endkunden. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber den sonstigen Vertragspartnern des Endkunden sind durch unsere Garantie nicht berührt. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Diese Rechte werden durch unsere Garantie nicht eingeschränkt.

Diese Garantiebedingungen gelten nur für solche Geräte, die vom Endkunden in der Bundesrepublik Deutschland als Neugeräte erworben werden. Ein Garantievertrag kommt nicht zustande, soweit der Endkunde ein gebrauchtes Gerät oder ein neues Gerät seinerseits von einem anderen Endkunden erwirbt.

Auf Ersatzteile wird über die gesetzliche Gewährleistung hinaus keine Garantie gegeben.

Inhalt und Umfang der Garantie

Die Garantieleistung wird erbracht, wenn an unseren Geräten ein Herstellungs- und/oder Materialfehler innerhalb der Garantiedauer auftritt. Die Garantie umfasst jedoch keine Leistungen für solche Geräte, an denen Fehler, Schäden oder Mängel aufgrund von Verkalkung, chemischer oder elektrochemischer Einwirkung, fehlerhafter Aufstellung bzw. Installation sowie unsachgemäßer Einstellung, Einregulierung, Bedienung, Verwendung oder unsachgemäßem Betrieb auftreten. Ebenso ausgeschlossen sind Leistungen aufgrund mangelhafter oder unterlassener Wartung, Witterungseinflüssen oder sonstigen Naturscheinungen.

Die Garantie erlischt, wenn am Gerät Reparaturen, Eingriffe oder Abänderungen durch nicht von uns autorisierte Personen vorgenommen wurden.

Der freie Zugang zu dem Gerät muss durch den Endkunden sichergestellt werden. Solange eine ausreichende Zugänglichkeit (Einhaltung der Mindestabstände gemäß Bedienungs- und Installationsanleitung) zu dem Gerät nicht gegeben ist, sind wir zur Erbringung der Garantieleistung nicht verpflichtet. Etwaige Mehrkosten, die durch den Gerätestandort oder eine schlechte Zugänglichkeit des Gerätes bedingt sind bzw. verursacht werden, sind von der Garantie nicht umfasst.

Unfrei eingesendete Geräte werden von uns nicht angenommen, es sei denn, wir haben der unfreien Einsendung ausdrücklich zugestimmt.

Die Garantieleistung umfasst die Prüfung, ob ein Garantieanspruch besteht. Im Garantiefall entscheiden allein wir, auf welche Art der Fehler behoben wird. Es steht uns frei, eine Reparatur des Gerätes ausführen zu lassen oder selbst auszuführen. Etwaige ausgewechselte Teile werden unser Eigentum.

Für die Dauer und Reichweite der Garantie übernehmen wir sämtliche Material- und Montagekosten; bei steckerfertigen Geräten behalten wir

uns jedoch vor, stattdessen auf unsere Kosten ein Ersatzgerät zu versenden.

Soweit der Kunde wegen des Garantiefalles aufgrund gesetzlicher Gewährleistungsansprüche gegen andere Vertragspartner Leistungen erhalten hat, entfällt eine Leistungspflicht von uns.

Soweit eine Garantieleistung erbracht wird, übernehmen wir keine Haftung für die Beschädigung eines Gerätes durch Diebstahl, Feuer, höhere Gewalt oder ähnliche Ursachen.

Über die vorstehend zugesagten Garantieleistungen hinausgehend kann der Endkunde nach dieser Garantie keine Ansprüche wegen mittelbarer Schäden oder Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, insbesondere auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, geltend machen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben unberührt. Diese Rechte werden durch unsere Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme solcher gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Garantiedauer

Für im privaten Haushalt eingesetzte Geräte beträgt die Garantiedauer 24 Monate; im Übrigen (zum Beispiel bei einem Einsatz der Geräte in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben) beträgt die Garantiedauer 12 Monate.

Die Garantiedauer beginnt für jedes Gerät mit der Übergabe des Gerätes an den Kunden, der das Gerät zum ersten Mal einsetzt.

Garantieleistungen führen nicht zu einer Verlängerung der Garantiedauer. Durch die erbrachte Garantieleistung wird keine neue Garantiedauer in Gang gesetzt. Dies gilt für alle erbrachten Garantieleistungen, insbesondere für etwaig eingebaute Ersatzteile oder für die Ersatzlieferung eines neuen Gerätes.

Inanspruchnahme der Garantie

Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiedauer, innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Mangel erkannt wurde, bei uns anzumelden. Dabei müssen Angaben zum Fehler, zum Gerät und zum Zeitpunkt der Feststellung gemacht werden. Als Garantienachweis ist die Rechnung oder ein sonstiger datierter Kaufnachweis beizufügen. Fehlen die vorgenannten Angaben oder Unterlagen, besteht kein Garantieanspruch.

Garantie für in Deutschland erworbene, jedoch außerhalb Deutschlands eingesetzte Geräte

Wir sind nicht verpflichtet, Garantieleistungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen. Bei Störungen eines im Ausland eingesetzten Gerätes ist dieses gegebenenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden an den Kundendienst in Deutschland zu senden. Die Rücksendung erfolgt ebenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden. Etwaige gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben auch in diesem Fall unberührt. Solche gesetzlichen Rechte werden durch unsere Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Außerhalb Deutschlands erworbene Geräte

Für außerhalb Deutschlands erworbene Geräte gilt diese Garantie nicht. Es gelten die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und gegebenenfalls die Lieferbedingungen der Ländergesellschaft bzw. des Importeurs.

Garantiegeber

Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Str. 33, 37603 Holzminden

UMWELT UND RECYCLING



- Wenn auf dem Gerät eine durchgestrichene Mülltonne abgebildet ist, bringen Sie das Gerät zur Wiederverwendung und Verwertung zu den kommunalen Sammelstellen oder Rücknahmestellen des Handels.



- Dieses Dokument besteht aus recyclebarem Papier.
- Entsorgen Sie das Dokument nach dem Lebenszyklus des Gerätes gemäß den nationalen Vorschriften.

Entsorgung innerhalb Deutschlands

- Überlassen Sie die Transportverpackung dem beim Fachhandwerk bzw. Fachhandel von uns eingerichteten Rücknahme- und Entsorgungssystem.
- Entsorgen Sie Verkaufsverpackungen über eines der Dualen Systeme (z. B. die kommunale Sammlung „gelbe Säcke“ / „gelbe Tonne“) in Deutschland.
- Geräte aus privaten Haushalten, die unter das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) fallen, können Sie kostenlos bei kommunalen Sammelstellen oder Rücknahmestellen des Handels abgeben.
- Geben Sie Batterien an den Handel oder an von öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern eingerichteten Rückgabestellen (z. B. Schadstoffmobile und Recyclinghöfe) zurück.

Entsorgung außerhalb Deutschlands

- Entsorgen Sie die Geräte und Materialien nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen.

CONTENTS | OPERATION

General information

OPERATION

1.	General information	15
1.1	Document information	15
1.2	Safety instructions	15
1.3	Other symbols in this documentation	15
1.4	Units of measurement	16
2.	Safety	16
2.1	Intended use	16
2.2	Safety information	16
2.3	Test symbols	16
3.	Appliance description	16
4.	Cleaning, care and maintenance	16
4.1	Scaling	16
5.	Troubleshooting	17

INSTALLATION

6.	Safety	17
6.1	General safety instructions	17
6.2	Instructions, standards and regulations	17
6.3	Water installation	17
7.	Appliance description	18
7.1	Standard delivery	18
7.2	Accessories	18
8.	Assembly	18
8.1	Installation location	18
8.2	Transport	18
8.3	Assembly	18
9.	Commissioning	19
10.	Taking the appliance out of use	19
11.	Recommissioning	19
12.	Appliance handover	19
13.	Troubleshooting	19
13.1	Fault table	19
14.	Maintenance	19
14.1	Checking the safety valve	19
14.2	Draining the appliance	19
15.	Specification	20
15.1	Dimensions and connections	20
15.2	Data table	25

GUARANTEE

ENVIRONMENT AND RECYCLING

OPERATION

1. General information

1.1 Document information

The chapter "Operation" is intended for the equipment user and the heating contractor.

The chapter "Installation" is intended for the heating contractor.



Note

Read these instructions carefully before using the appliance and retain them for future reference.
Pass on the instructions, if required, to a new user.

1.2 Safety instructions

1.2.1 Structure of safety instructions



KEYWORD Type of risk

Here, possible consequences are listed that may result from failure to observe the safety instructions.

► Steps to prevent the risk are listed.

1.2.2 Symbols, type of risk

Symbol	Type of risk
!	Injury
	Electrocution
	Burns (burns, scalding)

1.2.3 Keywords

KEYWORD	Meaning
DANGER	Failure to observe this information will result in serious injury or death.
WARNING	Failure to observe this information may result in serious injury or death.
CAUTION	Failure to observe this information may result in non-serious or minor injury.

1.3 Other symbols in this documentation



Note

General information is identified by the symbol shown on the left.

► Read these texts carefully.

OPERATION

Safety

Symbol	Meaning
	Material damage (Appliance and consequential losses, environmental pollution)
	Appliance disposal

- This symbol indicates that you have to do something. The action you need to take is described step by step.

1.4 Units of measurement



Note

All measurements are given in mm unless stated otherwise.

2. Safety

2.1 Intended use

This appliance is designed for the storage of heating water and for DHW heating. A glycol/water mixture of up to 60 % is permitted if only dezincification-resistant metals, glycol-resistant gaskets and diaphragm expansion vessels suitable for glycol are used throughout the installation.

Any other or additional use is inappropriate, in particular usage with alternative storage media. Observation of these instructions and of instructions for any accessories used is also part of the correct use of this appliance..

2.2 Safety information



WARNING Burns

There is a risk of scalding at outlet temperatures in excess of 43 °C.



WARNING Injury

The appliance may be used by children aged 8 and up and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and know-how provided that they are supervised or they have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting risks. Children must never play with the appliance. Children must never clean the appliance or perform user maintenance unless they are supervised.



WARNING for Australia and New Zealand

This appliance may deliver water at high temperature. Refer to the plumbing code of Australia (PCA), local requirements and installation instructions to determine if additional delivery temperature control is required.



WARNING for Australia and New Zealand

For continued safety of this appliance it must be installed, operated and maintained in accordance with the manufacturer's instructions.

Material damage

The appliance is under pressure.

During the heating process, expansion water will drip from the safety valve. If water continues to drip when heating is completed, please inform your heating contractor.

2.3 Test symbols

See type plate on the appliance.

3. Appliance description

The appliance combines DHW heating and a buffer cylinder for the hydraulic separation of heating system and heat pump. The DHW is heated via a corrugated stainless steel internal indirect coil that functions like an instantaneous water heater. The volume of the cylinder is an energy store for DHW heating.

The appliance is ideally suited to operation with a heat pump. In addition, a threaded immersion heater and an auxiliary heat source can be connected.

SBS W SOL

These appliance types are also equipped with an internal indirect coil for solar DHW heating and central heating backup.

4. Cleaning, care and maintenance

- Have the function of the safety assembly and electrical safety of the fitted special accessories regularly checked by a heating contractor/electrician.
- Never use abrasive or corrosive cleaning agents. A damp cloth is sufficient for cleaning the appliance.

4.1 Scaling

- Almost every type of water deposits limescale at high temperatures. This settles inside the appliance and affects both the performance and service life. If a flanged immersion heater is installed, the heating elements must be descaled from time to time. A heating contractor who knows the local water quality will tell you when the next service is due.
- Check the taps regularly. You can remove limescale deposits at the tap outlets using commercially available descaling agents.
- Regularly activate the safety valve to prevent it from becoming blocked e.g. by limescale deposits.

INSTALLATION

Troubleshooting

5. Troubleshooting

Fault	Cause	Remedy
The outlet flow rate is low.	The perlator in the tap or shower head is scaled up or contaminated.	Clean and/or descale the perlator or the shower head.

If you cannot remedy the fault, notify your heating contractor. To facilitate and speed up your enquiry, please provide the serial number from the type plate (no. 000000-0000-000000):



INSTALLATION

6. Safety

Only qualified contractors should carry out installation, commissioning, maintenance and repair of the appliance.

6.1 General safety instructions

We can only guarantee trouble-free function and operational reliability if original spare parts intended for the appliance are used.

6.2 Instructions, standards and regulations



Note

Observe all applicable national and regional regulations and instructions.



Information for Australia and New Zealand

The installation of this appliance shall conform to the Plumbing Code of Australia (PCA), and the New Zealand Building Code.

6.3 Water installation

6.3.1 Cold water line

Steel or copper pipes or plastic pipework are approved materials.



Material damage

A safety valve is required.

6.3.2 DHW line

Copper, stainless steel or plastic pipework are approved materials.



Material damage

If a flanged immersion heater is fitted and plastic pipework systems are used at the same time, observe the maximum permissible temperature / the maximum permissible pressure in chapter "Specification / Data table".



Material damage

Operate the appliance only with pressure-tested taps and valves.

INSTALLATION

Appliance description

7. Appliance description

7.1 Standard delivery

Delivered with the appliance:

- 2x heat conducting paste
- additional type plate

7.2 Accessories

Depending on the static pressure, safety assemblies and pressure reducing valves are available. These type-tested safety assemblies protect the appliance against unacceptable excess pressure.


Flanged immersion heaters, circulation set and thermal insulation are available as accessories.

8. Assembly

8.1 Installation location

- Ensure the floor has a sufficient load bearing capacity (see chapter "Specification / Data table").
- Ensure the floor is level.
- Check the height of the room and of the unit when tilted (see chapter "Specification / Data table").

Minimum clearances

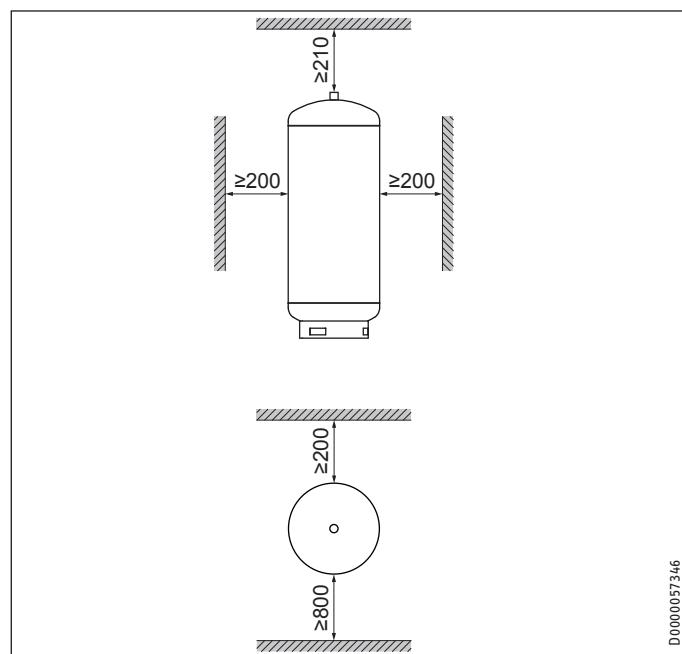

- Maintain the minimum clearances.

8.2 Transport


The lifting eye can be fitted to the top of the appliance to assist handling.

8.3 Assembly

8.3.1 Fitting the thermal insulation, if appropriate.

- Position the appliance in its intended site.
- Fit the thermal insulation according to the instructions supplied. For this, ensure that there is enough space for the installation task. You can then link the appliance into the heating and DHW system.

8.3.2 Installing the manual air vent valve

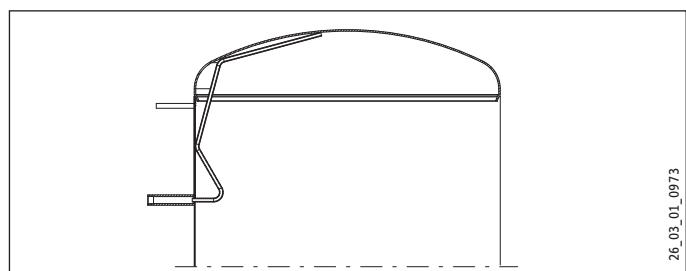

- Install a manual air vent valve at the air vent valve connection.

8.3.3 Fitting the water connection and the safety assembly



Material damage

Carry out all water connection and installation work in accordance with regulations.

- Flush the line thoroughly.
- Observe the information in the installation instructions of the safety assembly.
- Connect the DHW outlet and the cold water inlet lines with the safety assembly. Bear in mind that, depending on the static pressure, you may also need a pressure reducing valve. Connect the hydraulic connections with flat gaskets.
- Size the drain so that water can drain off unimpeded when the safety valve is fully opened. The blow-off aperture of the safety valve must remain open towards the atmosphere.
- Fit the blow-off line of the safety assembly with a constant slope.

8.3.4 Inserting the temperature sensors

- Apply heat conducting paste to the temperature sensors.
- Insert the temperature sensors as far as they will go into the connections for HP return sensor and HP DHW sensor (see chapter „Specification / Dimensions and connections“).

INSTALLATION

Commissioning

ENGLISH

9. Commissioning

- ▶ Open a downstream draw-off point until the appliance has filled up and the pipes are free of air.
- ▶ Vent the indirect coils after filling the heat pump system.
- ▶ Fit the accessories and check them if necessary.
- ▶ Check the function of the safety valve.

9.3.1 Water quality, solar circuit

A glycol/water mixture of up to 60 % is permitted for the indirect coil in the solar circuit if only dezincification-resistant metals, glycol-resistant gaskets and diaphragm expansion vessels suitable for glycol are used throughout the installation.

9.3.2 Oxygen diffusion



Material losses

Avoid open heating systems and plastic pipes in underfloor heating systems which are permeable to oxygen.

In underfloor heating systems with plastic pipes that are permeable to oxygen and in open vented heating systems, oxygen diffusion may lead to corrosion on the steel components of the heating system (e.g. on the indirect coil of the DHW cylinder, on buffer cylinders, steel heating elements or steel pipes).



Material losses

The products of corrosion (e.g. rusty sludge) can settle in the heating system components and can result in a lower output or fault shutdowns due to reduced cross-sections.



Material losses

Avoid open vented solar thermal systems and plastic pipes which are permeable to oxygen.

With plastic pipes that are permeable to oxygen, oxygen diffusion may lead to corrosion on the steel components of the solar thermal system (e.g. on the indirect coil of the DHW cylinder).

10. Taking the appliance out of use

- ▶ Disconnect the appliance from the mains at the MCB/fuse in the fuse box.
- ▶ Drain the appliance. See chapter "Maintenance / Draining the appliance".

11. Recommissioning

See chapter "Commissioning".

12. Appliance handover

- ▶ Explain the appliance function to users and familiarise them with its operation.
- ▶ Make users aware of potential dangers, especially the risk of scalding.
- ▶ Hand over these instructions.

13. Troubleshooting

13.1 Fault table

Fault	Cause	Remedy
The safety valve drips when the heating is switched off.	The valve seat is contaminated.	Clean the valve seat.

14. Maintenance



WARNING Electrocution

Carry out all electrical connection and installation work in accordance with relevant regulations.

If you need to drain the appliance, observe chapter "Draining the appliance".

14.1 Checking the safety valve

- ▶ Regularly vent the safety valve on the safety assembly until a full water jet is discharged.

14.2 Draining the appliance



WARNING Burns

Hot water may escape during the draining process.

If the heating system is not in operation and the installation location is not protected against frost, the appliance and connected system must be emptied.


- ▶ For draining the appliance, remove the thermal insulation around the drain connector.
- ▶ Close the shut-off valve in the cold water line.
- ▶ Open the hot water taps on all draw-off points.
- ▶ Drain the appliance via the drain valve of the safety assembly.

INSTALLATION Specification

15. Specification

15.1 Dimensions and connections

Recommended connection allocation SBS 601 W | SBS 601 W SOL

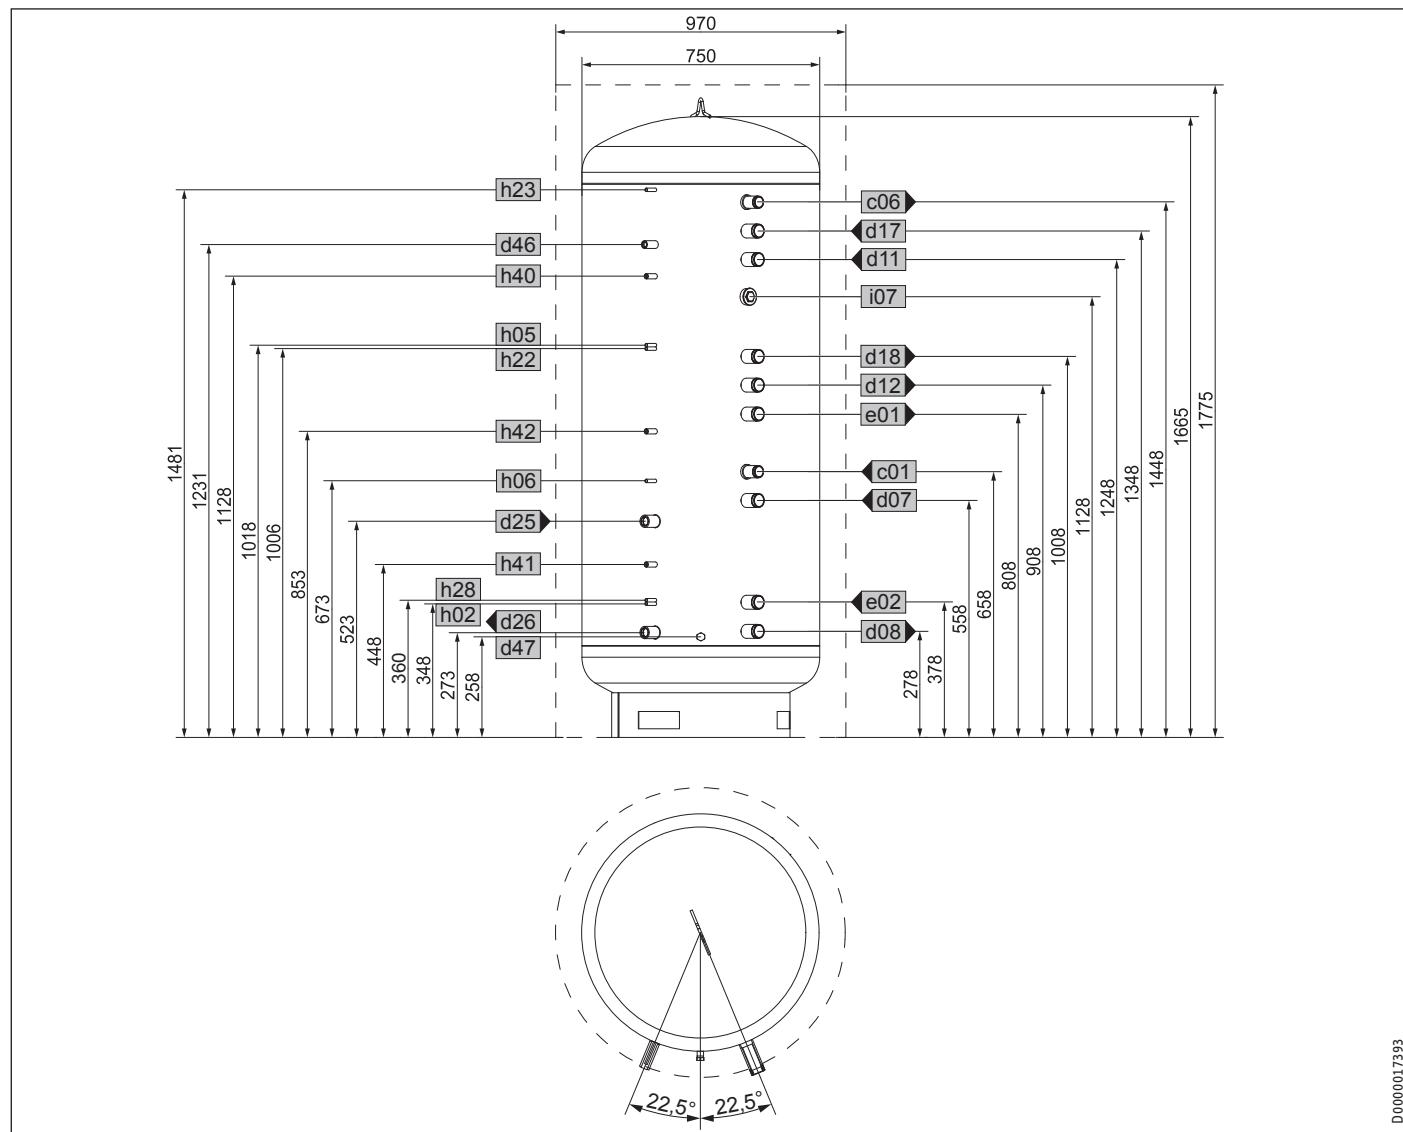


		SBS 601 W	SBS 601 W SOL	SBS 601 W	SBS 601 W SOL
c01	Cold water inlet	Male thread	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	
c06	DHW outlet	Male thread	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	
d07	Heat pump heating flow	Male thread	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
d08	Heat pump heating return	Male thread	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
d11	Heat pump DHW flow	Male thread	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
d12	Heat pump DHW return	Male thread	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
d17	Flow 2nd heat source	Male thread	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
d18	Return 2nd heat source	Male thread	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
d25	Solar flow	Female thread		G 1	
d26	Solar return	Female thread		G 1	
d46	Ventilation	Female thread	G 1/2	G 1/2	
d47	Drain	Male thread	G 3/4 A	G 3/4 A	
e01	Heating flow	Male thread		G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
e02	Heating return	Male thread		G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
h02	Sensor heat pump return	Diameter	mm	9.5	9.5
h05	Sensor heat pump DHW	Diameter	mm	9.5	9.5
h06	Sensor heat pump DHW opt.	Diameter	mm	9.5	9.5
h22	Sensor heat source	Diameter	mm	9.5	9.5
h23	Sensor heat source opt.	Diameter	mm	9.5	9.5
h28	Sensor solar cylinder	Diameter	mm		9.5
h40	Thermometer DHW	Diameter	mm	14.5	14.5
h41	Thermometer solar	Diameter	mm		14.5
h42	Thermometer heating	Diameter	mm	14.5	14.5
i07	Electric emergency/booster heater	Female thread		G 1 1/2	G 1 1/2

If the system configuration is different, the connection allocation can be changed.

INSTALLATION Specification

Recommended connection allocation SBS 801 W | SBS 801 W SOL

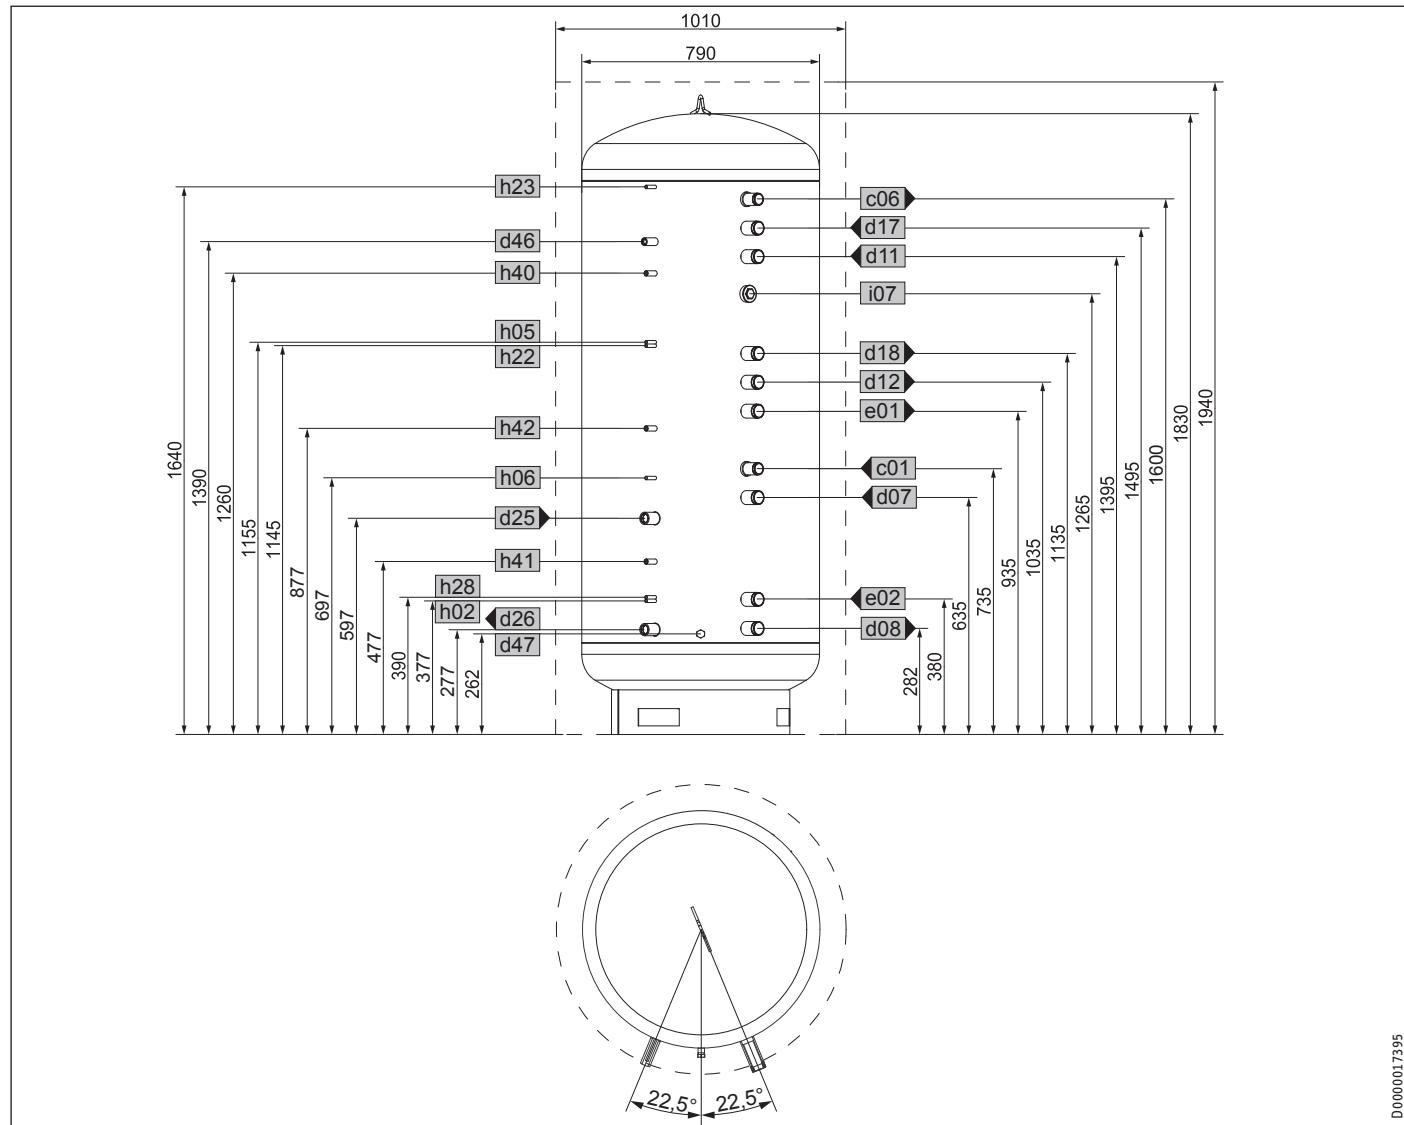


		SBS 801 W	SBS 801 W SOL
c01	Cold water inlet	Male thread	G 1 1/4 A
c06	DHW outlet	Male thread	G 1 1/4 A
d07	Heat pump heating flow	Male thread	G 1 1/2 A
d08	Heat pump heating return	Male thread	G 1 1/2 A
d11	Heat pump DHW flow	Male thread	G 1 1/2 A
d12	Heat pump DHW return	Male thread	G 1 1/2 A
d17	Flow 2nd heat source	Male thread	G 1 1/2 A
d18	Return 2nd heat source	Male thread	G 1 1/2 A
d25	Solar flow	Female thread	G 1
d26	Solar return	Female thread	G 1
d46	Ventilation	Female thread	G 1/2
d47	Drain	Male thread	G 3/4 A
e01	Heating flow	Male thread	G 1 1/2 A
e02	Heating return	Male thread	G 1 1/2 A

	SBS 801 W	SBS 801 W SOL
h02	Sensor heat pump return	Diameter mm 9.5 9.5
h05	Sensor heat pump DHW	Diameter mm 9.5 9.5
h06	Sensor heat pump DHW opt.	Diameter mm 9.5 9.5
h22	Sensor heat source	Diameter mm 9.5 9.5
h23	Sensor heat source opt.	Diameter mm 9.5 9.5
h28	Sensor solar cylinder	Diameter mm 9.5
h40	Thermometer DHW	Diameter mm 14.5 14.5
h41	Thermometer solar	Diameter mm 14.5
h42	Thermometer heating	Diameter mm 14.5 14.5
i07	Electric emergency/booster heater	Female thread G 1 1/2 G 1 1/2

If the system configuration is different, the connection allocation can be changed.

INSTALLATION Specification

Recommended connection allocation 1001 W | SBS 1001 W SOL

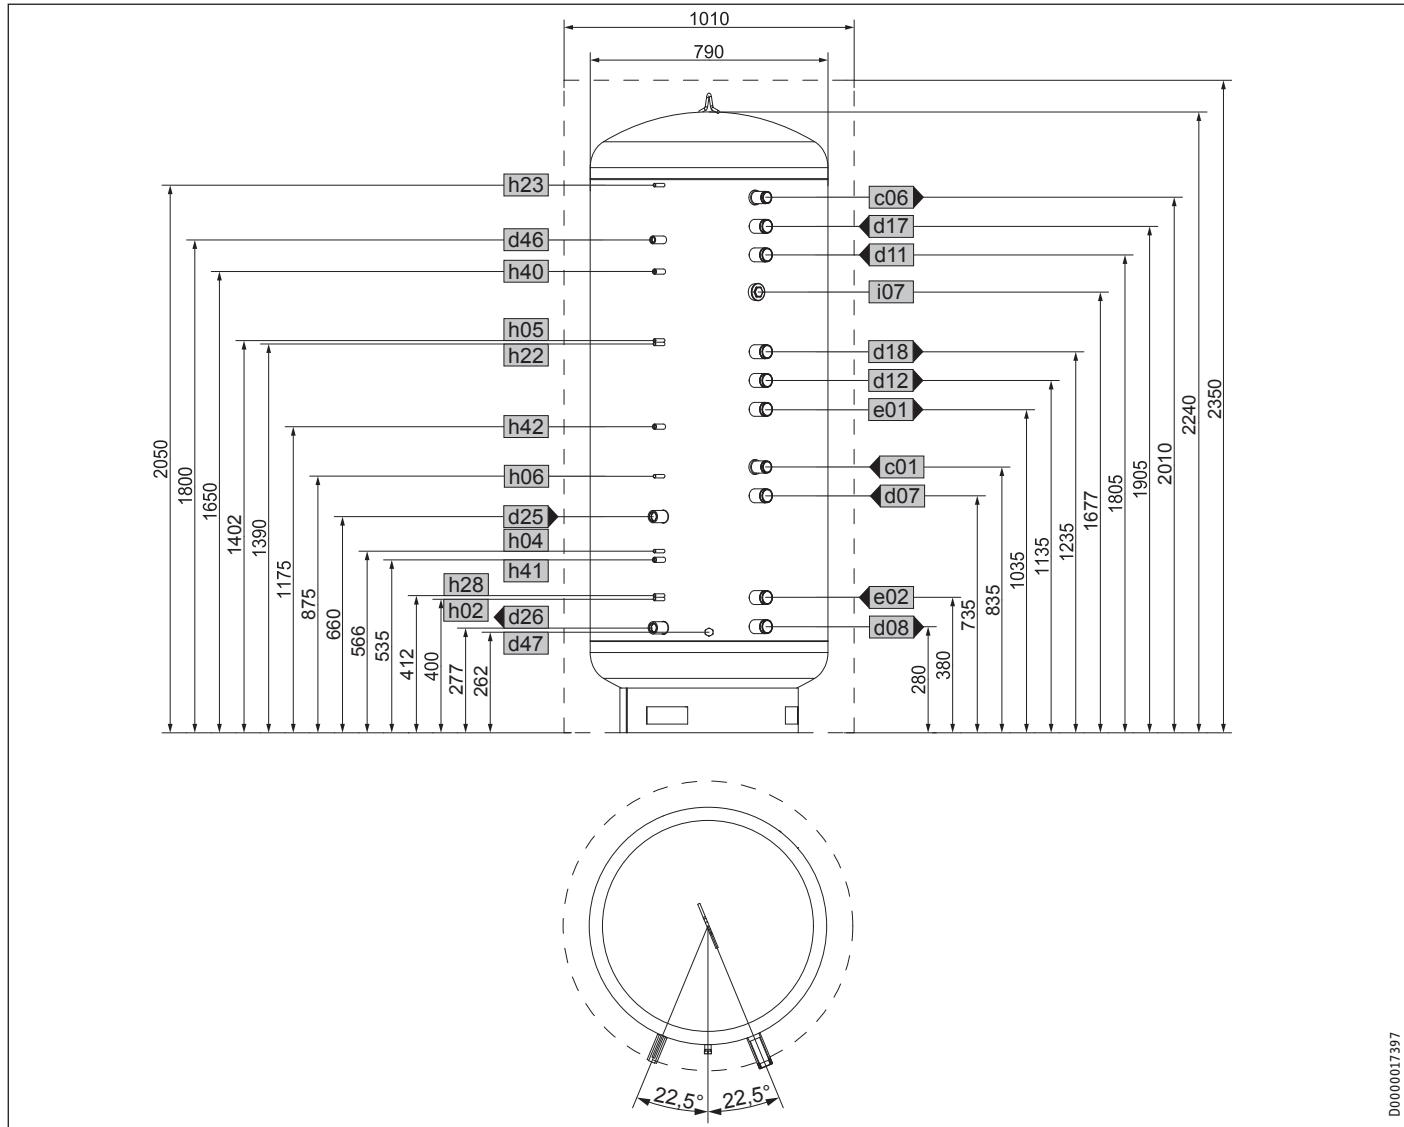

D0000017397


		SBS 1001 W	SBS 1001 W SOL
c01	Cold water inlet	Male thread	G 1 1/4 A
c06	DHW outlet	Male thread	G 1 1/4 A
d07	Heat pump heating flow	Male thread	G 1 1/2 A
d08	Heat pump heating return	Male thread	G 1 1/2 A
d11	Heat pump DHW flow	Male thread	G 1 1/2 A
d12	Heat pump DHW return	Male thread	G 1 1/2 A
d17	Flow 2nd heat source	Male thread	G 1 1/2 A
d18	Return 2nd heat source	Male thread	G 1 1/2 A
d25	Solar flow	Female thread	G 1
d26	Solar return	Female thread	G 1
d46	Ventilation	Female thread	G 1/2
d47	Drain	Male thread	G 3/4 A
e01	Heating flow	Male thread	G 1 1/2 A
e02	Heating return	Male thread	G 1 1/2 A

	SBS 1001 W	SBS 1001 W SOL
h02	Sensor heat pump return	Diameter mm 9.5
h04	Sensor heat pump return optional	Diameter mm 9.5
h05	Sensor heat pump DHW	Diameter mm 9.5
h06	Sensor heat pump DHW opt.	Diameter mm 9.5
h22	Sensor heat source	Diameter mm 9.5
h23	Sensor heat source opt.	Diameter mm 9.5
h28	Sensor solar cylinder	Diameter mm 9.5
h40	Thermometer DHW	Diameter mm 14.5
h41	Thermometer solar	Diameter mm 14.5
h42	Thermometer heating	Diameter mm 14.5
i07	Electric emergency/booster heater	Female thread G 1 1/2

If the system configuration is different, the connection allocation can be changed.

INSTALLATION Specification

Recommended connection allocation SBS 1501 W | SBS 1501 W SOL

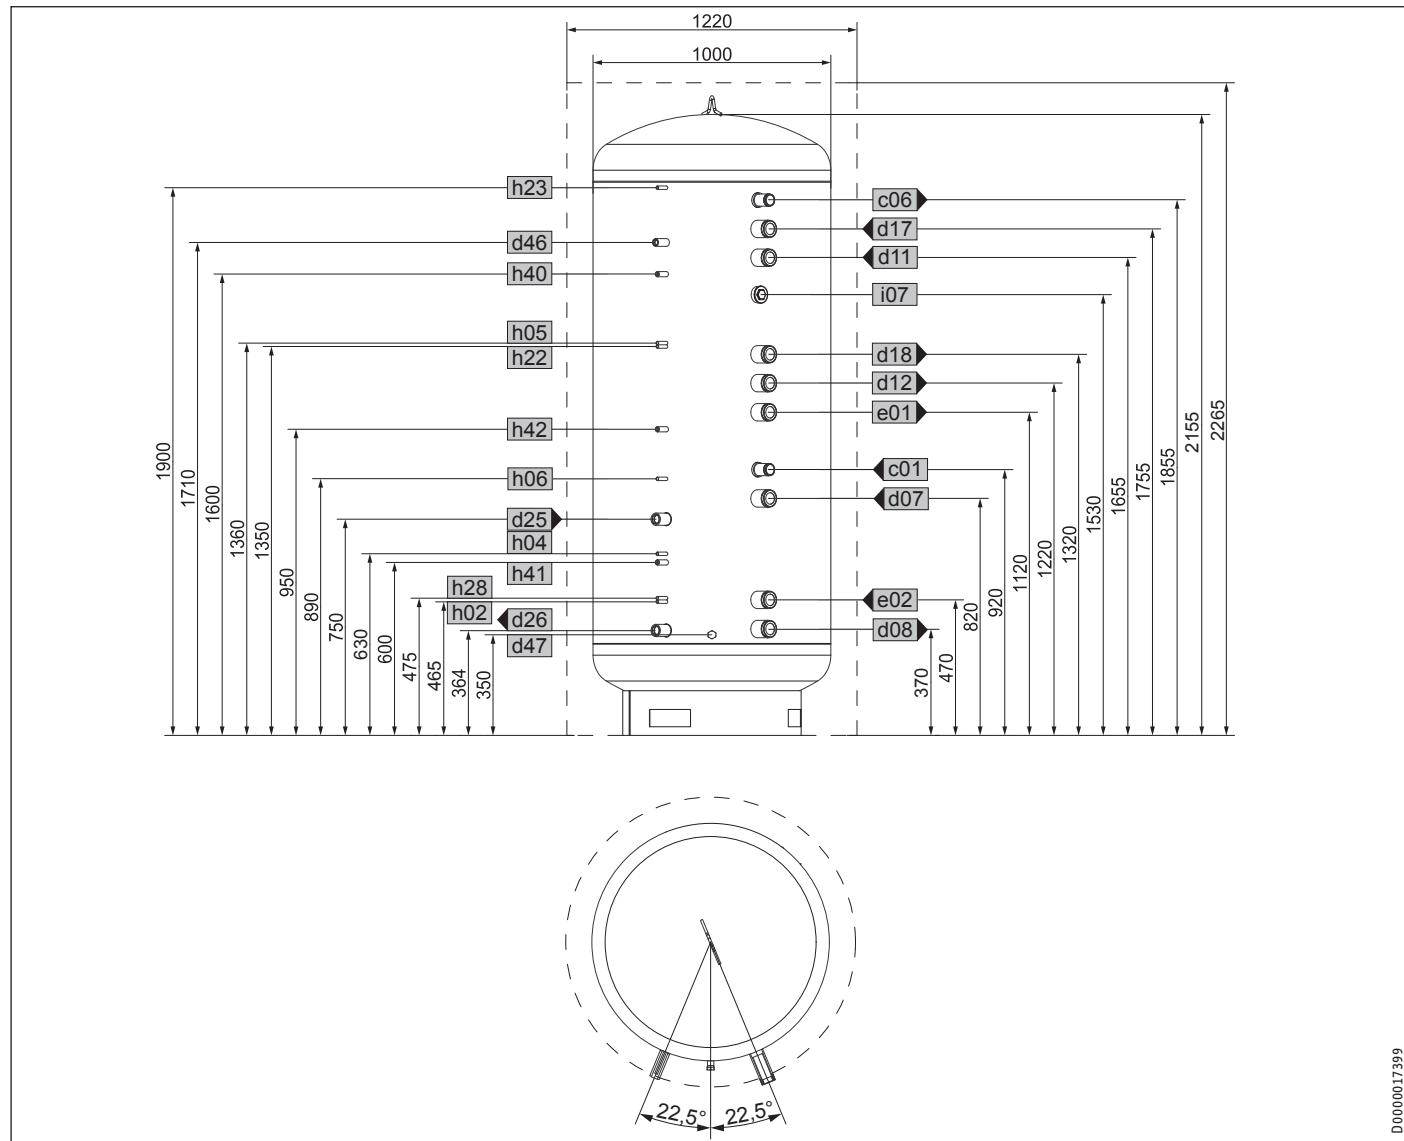


		SBS 1501 W	SBS 1501 W SOL		SBS 1501 W	SBS 1501 W SOL
c01	Cold water inlet	Male thread	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A		
c06	DHW outlet	Male thread	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A		
d07	Heat pump heating flow	Male thread	G 2 A	G 2 A		
d08	Heat pump heating return	Male thread	G 2 A	G 2 A		
d11	Heat pump DHW flow	Male thread	G 2 A	G 2 A		
d12	Heat pump DHW return	Male thread	G 2 A	G 2 A		
d17	Flow 2nd heat source	Male thread	G 2 A	G 2 A		
d18	Return 2nd heat source	Male thread	G 2 A	G 2 A		
d25	Solar flow	Female thread		G 1		
d26	Solar return	Female thread		G 1		
d46	Ventilation	Female thread	G 1/2	G 1/2		
d47	Drain	Male thread	G 3/4 A	G 3/4 A		
e01	Heating flow	Male thread	G 2 A	G 2 A		
e02	Heating return	Male thread	G 2 A	G 2 A		
h02	Sensor heat pump return		Diameter	mm	9.5	9.5
h04	Sensor heat pump return optional		Diameter	mm	9.5	9.5
h05	Sensor heat pump DHW		Diameter	mm	9.5	9.5
h06	Sensor heat pump DHW opt.		Diameter	mm	9.5	9.5
h22	Sensor heat source		Diameter	mm	9.5	9.5
h23	Sensor heat source opt.		Diameter	mm	9.5	9.5
h28	Sensor solar cylinder		Diameter	mm		9.5
h40	Thermometer DHW		Diameter	mm	14.5	14.5
h41	Thermometer solar		Diameter	mm		14.5
h42	Thermometer heating		Diameter	mm	14.5	14.5
i07	Electric emergency/booster heater		Female thread	G 1 1/2	G 1 1/2	

If the system configuration is different, the connection allocation can be changed.


INSTALLATION Specification

SBS W

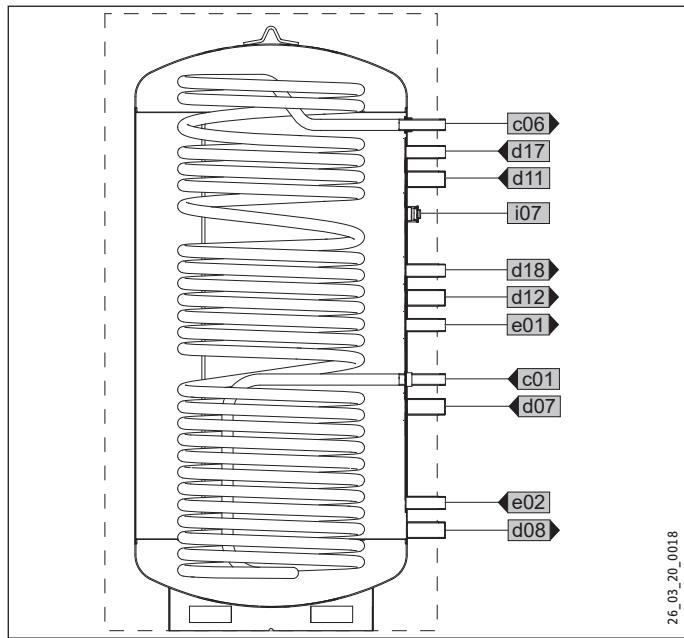

- c01 Cold water inlet
- c06 DHW outlet
- d07 Heat pump heating flow
- d08 Heat pump heating return
- d11 Heat pump DHW flow
- d12 Heat pump DHW return
- d17 Flow 2nd heat source
- d18 Return 2nd heat source
- e01 Heating flow
- e02 Heating return
- i07 Electric emergency/booster heater

Also with the SBS W SOL

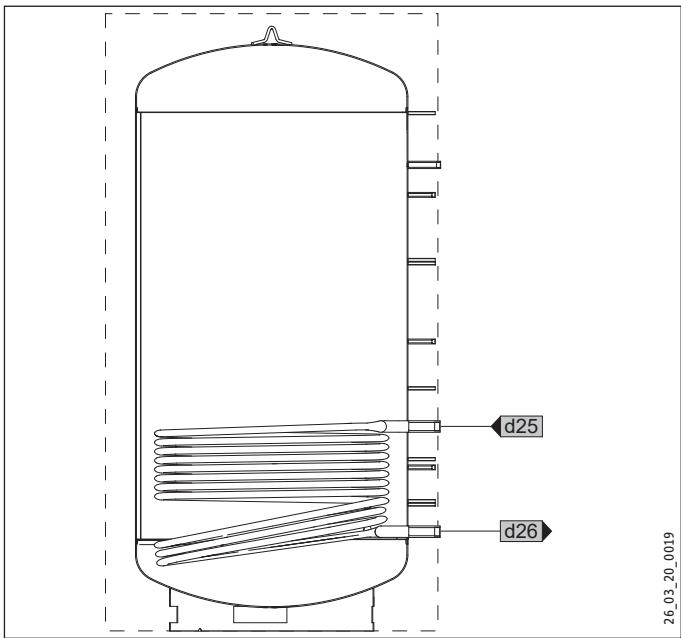

- d25 Solar flow
- d26 Solar return

INSTALLATION | GUARANTEE | ENVIRONMENT AND RECYCLING Specification

15.2 Data table

	SBS 601 W 229980	SBS 801 W 229981	SBS 1001 W 229982	SBS 1501 W 229983	SBS 601 W SOL 229984	SBS 801 W SOL 229985	SBS 1001 W SOL 229986	SBS 1501 W SOL 229987
Hydraulic data								
Rated capacity	l 613	759	941	1430	599	740	916	1399
Capacity, lower indirect coil	l 31.20	33.90	45.40	52.10	31.20	33.90	45.40	52.10
Content, indirect coil, DHW	m ² 6.00	6.50	8.70	10.00	6.00	6.50	8.70	10.00
Surface area, lower indirect coil	m ² hPa				4	28	35	40
Pressure drop at 1.0 m ³ /h, indirect coil, bottom	hPa 33 / 264 / -	35 / 284 / -	47 / 378 / 1023	53 / 432 / 1168	33 / 264 / -	35 / 284 / -	47 / 378 / 1023	53 / 432 / 1168
Application limits								
Maximum charge / discharge flow rate with zoning	m ³ /h 5.00	2.00	2.40	3.00	1.80	2.00	2.40	3.00
Maximum charge / discharge flow rate without zoning	m ³ /h 5.00	5.00	5.00	8.00	5.00	5.00	5.00	8.00
Max. permissible pressure	MPa 0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Test pressure	MPa 0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Max. permissible pressure, DHW	MPa 1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Max. permissible temperature	°C 95	95	95	95	95	95	95	95
Max. recommended collector aperture area	m ²				12	16	20	30
Dimensions								
Height	mm 1665	1830	2240	2155	1665	1830	2240	2155
Height incl. thermal insulation	mm 1775	1940	2350	2265	1775	1940	2350	2265
Diameter	mm 750	790	790	1000	750	790	790	1000
Diameter incl. thermal insulation	mm 970	1010	1010	1220	970	1010	1010	1220
Height of unit when tilted	mm 1840	1880	2285	2225	1840	1880	2285	2225
Weights								
Weight (wet)	kg 735	949	1175	1738	780	1175	1221	1794
Weight (dry)	kg 135	150	175	236	180	195	220	291

Guarantee

The guarantee conditions of our German companies do not apply to appliances acquired outside of Germany. In countries where our subsidiaries sell our products a guarantee can only be issued by those subsidiaries. Such guarantee is only granted if the subsidiary has issued its own terms of guarantee. No other guarantee will be granted.

We shall not provide any guarantee for appliances acquired in countries where we have no subsidiary to sell our products. This will not affect warranties issued by any importers.

Environment and recycling

► Dispose of the appliances and materials after use in accordance with national regulations.

 ► If a crossed-out waste bin is pictured on the appliance, take the appliance to your local waste and recycling centre or nearest retail take-back point for reuse and recycling.

 This document is made of recyclable paper.

► Dispose of the document at the end of the appliance's life cycle in accordance with national regulations.

Warranty Stiebel Eltron Australia Only - According to national regulations in Australia

Stiebel Eltron Warranty for Water Heaters

Who gives the warranty

1. The warranty is given by Stiebel Eltron (Aust) Pty Ltd (A.B.N. 82 066 271 083) of 294 Salmon Street, Port Melbourne, Victoria, 3207 ("we", "us" or "our").

The warranty

2. This warranty applies to Stiebel Eltron Water Heaters (the "unit").
3. Subject to the warranty exclusions we will repair or replace, at our absolute discretion, a faulty component in your unit free of charge if it fails to operate in accordance with its specifications during the warranty period.
4. If we repair or replace a faulty component to your unit under this warranty, the warranty period is not extended from the time of the repair or replacement.
5. The warranty period commences on the date of completion of the installation of the unit. Where the date of completion of installation is not known, then the warranty period will commence 2 months after the date of manufacture.
6. The warranty period for a unit used for domestic purposes is shown in the table below. Domestic purposes means that the unit is used in a domestic dwelling.

Component	Warranty period
All components, excluding PTR valve	5 years from the date of completion of the installation of the unit.

7. The warranty period for a unit used for commercial purposes is shown in the table below. Commercial purposes means that the unit is used for a non-domestic purpose and includes but not limited to being used in a motel, hotel, mining camp or nursing home.

Component	Warranty period
All components, excluding PTR valve	1 year from the date of completion of the installation of the unit.

Your entitlement to make a warranty claim

8. You are entitled to make a warranty claim if:
 - 8.1. you own the unit or if you have the owner's consent to represent the owner of the unit;
 - 8.2. you contact us within a reasonable time of discovering the problem with the unit;

How you make a warranty claim

9. To make a warranty claim you must provide us with the following information:
 - 9.1. The model number of the unit;
 - 9.2. A description of the problem with the unit;
 - 9.3. The name, address and contact details (such as phone number and e-mail address) of the owner;
 - 9.4. The address where the unit is installed and the location (e.g. in laundry);
 - 9.5. The serial number of the unit;
 - 9.6. The date of purchase of the unit and the name of the seller of the unit;
 - 9.7. The date of installation of the unit;
 - 9.8. A copy of the certificate of compliance when the unit was installed.

10. The contact details for you to make your warranty claim are:

Name:	Stiebel Eltron (Aust) Pty Ltd
Address:	294 Salmon Street, Port Melbourne, Victoria, 3207
Telephone:	1800 153 351 (8.00 am to 5.00 pm AEST Monday to Friday)
Contact person:	Customer Service Representative
E-mail:	service@stiebel-eltron.com.au

11. We will arrange a suitable time with you to inspect and test the unit.

Warranty exclusions

12. We may reject your warranty claim if:
 - 12.1. The unit was not installed by registered and qualified tradespeople.
 - 12.2. The unit was not installed and commissioned:
 - a) in Australia;
 - b) in accordance with the Operating and Installation Guide; and
 - c) in accordance with the relevant statutory and local requirements of the State or Territory in which the unit is installed.
 - 12.3. The unit has not been operated or maintained in accordance with the Operating and Installation Guide.
 - 12.4. The unit does not bear its original Serial Number or Rating Label.
 - 12.5. The unit was damaged by any or any combination of the following:
 - a) normal fair wear and tear;
 - b) connection to an incorrect water supply;
 - c) connection to water from a bore, dam or swimming pool;
 - d) connection to an incorrect power supply;
 - e) connection to faulty equipment, such as damaged valves;
 - f) foreign matter in the water supply, such as sludge or sediment;
 - g) corrosive elements in the water supply;
 - h) accidental damage;
 - i) act of God, including damage by flood, storm, fire, lightning strike and the like;
 - j) excessive water pressure, negative water pressure (partial vacuum) or water pressure pulsation.
 - k) ingress of vermin.
 - 12.6. The unit was damaged before it was installed e.g. it was damaged in transit.
 - 12.7. An unauthorised person has modified, serviced, repaired or attempted to repair the unit without our consent.
 - 12.8. Non genuine parts other than those manufactured or approved by us have been used on the unit.
 13. We may charge you:
 - 13.1. for any additional transport costs if the unit is installed more than 30 kilometres from our closest authorised service technician.
 - 13.2. for the extra time it takes our authorised service technician to access the unit for inspection and testing if it is not sited in accordance with the Operating and Installation Guide and not readily accessible for inspection.
 - 13.3. for any extra costs of our authorised service technician to make the unit safe for inspection.
 14. You must ensure that access to the unit by our authorised service technician is safe and free from obstruction.
 15. Our authorised service technician may refuse to inspect and test the unit until you provide safe and free access to it, at your cost.
 16. If we reject your warranty claim in accordance with clause 12, we may charge you for our authorised service technician's labour costs to inspect and test the unit.
 17. In order to properly test the unit we may remove it to another location for testing.

Australian Consumer Law

18. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.
19. The Stiebel Eltron warranty for the unit is in addition to any rights and remedies you may have under the Australian Consumer Law.

TABLE DES MATIÈRES | UTILISATION

Remarques générales

UTILISATION

1.	Remarques générales	28
1.1	Informations relatives au document	28
1.2	Consignes de sécurité	28
1.3	Autres repérages utilisés dans cette documentation	28
1.4	Unités de mesure	29
2.	Sécurité	29
2.1	Utilisation conforme	29
2.2	Consignes de sécurité	29
2.3	Label de conformité	29
3.	Description de l'appareil	29
4.	Nettoyage, entretien et maintenance	29
4.1	Entartrage	29
5.	Aide au dépannage	29

INSTALLATION

6.	Sécurité	30
6.1	Consignes de sécurité générales	30
6.2	Prescriptions, normes et directives	30
6.3	Installation de la distribution d'eau	30
7.	Description de l'appareil	30
7.1	Fourniture	30
7.2	Accessoires	30
8.	Montage	30
8.1	Emplacement de montage	30
8.2	Transport	31
8.3	Montage	31
9.	Première mise en service	31
10.	Mise hors service	31
11.	Remise en marche	31
12.	Remise de l'appareil	32
13.	Dépannage	32
13.1	Tableau des pannes	32
14.	Maintenance	32
14.1	Contrôle de la soupape de sécurité	32
14.2	Vidange de l'appareil	32
15.	Données techniques	33
15.1	Cotes et raccordements	33
15.2	Tableau de données	38

GARANTIE

ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE

UTILISATION

1. Remarques générales

1.1 Informations relatives au document

Le chapitre « Utilisation » s'adresse aux utilisateurs de l'appareil et aux installateurs.

Le chapitre « Installation » s'adresse aux installateurs.



Remarque

Veuillez lire attentivement cette notice avant utilisation et conservez-la.

Remettez cette notice au nouvel utilisateur le cas échéant.

1.2 Consignes de sécurité

1.2.1 Structure des consignes de sécurité



MENTION D'AVERTISSEMENT Nature du danger

Sont indiqués ici les risques éventuellement encourus en cas de non-respect de la consigne de sécurité.

► Sont indiquées ici les mesures permettant de pallier le danger.

1.2.2 Symboles, nature du danger

Symbol	Nature du danger
! (triangle)	Blessure
! (triangle avec foudre)	Électrocution
(triangle avec symbole de brûlure)	Brûlure (brûlure, ébouillantement)

1.2.3 Mentions d'avertissement

MENTION D'AVERTISSEMENT	Signification
DANGER	Caractérise des remarques dont le non-respect entraîne de graves lésions, voire la mort.
AVERTISSEMENT	Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner de graves lésions, voire la mort.
ATTENTION	Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner des lésions légères ou moyennement graves.

1.3 Autres repérages utilisés dans cette documentation



Remarque

Le symbole ci-contre caractérise des remarques générales.

► Lisez attentivement les remarques.

UTILISATION

Sécurité

Symbol	Signification
	Dommages matériels (Dégâts induits, dommages causés à l'appareil, à l'environnement)
	Recyclage de l'appareil

► Ce symbole indique une action à entreprendre. Les actions nécessaires sont décrites étape par étape.

1.4 Unités de mesure



Remarque

Sauf indication contraire, toutes les cotes sont indiquées en millimètres.

2. Sécurité

2.1 Utilisation conforme

Cet appareil est conçu pour le stockage d'eau de chauffage et le chauffage de l'eau sanitaire. Un mélange eau-glycol jusqu'à 60 % n'est admissible que si des métaux anti-dézincification, des joints résistant au glycol et des vases d'expansion à membrane compatibles avec le glycol sont mis en œuvre.

Tout emploi sortant de ce cadre, notamment l'utilisation avec d'autres liquides à stocker, est considéré comme non conforme. Une utilisation conforme de l'appareil implique le respect de cette notice et de celles des accessoires mis en œuvre.

2.2 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT Brûlure

Risque de brûlure par vapeur à des températures de sortie supérieures à 43 °C !



AVERTISSEMENT Blessure

L'appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus ainsi que par les personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes sans expérience lorsqu'ils sont sous surveillance ou qu'ils ont été formés à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'ils ont compris les dangers encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ni le nettoyage ni la maintenance relevant de l'utilisateur ne doivent être effectués par des enfants sans surveillance.



Dommages matériels

L'appareil est sous pression !

Pendant la montée en température, de l'eau d'expansion s'échappe de la soupape de sécurité. Appelez un installateur si de l'eau coule alors que la montée en température est achevée.

2.3 Label de conformité

Voir la plaque signalétique sur l'appareil.

3. Description de l'appareil

Cet appareil associe la production d'eau chaude sanitaire et un ballon tampon pour la séparation hydraulique du chauffage et de la pompe à chaleur. L'eau chaude sanitaire est chauffée par un échangeur de chaleur en tube ondulé en acier inoxydable en alimentation continue. Le volume du ballon sert au stockage d'énergie pour la production d'eau chaude sanitaire.

Cet appareil est optimisé pour le fonctionnement avec une pompe à chaleur. De plus, il est possible de raccorder un système chauffant électrique à visser et un générateur de chaleur supplémentaire.

SBS W SOL

Ces types d'appareils sont équipés en plus d'un échangeur de chaleur pour produire l'eau chaude sanitaire solaire et assister la fonction de chauffage le chauffage.

FRANÇAIS

4. Nettoyage, entretien et maintenance

- Faîtes contrôler régulièrement le fonctionnement du groupe de sécurité et la sécurité électrique de l'accessoire spécial intégré par un installateur.
- N'utilisez ni produit de nettoyage abrasif ni solvant ! Un chiffon humide suffit pour le nettoyage et l'entretien de l'appareil.

4.1 Entartrage


Presque toutes les eaux déposent du calcaire à des températures élevées, qui se dépose dans l'appareil et altère le fonctionnement et la durée de vie de l'appareil. Si une bride résistance électrique a été montée, il sera nécessaire de détartrer les corps de chauffe de temps à autre. L'installateur qui connaît la qualité de l'eau locale vous dira quand il conviendra de faire la prochaine maintenance.

- Contrôlez régulièrement les robinetteries. Vous pouvez éliminer le tartre à la sortie des robinetteries avec les produits de détartrage du commerce.
- Actionnez régulièrement la soupape de sécurité afin d'éviter tout grippage dû aux dépôts de calcaire.

5. Aide au dépannage

Panne	Cause	Remède
Le débit est faible.	Le régulateur de jet placé dans la robinetterie ou la pomme de douche est entartré ou sale.	Procédez au nettoyage et/ou au détartrage du régulateur de jet ou de la pomme de douche.

Appelez un installateur si vous ne réussissez pas à éliminer la cause. Donnez-lui le numéro indiqué sur la plaque signalétique pour qu'il puisse vous aider plus rapidement et plus efficacement (n° 000000-0000-000000) :

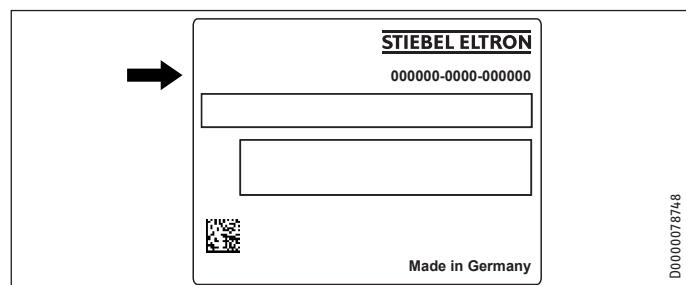

INSTALLATION

6. Sécurité

L'installation, la mise en service, la maintenance et les réparations de cet équipement ne doivent être effectuées que par un installateur.

6.1 Consignes de sécurité générales

Nous ne garantissons un bon fonctionnement et en toute sécurité de l'appareil que si les accessoires d'origine qui lui sont destinés sont employés.

6.2 Prescriptions, normes et directives



Remarque

Tenez compte de la législation et des prescriptions nationales et locales.

6.3 Installation de la distribution d'eau

6.3.1 Conduite d'eau froide

Des tuyaux en cuivre, en acier ou des systèmes de tuyaux en matière synthétique sont autorisés en tant que matériaux.



Dommages matériels

Une soupape de sécurité est requise.

6.3.2 Conduite d'eau chaude

Des systèmes de tuyaux en cuivre ou en matière synthétique sont autorisés en tant que matériaux.



Dommages matériels

En cas d'emploi de systèmes de tuyaux en matière synthétique avec montage de bride résistance électrique, observez la température maximale admissible et la pression maximale admissible, indiquées au chapitre « Données techniques / Tableau de données ».



Dommages matériels

Cet appareil doit être utilisé avec des robinetteries à pression !

7. Description de l'appareil

7.1 Fourniture

Sont fournis avec l'appareil :

- 2x pâte de conductibilité thermique
- une plaque signalétique supplémentaire

7.2 Accessoires

Des groupes de sécurité et des réducteurs de pression sont disponibles en fonction de la pression au repos. Ces groupes de sécurité homologués protègent l'appareil des excès de pression non autorisés.


Un système chauffant électrique à visser, kit de circulation et une isolation thermique sont disponibles en accessoires.

8. Montage

8.1 Emplacement de montage

- Vérifiez que le sol peut supporter la charge (voir le chapitre « Données techniques / Tableau de données »).
- Vérifiez que le sol est plan.
- Observez la hauteur du local et la hauteur pour basculement (voir le chapitre « Données techniques / Tableau de données »).

Distances minimales

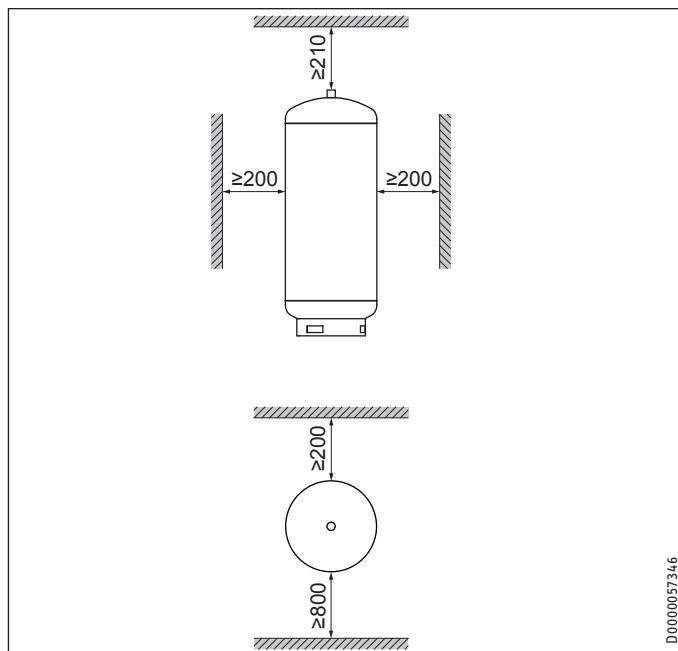

- Respectez les distances minimales.

INSTALLATION

Première mise en service

8.2 Transport


Utilisez les œillets en haut de l'appareil pour le transporter.

8.3 Montage

8.3.1 Le cas échéant, installer l'isolation thermique

- ▶ Placez l'appareil sur son emplacement définitif.
- ▶ Poser l'isolation thermique comme décrit dans l'annexe en prévoyant un dégagement suffisant pour le montage. Vous pouvez ensuite raccorder l'appareil à l'installation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.

8.3.2 Montage des purgeurs manuels

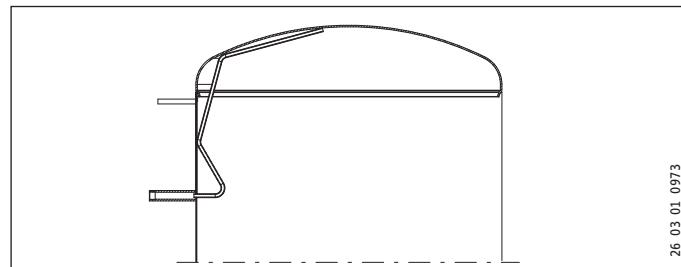

- ▶ Montez un purgeur manuel au raccord prévu pour la purge d'air.

8.3.3 Montage du raccordement hydraulique et du groupe de sécurité

Dommages matériels

Exécutez tous les travaux de raccordement et d'installation hydrauliques suivant les prescriptions.

- ▶ Rincez la conduite soigneusement.
- ▶ Prenez en compte les remarques mentionnées dans les instructions d'installation du groupe de sécurité.
- ▶ Montez les conduites de sortie de l'eau chaude sanitaire et d'arrivée de l'eau froide. Notez qu'en fonction de la pression au repos, un réducteur de pression sera éventuellement requis en supplément.
Étanchéifiez les raccordements hydrauliques avec des joints plats.
- ▶ La conduite d'évacuation doit être conçue de telle sorte que l'eau puisse s'écouler librement lorsque la soupape de sécurité est entièrement ouverte. L'ouverture de purge de la soupape de sécurité doit être ouverte et mener vers l'air libre.
- ▶ Installez la conduite de purge du groupe de sécurité avec une inclinaison constante vers le bas.

8.3.4 Mise en place de la sonde de température

- ▶ Enduisez les sondes de température avec la pâte de conductibilité thermique.
- ▶ Insérez les sondes de température jusqu'en butée dans les logements pour sonde retour PAC et pour sonde ECS PAC (voir chapitre « Caractéristiques techniques / dimensions et raccordements »).

9. Première mise en service

- ▶ Ouvrez un point de soutirage placé en aval jusqu'à ce que l'appareil soit rempli et qu'il n'y ait plus d'air dans les conduites.
- ▶ Procédez à la purge de l'échangeur de chaleur après remplissage du système de la pompe à chaleur.
- ▶ Montez les accessoires s'il y a lieu et vérifiez-les.
- ▶ Vérifiez le bon fonctionnement de la soupape de sécurité.

9.3.1 Qualité de l'eau circuit solaire

Un mélange eau-glycol jusqu'à 60 % n'est admissible pour l'échangeur de chaleur dans l'installation solaire que si des métaux anti-dézinification, des joints résistant au glycol et des vases d'expansion à membrane compatibles avec le glycol sont mis en œuvre.

9.3.2 Diffusion d'oxygène

Dommages matériels

Évitez les installations de chauffage à circuits ouverts ou les chauffages par le sol constitués de conduites en matière synthétique non étanches à la diffusion d'oxygène.

Dans le cas de chauffages par le sol constitués de conduites en matière synthétique non étanches à la diffusion d'oxygène ou d'installations de chauffage à circuits ouverts, une corrosion causée par l'oxygène diffusé peut apparaître sur les pièces en acier (par ex. au niveau de l'échangeur de chaleur du ballon d'eau chaude, du ballon tampon, de radiateurs en acier ou de tubes acier).

Dommages matériels

Les résidus de corrosion (par ex. boues de rouille) peuvent se déposer dans les composants de l'installation de chauffage et provoquer des pertes de performances par réduction des sections de passage ou bien des pannes de fonctionnement.

Dommages matériels

Évitez les installations solaires à circuits ouverts ou les tubes en matière synthétique non étanche à la diffusion d'oxygène.

Dans le cas de tubes en matière synthétique non étanche à la diffusion d'oxygène, une corrosion causée par l'oxygène diffusé peut apparaître sur les pièces en acier de l'installation solaire (par ex. au niveau de l'échangeur de chaleur du ballon d'eau chaude).

10. Mise hors service

- ▶ Coupez l'appareil de la tension secteur avec le disjoncteur de l'installation domestique.
- ▶ Videz l'appareil. Voir le chapitre « Maintenance / Vidange de l'appareil ».

11. Remise en marche

Voir le chapitre « Première mise en service ».

INSTALLATION

Remise de l'appareil

12. Remise de l'appareil

- ▶ Expliquez les différentes fonctions à l'utilisateur puis familiarisez-le avec l'emploi de l'appareil.
- ▶ Indiquez à l'utilisateur les risques encourus, notamment les risques de brûlure.
- ▶ Remettez-lui cette notice.

13. Dépannage

13.1 Tableau des pannes

Panne	Cause	Remède
De l'eau s'écoule de la soupape de sécurité lorsque le chauffage est arrêté.	Le siège de la soupape est sale.	Nettoyez le siège de la soupape.

14. Maintenance



AVERTISSEMENT Électrocution

Exécutez tous les travaux de raccordement et d'installation électriques suivant les prescriptions.

Observez les consignes du chapitre « Vidange de l'appareil » lorsque vous devez vider l'appareil.

14.1 Contrôle de la soupape de sécurité

- ▶ Purgez régulièrement la soupape de sécurité sur le groupe de sécurité jusqu'à ce que l'eau sorte en jet fort.

14.2 Vidange de l'appareil



AVERTISSEMENT Brûlure

L'eau sortant lors de la vidange peut être très chaude.

Si l'installation de chauffage n'est pas en service et que le lieu où elle est implantée n'est pas protégé du gel, vous devez vidanger l'appareil et l'installation raccordée.

- ▶ Pour vidanger l'appareil, retirez l'isolation thermique dans la zone du manchon de vidange.
- ▶ Fermez la vanne d'arrêt de l'arrivée d'eau froide.
- ▶ Ouvrez les robinets d'eau chaude sanitaire de tous les points de soutirage.
- ▶ Vidangez l'appareil par le biais de la vanne de vidange du groupe de sécurité.


INSTALLATION

Données techniques

15. Données techniques

15.1 Cotes et raccordements

Affectation recommandée des raccords SBS 601 W | SBS 601 W SOL

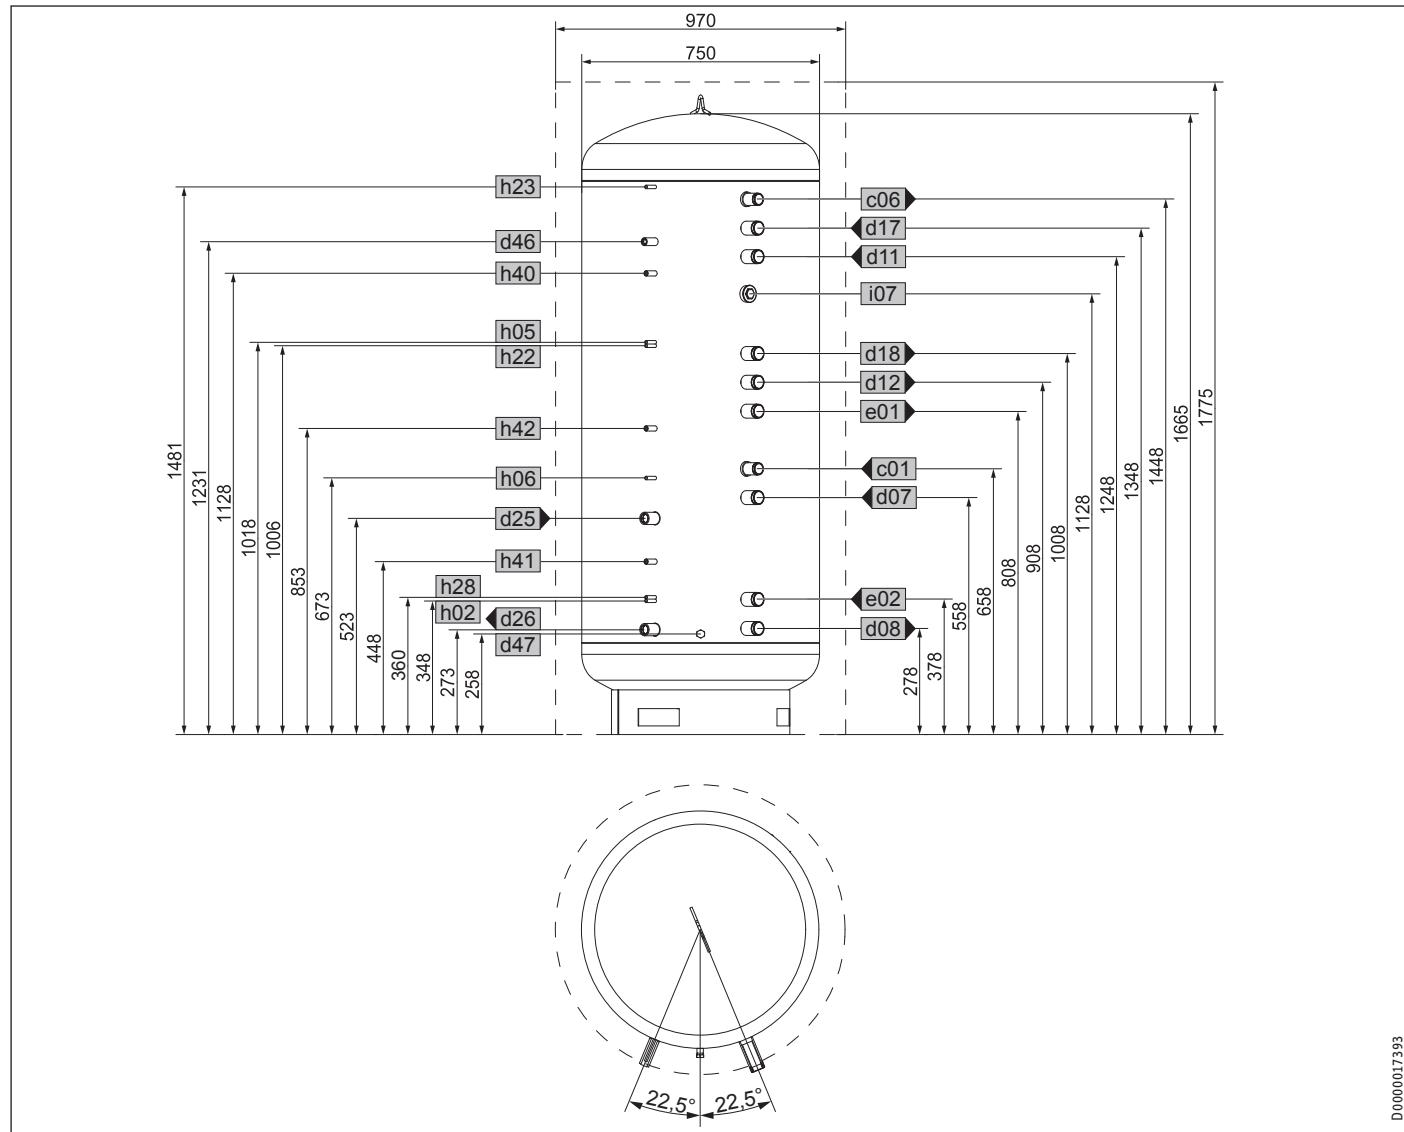

FRANÇAIS

D00000017393


		SBS 601 W	SBS 601 W SOL		SBS 601 W	SBS 601 W SOL				
c01	Eau froide arrivée	Filetage mâle	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	e02	Chauffage retour	Filetage mâle	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
c06	ECS sortie	Filetage mâle	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	h02	Sonde PAC retour	Diamètre	mm	9,5	9,5
d07	PAC chauffage départ	Filetage mâle	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h05	Sonde PAC ECS	Diamètre	mm	9,5	9,5
d08	PAC chauffage retour	Filetage mâle	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h06	Sonde PAC ECS opt.	Diamètre	mm	9,5	9,5
d11	PAC ECS départ	Filetage mâle	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h22	Sonde générateur de chaleur	Diamètre	mm	9,5	9,5
d12	PAC ECS retour	Filetage mâle	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h23	Sonde générateur de chaleur opt.	Diamètre	mm	9,5	9,5
d17	Départ 2e gén. chaleur	Filetage mâle	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h28	Sonde solaire ballon	Diamètre	mm	9,5	9,5
d18	Retour 2e gén. chaleur	Filetage mâle	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h40	Thermomètre ECS	Diamètre	mm	14,5	14,5
d25	Solaire départ	Filetage femelle		G 1	h41	Thermomètre solaire	Diamètre	mm	14,5	14,5
d26	Solaire retour	Filetage femelle		G 1	h42	Thermomètre chauffage	Diamètre	mm	14,5	14,5
d46	Ventilation	Filetage femelle	G 1/2	G 1/2	i07	Chaussage électrique de secours / d'appoint	Filetage femelle	G 1 1/2	G 1 1/2	
d47	Vidange	Filetage mâle	G 3/4 A	G 3/4 A						
e01	Chaussage départ	Filetage mâle	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A						

Il est possible de modifier ces raccords si la configuration de l'installation est différente.

INSTALLATION

Données techniques

Affectation recommandée des raccords SBS 801 W | SBS 801 W SOL

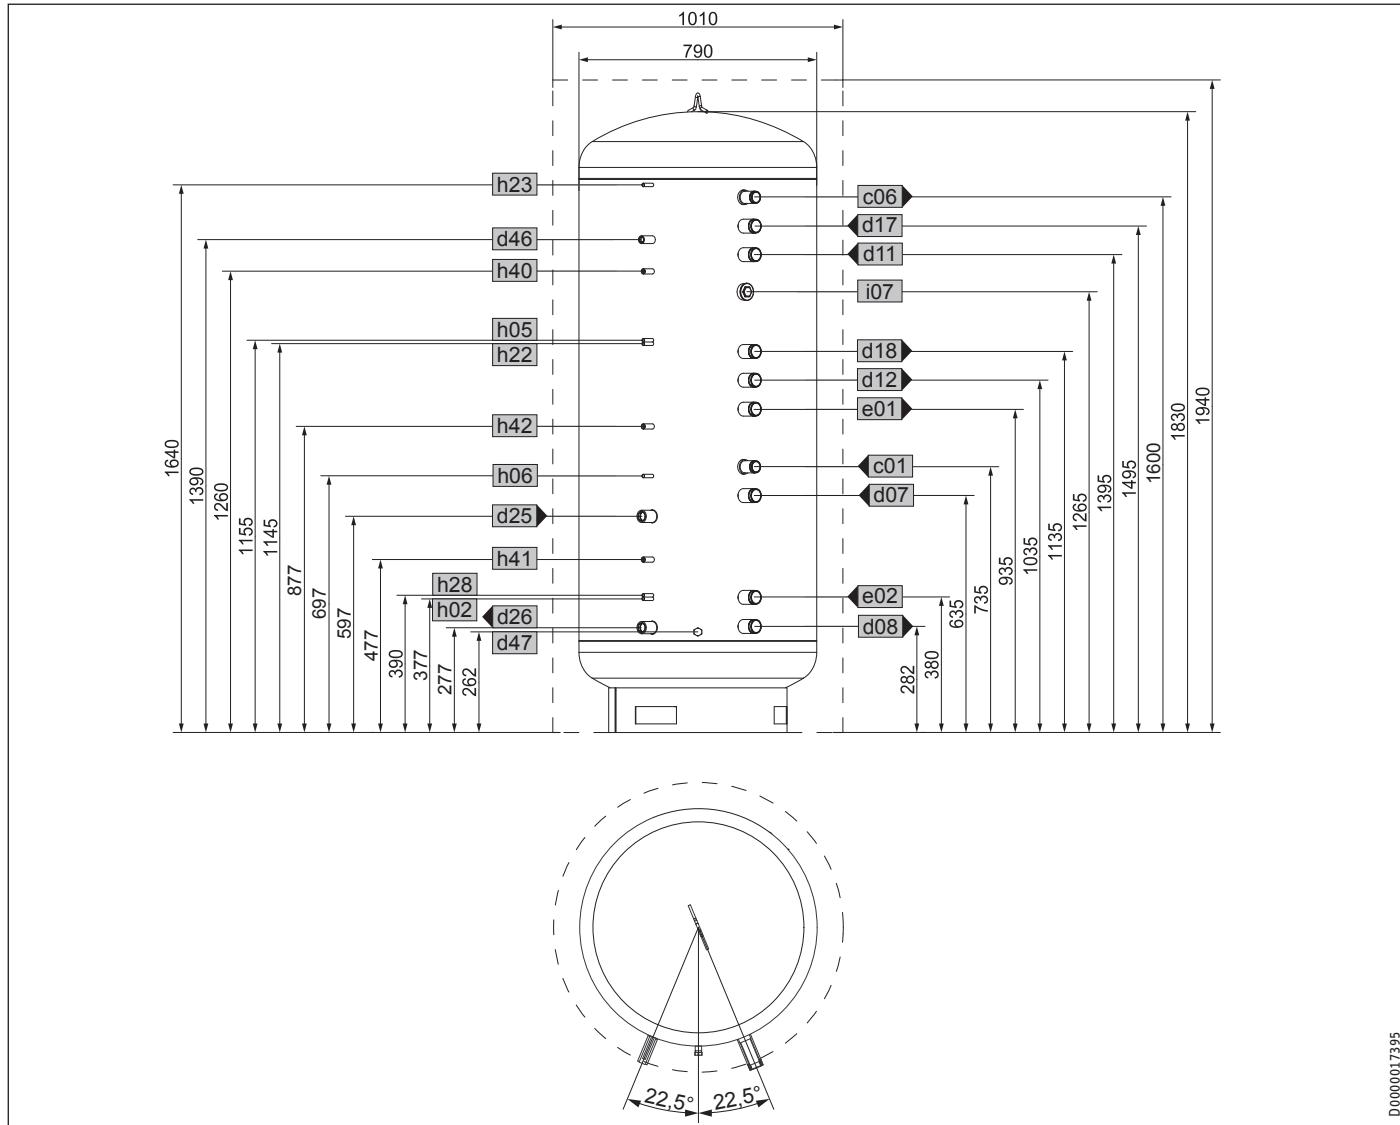

		SBS 801 W	SBS 801 W SOL
c01	Eau froide arrivée	Filetage mâle	G 1 1/4 A
c06	ECS sortie	Filetage mâle	G 1 1/4 A
d07	PAC chauffage départ	Filetage mâle	G 1 1/2 A
d08	PAC chauffage retour	Filetage mâle	G 1 1/2 A
d11	PAC ECS départ	Filetage mâle	G 1 1/2 A
d12	PAC ECS retour	Filetage mâle	G 1 1/2 A
d17	Départ 2e gén. chaleur	Filetage mâle	G 1 1/2 A
d18	Retour 2e gén. chaleur	Filetage mâle	G 1 1/2 A
d25	Solaire départ	Filetage femelle	G 1
d26	Solaire retour	Filetage femelle	G 1
d46	Ventilation	Filetage femelle	G 1/2
d47	Vidange	Filetage mâle	G 3/4 A
e01	Chauffage départ	Filetage mâle	G 1 1/2 A
e02	Chauffage retour	Filetage mâle	G 1 1/2 A


	SBS 801 W	SBS 801 W SOL
h02	Sonde PAC retour	Diamètre mm 9,5
h05	Sonde PAC ECS	Diamètre mm 9,5
h06	Sonde PAC ECS opt.	Diamètre mm 9,5
h22	Sonde générateur de chaleur	Diamètre mm 9,5
h23	Sonde générateur de chaleur opt.	Diamètre mm 9,5
h28	Sonde solaire ballon	Diamètre mm 9,5
h40	Thermomètre ECS	Diamètre mm 14,5
h41	Thermomètre solaire	Diamètre mm 14,5
h42	Thermomètre chauffage	Diamètre mm 14,5
i07	Chauffage électrique de secours / d'appoint	Filetage femelle G 1 1/2

Il est possible de modifier ces raccords si la configuration de l'installation est différente.

INSTALLATION

Données techniques

Affectation recommandée des raccords SBS 1001 W | SBS 1001 W SOL

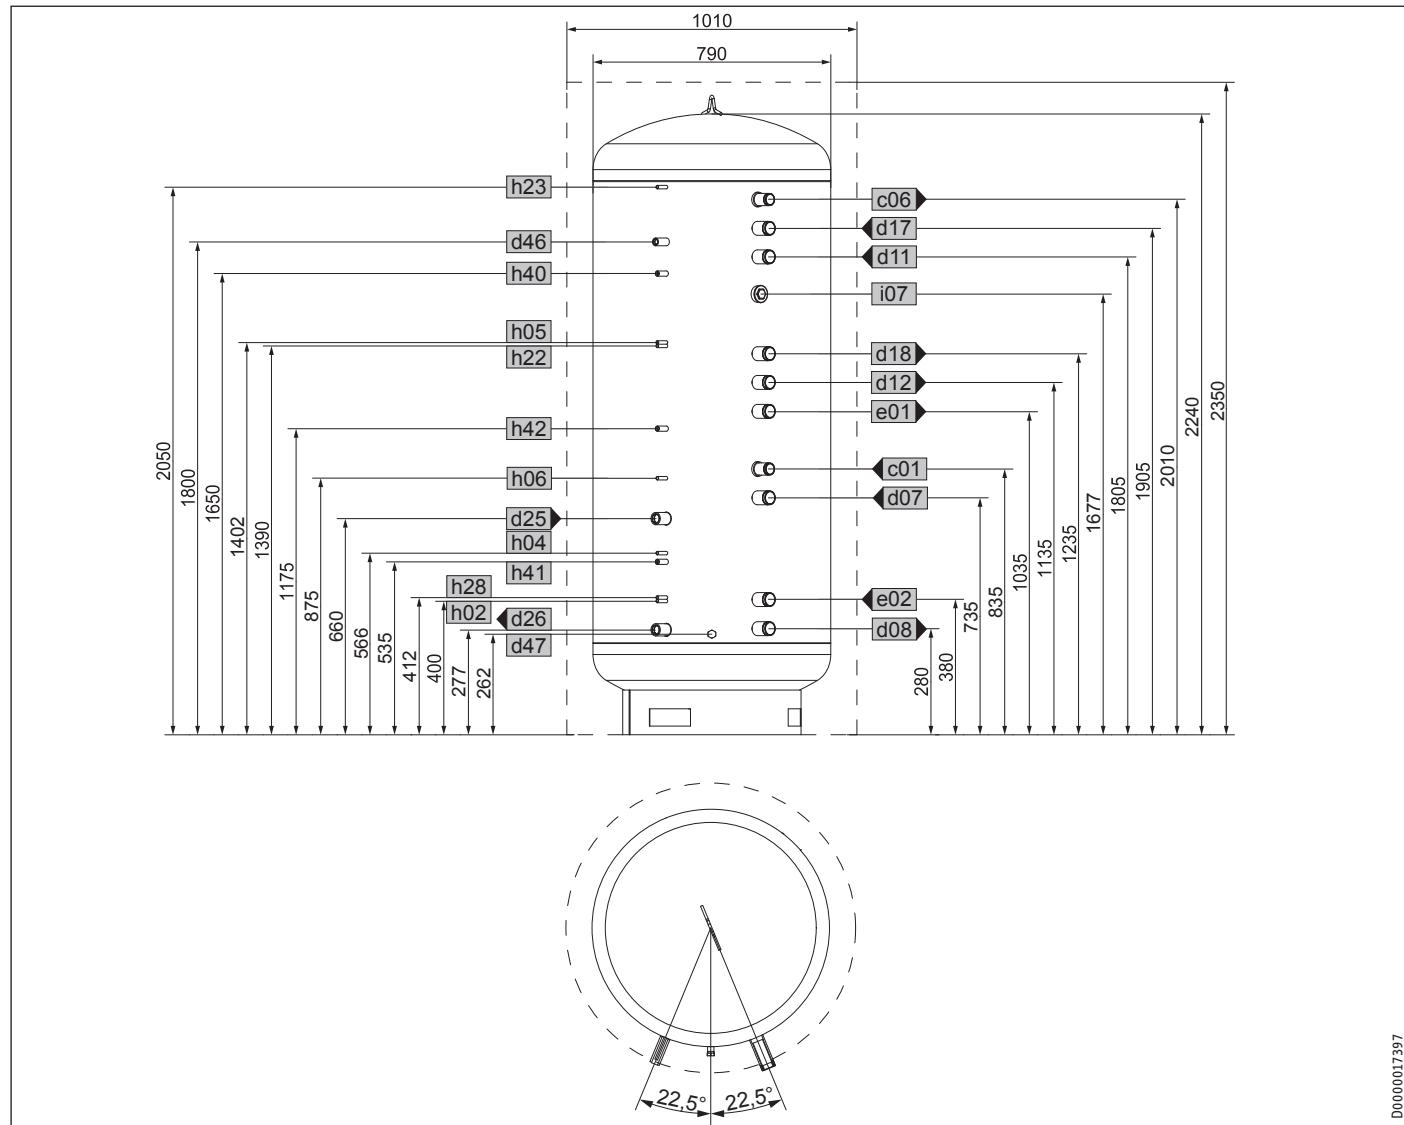


		SBS 1001 W	SBS 1001 W SOL	SBS 1001 W	SBS 1001 W SOL
c01	Eau froide arrivée	Filetage mâle	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A
c06	ECS sortie	Filetage mâle	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A
d07	PAC chauffage départ	Filetage mâle	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
d08	PAC chauffage retour	Filetage mâle	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
d11	PAC ECS départ	Filetage mâle	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
d12	PAC ECS retour	Filetage mâle	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
d17	Départ 2e gén. chaleur	Filetage mâle	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
d18	Retour 2e gén. chaleur	Filetage mâle	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
d25	Solaire départ	Filetage femelle		G 1	
d26	Solaire retour	Filetage femelle		G 1	
d46	Ventilation	Filetage femelle	G 1/2	G 1/2	
d47	Vidange	Filetage mâle	G 3/4 A	G 3/4 A	
e01	Chauffage départ	Filetage mâle	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
e02	Chauffage retour	Filetage mâle	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
h02	Sonde PAC retour	Diamètre	mm	9,5	9,5
h04	Sonde PAC retour opt.	Diamètre	mm	9,5	9,5
h05	Sonde PAC ECS	Diamètre	mm	9,5	9,5
h06	Sonde PAC ECS opt.	Diamètre	mm	9,5	9,5
h22	Sonde générateur de chaleur	Diamètre	mm	9,5	9,5
h23	Sonde générateur de chaleur opt.	Diamètre	mm	9,5	9,5
h28	Sonde solaire ballon	Diamètre	mm		9,5
h40	Thermomètre ECS	Diamètre	mm	14,5	14,5
h41	Thermomètre solaire	Diamètre	mm		14,5
h42	Thermomètre chauffage	Diamètre	mm	14,5	14,5
i07	Chauffage électrique de secours / d'appoint	Filetage femelle	G 1 1/2	G 1 1/2	G 1 1/2

Il est possible de modifier ces raccords si la configuration de l'installation est différente.

INSTALLATION

Données techniques

Affectation recommandée des raccords SBS 1501 W | SBS 1501 W SOL

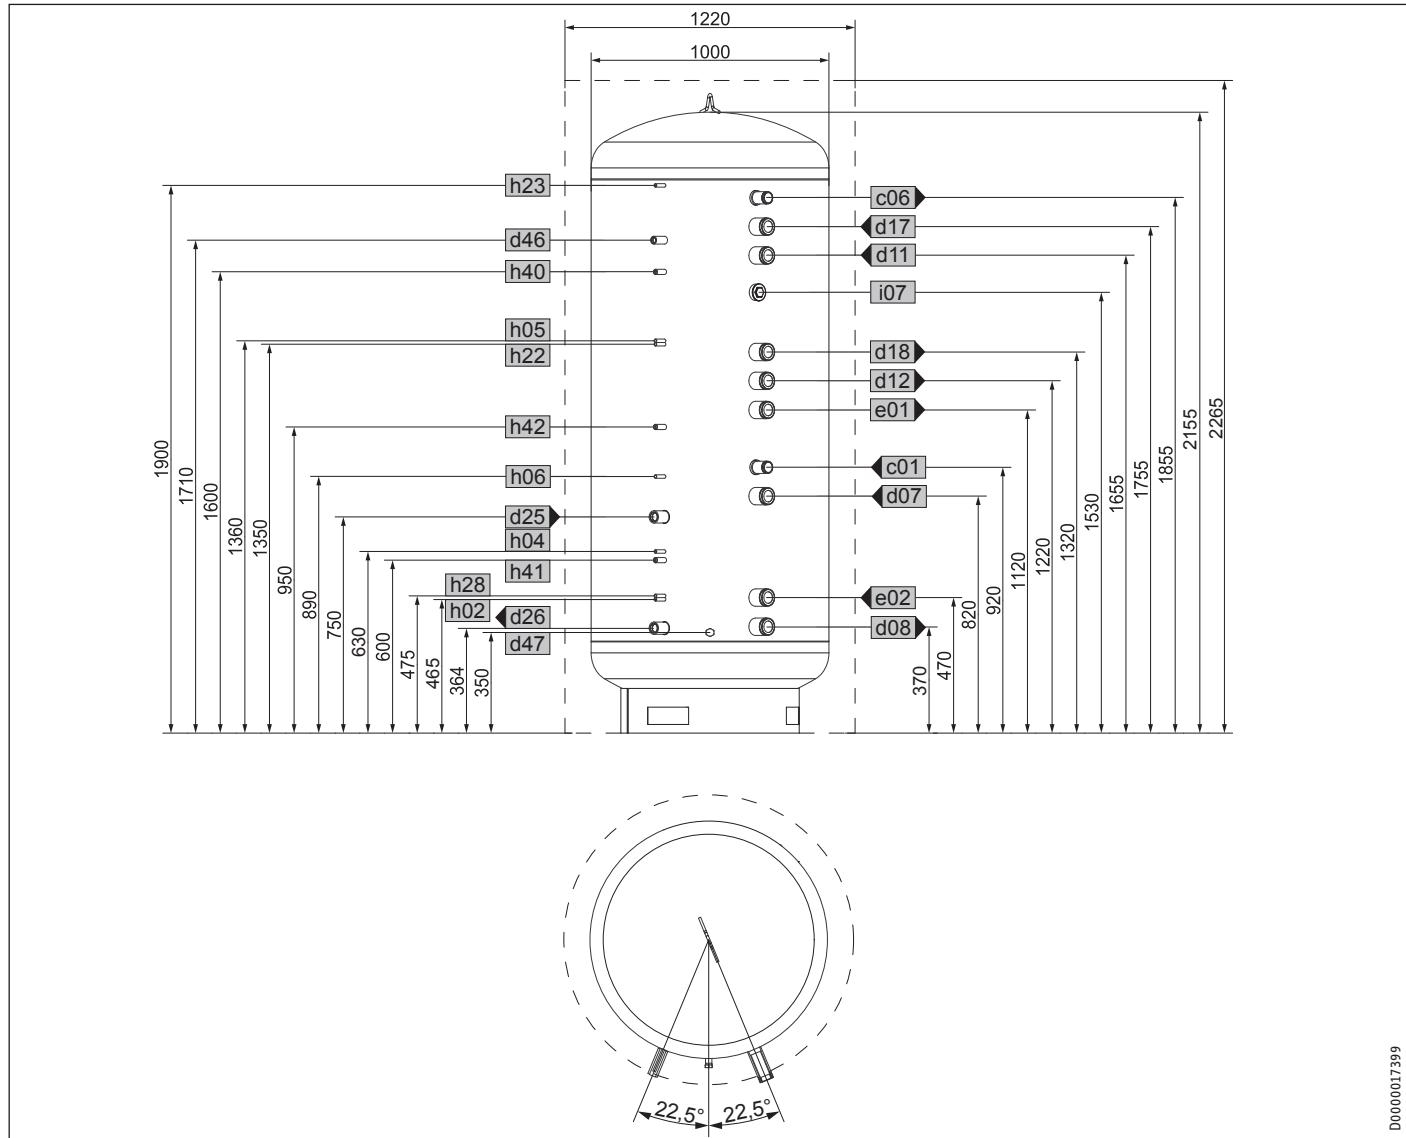

		SBS 1501 W	SBS 1501 W SOL
c01	Eau froide arrivée	Filetage mâle	G 1 1/4 A
c06	ECS sortie	Filetage mâle	G 1 1/4 A
d07	PAC chauffage départ	Filetage mâle	G 2 A
d08	PAC chauffage retour	Filetage mâle	G 2 A
d11	PAC ECS départ	Filetage mâle	G 2 A
d12	PAC ECS retour	Filetage mâle	G 2 A
d17	Départ 2e gén. chaleur	Filetage mâle	G 2 A
d18	Retour 2e gén. chaleur	Filetage mâle	G 2 A
d25	Solaire départ	Filetage femelle	G 1
d26	Solaire retour	Filetage femelle	G 1
d46	Ventilation	Filetage femelle	G 1/2
d47	Vidange	Filetage mâle	G 3/4 A
e01	Chauffage départ	Filetage mâle	G 2 A
e02	Chauffage retour	Filetage mâle	G 2 A


	SBS 1501 W	SBS 1501 W SOL
h02	Sonde PAC retour	Diamètre mm 9,5
h04	Sonde PAC retour opt.	Diamètre mm 9,5
h05	Sonde PAC ECS	Diamètre mm 9,5
h06	Sonde PAC ECS opt.	Diamètre mm 9,5
h22	Sonde générateur de chaleur	Diamètre mm 9,5
h23	Sonde générateur de chaleur opt.	Diamètre mm 9,5
h28	Sonde solaire ballon	Diamètre mm 9,5
h40	Thermomètre ECS	Diamètre mm 14,5
h41	Thermomètre solaire	Diamètre mm 14,5
h42	Thermomètre chauffage	Diamètre mm 14,5
i07	Chauffage électrique de secours / d'appoint	Filetage femelle G 1 1/2

Il est possible de modifier ces raccords si la configuration de l'installation est différente.

INSTALLATION


Données techniques

SBS W

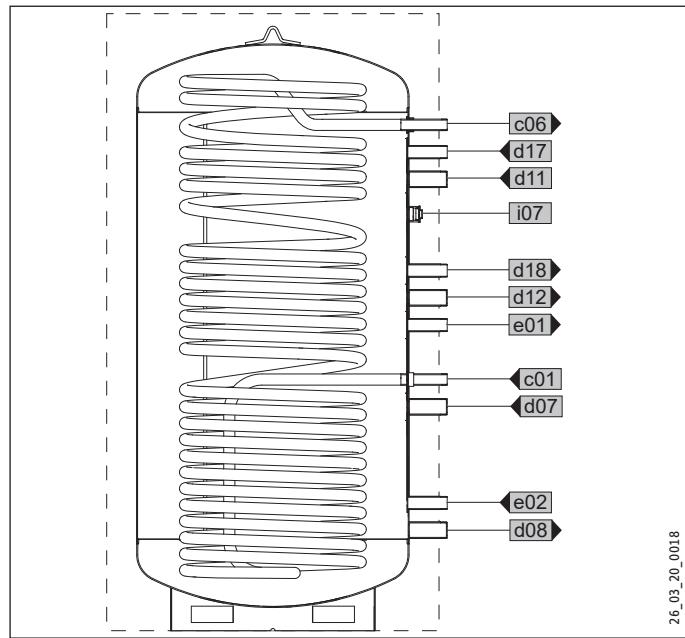

- c01 Eau froide arrivée
- c06 ECS sortie
- d07 PAC chauffage départ
- d08 PAC chauffage retour
- d11 PAC ECS départ
- d12 PAC ECS retour
- d17 Départ 2e gén. chaleur
- d18 Retour 2e gén. chaleur
- e01 Chauffage départ
- e02 Chauffage retour
- i07 Chauffage électrique de secours / d'appoint

En supplément pour SBS W SOL

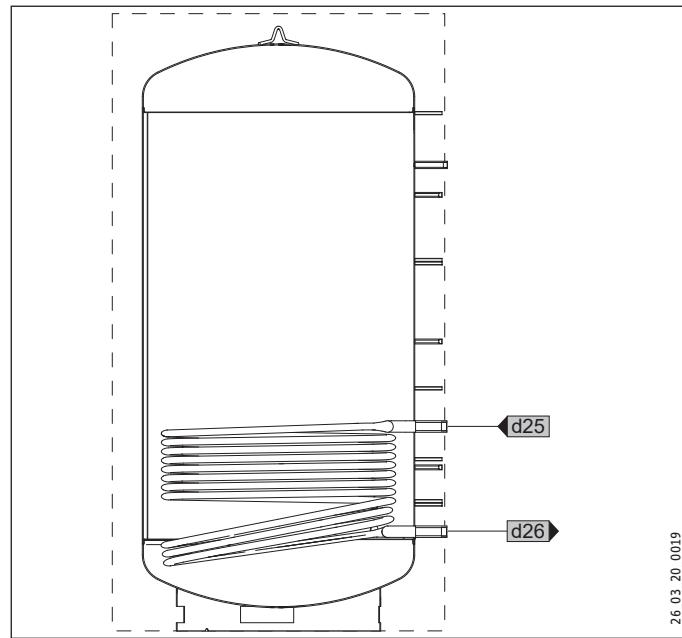

- d25 Solaire départ
- d26 Solaire retour

FRANÇAIS

Données techniques

15.2 Tableau de données

	SBS 601 W 229980	SBS 801 W 229981	SBS 1001 W 229982	SBS 1501 W 229983	SBS 601 W SOL 229984	SBS 801 W SOL 229985	SBS 1001 W SOL 229986	SBS 1501 W SOL 229987
Données hydrauliques								
Capacité nominale	l	613	759	941	1430	599	740	916
Volume de l'échangeur de chaleur inférieur	l					11,60	14,90	19,80
Volume de l'échangeur de chaleur ECS	l	31,20	33,90	45,40	52,10	31,20	33,90	45,40
Surface de l'échangeur de chaleur inférieur	m ²					1,50	2,40	3,20
Surface de l'échangeur de chaleur ECS	m ²	6,00	6,50	8,70	10,00	6,00	6,50	8,70
Perte de charge échangeur de chaleur inférieur à 1,0 m ³ /h	hPa					4	28	35
Perte de charge à 10/25/40 l/min	hPa	33 / 264 / -	35 / 284 / -	47 / 378 / 1023	53 / 432 / 1168	33 / 264 / -	35 / 284 / -	47 / 378 / 1023
Limites d'utilisation								
Débits de charge / décharge maxi. avec zones	m ³ /h	1,80	2,00	2,40	3,00	1,80	2,00	2,40
Débits maxi. de charge / décharge sans stratification	m ³ /h	5,00	5,00	5,00	8,00	5,00	5,00	8,00
Pression maxi. admissible	MPa	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Pression d'essai	MPa	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Pression maxi admissible ECS	MPa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Température maxi admissible	°C	95	95	95	95	95	95	95
Surface d'ouverture maximale recommandée des capteurs	m ²					12	16	20
Dimensions								
Hauteur	mm	1665	1830	2240	2155	1665	1830	2240
Hauteur isolation thermique comprise	mm	1775	1940	2350	2265	1775	1940	2350
Diamètre	mm	750	790	790	1000	750	790	1000
Diamètre isolation thermique comprise	mm	970	1010	1010	1220	970	1010	1010
Hauteur de basculement	mm	1840	1880	2285	2225	1840	1880	2285
Poids								
Poids, rempli	kg	735	949	1175	1738	780	1175	1221
Poids, à vide	kg	135	150	175	236	180	195	220
								291

Garantie

Les conditions de garantie de nos sociétés allemandes ne s'appliquent pas aux appareils achetés hors d'Allemagne. Au contraire, c'est la filiale chargée de la distribution de nos produits dans le pays qui est seule habilitée à accorder une garantie. Une telle garantie ne pourra cependant être accordée que si la filiale a publié ses propres conditions de garantie. Il ne sera accordé aucune garantie par ailleurs.

Nous n'accordons aucune garantie pour les appareils achetés dans des pays où aucune filiale de notre société ne distribue nos produits. D'éventuelles garanties accordées par l'importateur restent inchangées.

Environnement et recyclage

► Après usage, procédez à l'élimination des appareils et des matériaux conformément à la réglementation nationale.



► Si un symbole de poubelle barrée est reproduit sur l'appareil, apportez-le à un point de collecte communal ou un point de reprise du commerce pour qu'il y soit réutilisé ou recyclé.

Petits appareils électriques



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Gros électroménager (livraison individuelle sur palette)



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Documentation papier



INHOUD | BEDIENING

Algemene instructies

BEDIENING

1.	Algemene instructies	39
1.1	Informatie over dit document	39
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	39
1.3	Andere aandachtspunten in deze documentatie	39
1.4	Meeteenheden	40
2.	Veiligheid	40
2.1	Voorgeschreven gebruik	40
2.2	Veiligheidsvoorschriften	40
2.3	Keurmerk	40
3.	Toestelomschrijving	40
4.	Reiniging, verzorging en onderhoud	40
4.1	Verkalking	40
5.	Problemen verhelpen	40

INSTALLATIE

6.	Veiligheid	41
6.1	Algemene veiligheidsaanwijzingen	41
6.2	Voorschriften, normen en bepalingen	41
6.3	Waterinstallatie	41
7.	Toestelomschrijving	41
7.1	Leveringstoebehoren	41
7.2	Toebehoren	41
8.	Montage	41
8.1	Montageplaats	41
8.2	Transport	41
8.3	Montage	42
9.	Eerste ingebruikneming	42
10.	Buiten dienst stellen	42
11.	Opnieuw in gebruik nemen	42
12.	Overdracht van het toestel	43
13.	Storingen verhelpen	43
13.1	Storingstabbel	43
14.	Onderhoud	43
14.1	Veiligheidsklep testen	43
14.2	Het toestel aftappen	43
15.	Technische gegevens	44
15.1	Afmetingen en aansluitingen	44
15.2	Gegevenstabbel	49

GARANTIE

MILIEU EN RECYCLING

BEDIENING

1. Algemene instructies

1.1 Informatie over dit document

Het hoofdstuk "Bediening" is bedoeld voor de gebruiker van het toestel en voor de installateur.

Het hoofdstuk "Installatie" is bestemd voor de installateur.



Opmerking

Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats.
Overhandig de handleiding in voorkomende gevallen aan een volgende gebruiker.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

1.2.1 Opbouw veiligheidsaanwijzingen



TREFWOORD Soort gevaar

Hier staan mogelijke gevolgen, wanneer de veiligheidsaanwijzing wordt genegeerd.

► Hier staan maatregelen om het gevaar af te wenden.

1.2.2 Symbolen, soort gevaar

Symbol	Soort gevaar
! (triangle)	Letsel
! (triangle with lightning bolt)	Elektrische schok
! (triangle with flame)	Verbranding (Verbranding, verschroeien)

1.2.3 Trefwoorden

TREFWOORD	Betekenis
GEVAAR	Aanwijzingen die leiden tot zwaar letsel of overlijden, wanneer deze niet in acht genomen worden.
WAARSCHUWING	Aanwijzingen die kunnen leiden tot zwaar letsel of overlijden, wanneer deze niet in acht genomen worden.
VOORZICHTIG	Aanwijzingen die kunnen leiden tot middelmatig zwaar of licht letsel, wanneer deze niet in acht genomen worden.

1.3 Andere aandachtspunten in deze documentatie



Info

Algemene aanwijzingen worden aangeduid met het symbool dat hiernaast staat.

► Lees de aanwijzingsteksten grondig door.

BEDIENING

Veiligheid

Symbol	Betekenis
!	Materiële schade (toestel-, gevolg-, milieuschade)
	Het toestel afdanken

- Dit symbool geeft aan dat u iets moet doen. De vereiste handelingen worden stapsgewijs beschreven.

1.4 Meeteenheden



Opmerking

Tenzij anders wordt vermeld, worden alle maten in millimeter aangegeven.

2. Veiligheid

2.1 Voorgeschreven gebruik

Deze toestellen zijn voorzien voor het opslaan van verwarmingswater en voor de opwarming van drinkwater. Een glycol-warmtermengsel tot 60 % is toegelaten als in de volledige installatie alleen ontzinkingsbestendige metalen, tegen glycol bestendige dichtingen en voor glycol geschikte membraan-drukexpansievaten worden gebruikt.

Elk ander gebruik, meer bepaald gebruik met andere media die moeten worden opgeslagen, geldt niet als voorgeschreven gebruik. Als gebruik conform de voorschriften hoort ook het in acht nemen van deze handleiding evenals de handleidingen voor het gebruikte toebehoren.

2.2 Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING Verbranding

Bij uitlooptemperaturen van meer dan 43 °C bestaat er gevaar voor brandwonden.



WAARSCHUWING voor letsel

Het toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar, alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, wanneer er toezicht op hen gehouden wordt, of wanneer ze met betrekking tot het veilige gebruik van het toestel geïnstrueerd zijn en de gevaren die daaruit ontstaan, begrepen hebben. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging of gebruikersonderhoud uitvoeren.



Materiële schade

Het toestel staat onder druk!

Het expansiewater druppelt uit de veiligheidsklep tijdens het verwarmen. Waarschuwt uw installateur, als er na het verwarmen nog water nadruppelt.

2.3 Keurmerk

Zie het typeplaatje op het toestel.

3. Toestelomschrijving

Het toestel combineert de warmwaterbereiding en het bufferreservoir voor de hydraulische scheiding van verwarming en warmtepomp. Drinkwater wordt via een roestvrij stalen, gegolfde buis-warmtewisselaar in het doorstroombedrijf verwarmd. De inhoud van de boiler is bestemd als energiereservoir voor de warmwaterbereiding.

Het toestel is geoptimaliseerd voor bedrijf met een warmtepomp. Bovendien is het mogelijk een elektro-inschroef-verwarmingselement en een extra warmtegenerator aan te sluiten.

SBS W SOL

De toesteltypen zijn bovendien uitgevoerd met een warmtewisselaar voor drinkwateropwarming op zonne-energie en verwarmingsondersteuning.

4. Reiniging, verzorging en onderhoud

- Laat de werking van de veiligheidsgroep en de elektrische beveiliging van het gemonteerde speciaal toebehoren periodiek testen door een installateur.
- Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen met oplosmiddelen! Een vochtige doek volstaat om het toestel te onderhouden en te reinigen.

4.1 Verkalking


Bijna al het water geeft kalk af bij hoge temperaturen. De kalk slaat neer in het toestel en beïnvloedt de werking en de levensduur van het toestel. Indien er een elektrische verwarmingsflens is gemonteerd, moeten de verwarmingselementen daarom periodiek worden ontkalkt. De installateur die op de hoogte is van de plaatselijke waterkwaliteit, zal u meedelen wanneer het volgende onderhoud moet worden uitgevoerd.

- Controleer periodiek de kranen. Verwijder kalk op de aftapkranen met in de handel verkrijgbare ontkalkingsmiddelen.
- Stel periodiek de veiligheidsklep in werking, zodat vastzitten, b.v. door kalkafzettingen, voorkomen wordt.

5. Problemen verhelpen

Storing	Oorzaak	Oplossing
De uitstroomhoeveelheid is laag.	De straalregelaar in de kraan of de douchekop is verkalkt of vuil.	Reinig en/of ontkalk de straalregelaar of de douchekop.

Als u de oorzaak zelf niet kunt verhelpen, waarschuwt u de installateur. Om u nog sneller en beter te kunnen helpen deelt u hem het nummer op het typeplaatje mee (nr. 000000-0000-000000):

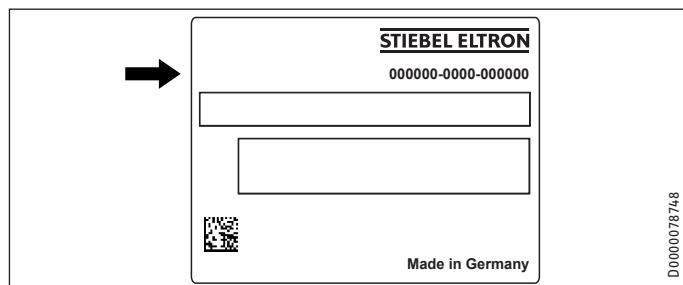

INSTALLATIE

6. Veiligheid

Installatie, ingebruikneming, evenals onderhoud en reparatie van het toestel mogen alleen door een gekwalificeerde installateur worden uitgevoerd.

6.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen

Wij waarborgen de goede werking en de bedrijfszekerheid uitsluitend bij gebruik van originele onderdelen voor het toestel.

6.2 Voorschriften, normen en bepalingen



Opmerking

Neem alle nationale en regionale voorschriften en bepalingen in acht.

6.3 Waterinstallatie

6.3.1 Koudwaterleiding

Als materialen zijn stalen, koperen of kunststof buizen toegestaan.



Materiële schade

Een veiligheidsklep is verplicht.

6.3.2 Warmwaterleiding

Als materiaal zijn koperen of kunststof buizen toegestaan.



Materiële schade

Wanneer kunststof leidingwerk wordt gebruikt terwijl er een elektrische verwarmingsflens is gemonteerd, neem dan de maximaal toegelaten temperatuur en de maximaal toegelaten druk in het hoofdstuk "Technische gegevens/gegevenstabbel" in acht.



Materiële schade

Het toestel moet met drukkranen worden gebruikt!

7. Toestelomschrijving

7.1 Leveringstoebereken

Bij het toestel wordt het volgende geleverd:

- 2x warmtegeleidende pasta
- bijkomend typeplaatje

7.2 Toebehoren

Afhankelijk van de statische druk zijn veiligheidsgroepen en reduceerafsluiters verkrijgbaar. Deze typegekeurde veiligheidsgroepen beschermen het toestel tegen een verboden drukoverschrijding.


Als toebehoren zijn een elektro-inschroef-verwarmingselement, circulatieset en isolatie verkrijgbaar.

8. Montage

8.1 Montageplaats

- Zorg ervoor dat de vloer voldoende draagvermogen heeft (zie hoofdstuk "Technische gegevens/gegevenstabbel").
- Let erop dat de vloer effen is.
- Houd rekening met de hoogte van de ruimte en de kantellamaat (zie hoofdstuk "Technische gegevens/gegevenstabbel").

Minimumafstanden

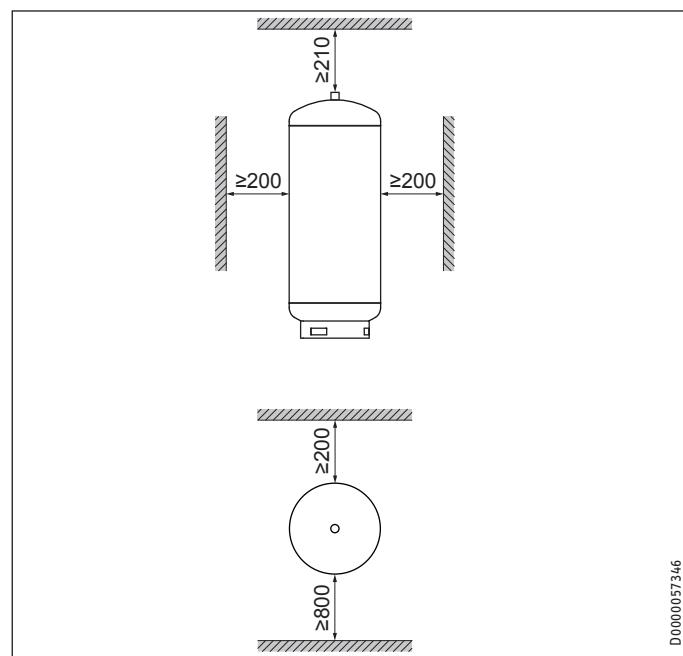

- Neem de minimumafstanden in acht.

8.2 Transport

Het is voor transport mogelijk het transportoog bovenop het toestel te gebruiken.

INSTALLATIE


Eerste ingebruikneming

8.3 Montage

8.3.1 Eventueel isolatie monteren

- ▶ Plaats het toestel op zijn locatie.
- ▶ Monteer de isolatie overeenkomstig de bijlage. Zorg daartoe voor voldoende montageruimte. Vervolgens kunt u het toestel integreren in de verwarmings- en warmwaterinstallatie.

8.3.2 Handontluchter monteren

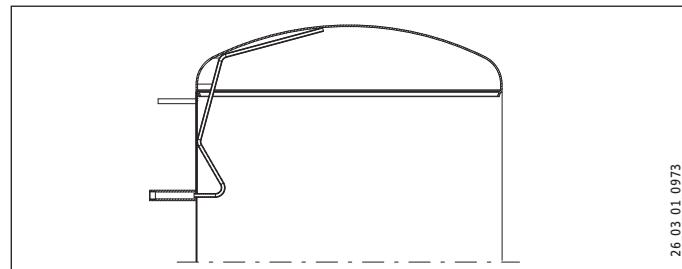

- ▶ Monteer een handontluchter op de ontluichingsaansluiting.

8.3.3 Waternaansluiting en veiligheidsgroep monteren

! Materiële schade

Voer alle werkzaamheden voor waternaansluiting en installatie uit conform de voorschriften.

- ▶ Spoel de leiding grondig door.
- ▶ Houd rekening met de instructies in de installatiehandleiding van de veiligheidsgroep.
- ▶ Monteer de warmwater-uitloopleiding en de koudwater-toevoerleiding met de veiligheidsgroep. Let er dan op dat daarvoor, afhankelijk van de statische druk, eventueel ook een reduceerafsluiting nodig is.
Sluit de hydraulische aansluitingen met een vlakke afdichting aan.
- ▶ Dimensioneer de afvoerleiding op een wijze dat het water bij volledig geopende veiligheidsklep ongehinderd kan worden afgevoerd. De afblaasopening van de veiligheidsklep moet geopend blijven in de richting van de atmosfeer.
- ▶ Monteer de afblaasleiding van de veiligheidsgroep met een constante afwaartse helling.

8.3.4 Temperatuursensor plaatsen

- ▶ Breng de warmtegeleidende pasta aan op de temperatuursensoren.
- ▶ Steek de temperatuursensoren tot aan de aanslag in de aansluitingen voor de sensor WP retour en de sensor WP warm water (zie hoofdstuk „Technische gegevens/afmetingen en aansluitingen“).

9. Eerste ingebruikneming

- ▶ Open een na het toestel geplaatst tappunt totdat het toestel is gevuld en het leidingnet luchtvrij is.
- ▶ Ontlucht de warmtewisselaar nadat het warmtepompsysteem is gevuld.
- ▶ Monteer en controleer eventueel het toebehoren.
- ▶ Controleer de goede werking van de veiligheidsklep.

9.3.1 Watertoestand zonnecircuit

Een glycol-water mengsel tot 60 % is toegelaten voor warmtewisselaars in het zonnecircuit, als in de volledige installatie alleen ontzinkingsbestendige metalen, tegen glycol bestendige dichtingen en voor glycol geschikte membraan-drukexpansievaten gebruikt worden.

9.3.2 Zuurstofdiffusie

! Materiële schade

Voorkom open verwarmingsinstallaties en vloerverwarmingen met niet-zuurstofdiffusiedichte kunststof leidingen.

Bij vloerverwarmingen met niet-zuurstofdiffusiedichte kunststofleidingen of open verwarmingsinstallaties kan door gediffundeerde zuurstof corrosie optreden aan de stalen delen (bijv. aan de warmtewisselaar van de warmwaterboiler, aan bufferreservoirs, stalen verwarmingselementen of stalen buizen).

! Materiële schade

De corrosieproducten (bijv. roestslib) kunnen in de componenten van de verwarmingsinstallatie neerslaan en door vernauwing van de doorsnede vermogensverlies of storingsuitschakelingen veroorzaken.

! Materiële schade

Voorkom open zonne-installaties en niet-zuurstofdiffusiedichte kunststofleidingen.

Bij niet-zuurstofdiffusiedichte kunststofleidingen kan door gediffundeerde zuurstof corrosie optreden aan de stalen delen van de zonne-installatie (bijv. aan de warmtewisselaar van de warmwaterboiler).

10. Buiten dienst stellen

- ▶ Verbreek eventueel de verbinding tussen het toestel met de zekering in de huisinstallatie en de netspanning.
- ▶ Tap het toestel af. Zie hoofdstuk "Onderhoud/toestel aftappen".

11. Opnieuw in gebruik nemen

Zie hoofdstuk "Eerste ingebruikneming".

INSTALLATIE

Overdracht van het toestel

12. Overdracht van het toestel

- Leg aan de gebruiker de werking van het toestel uit en maak hem vertrouwd met het gebruik ervan.
- Wijs de gebruiker op mogelijk gevaar, met name verbrandingsgevaar.
- Overhandig deze handleiding.

13. Storingen verhelpen

13.1 Storingstabell

Storing	Oorzaak	Oplossing
De veiligheidsklep druppelt na, wanneer de verwarming is uitgeschakeld.	De klepuitstulping is vuil.	Reinig de klepuitstulping.

14. Onderhoud



WAARSCHUWING voor elektrische schok
Voer alle werkzaamheden voor elektriciteitsaansluitingen en montage uit conform de voorschriften.

Wanneer het toestel moet worden afgetapt, raadpleeg dan het hoofdstuk "Het toestel aftappen".

14.1 Veiligheidsklep testen

- Zet de veiligheidsklep op de veiligheidsgroep regelmatig open tot de volle waterstraal uitloopt.

14.2 Het toestel aftappen



WAARSCHUWING Verbranding
Tijdens het leegmaken kan er heet water uitlopen.

Als de verwarmingsinstallatie niet in werking is en de opstelplaats niet is beveiligd tegen vorst, dient u het toestel en de daarmee verbonden installatie leeg te maken.

- Verwijder de isolatie ter hoogte van de aftapstomp om het toestel leeg te maken;
- sluit de afsluitklep in de koudwateraanvoerleiding;
- open de warmwaterklep van alle aftappunten;
- tap het toestel af via de aftapkraan van de veiligheidsgroep.


INSTALLATIE

Technische gegevens

15. Technische gegevens

15.1 Afmetingen en aansluitingen

Aanbevolen aansluiting SBS 601 W | SBS 601 W SOL

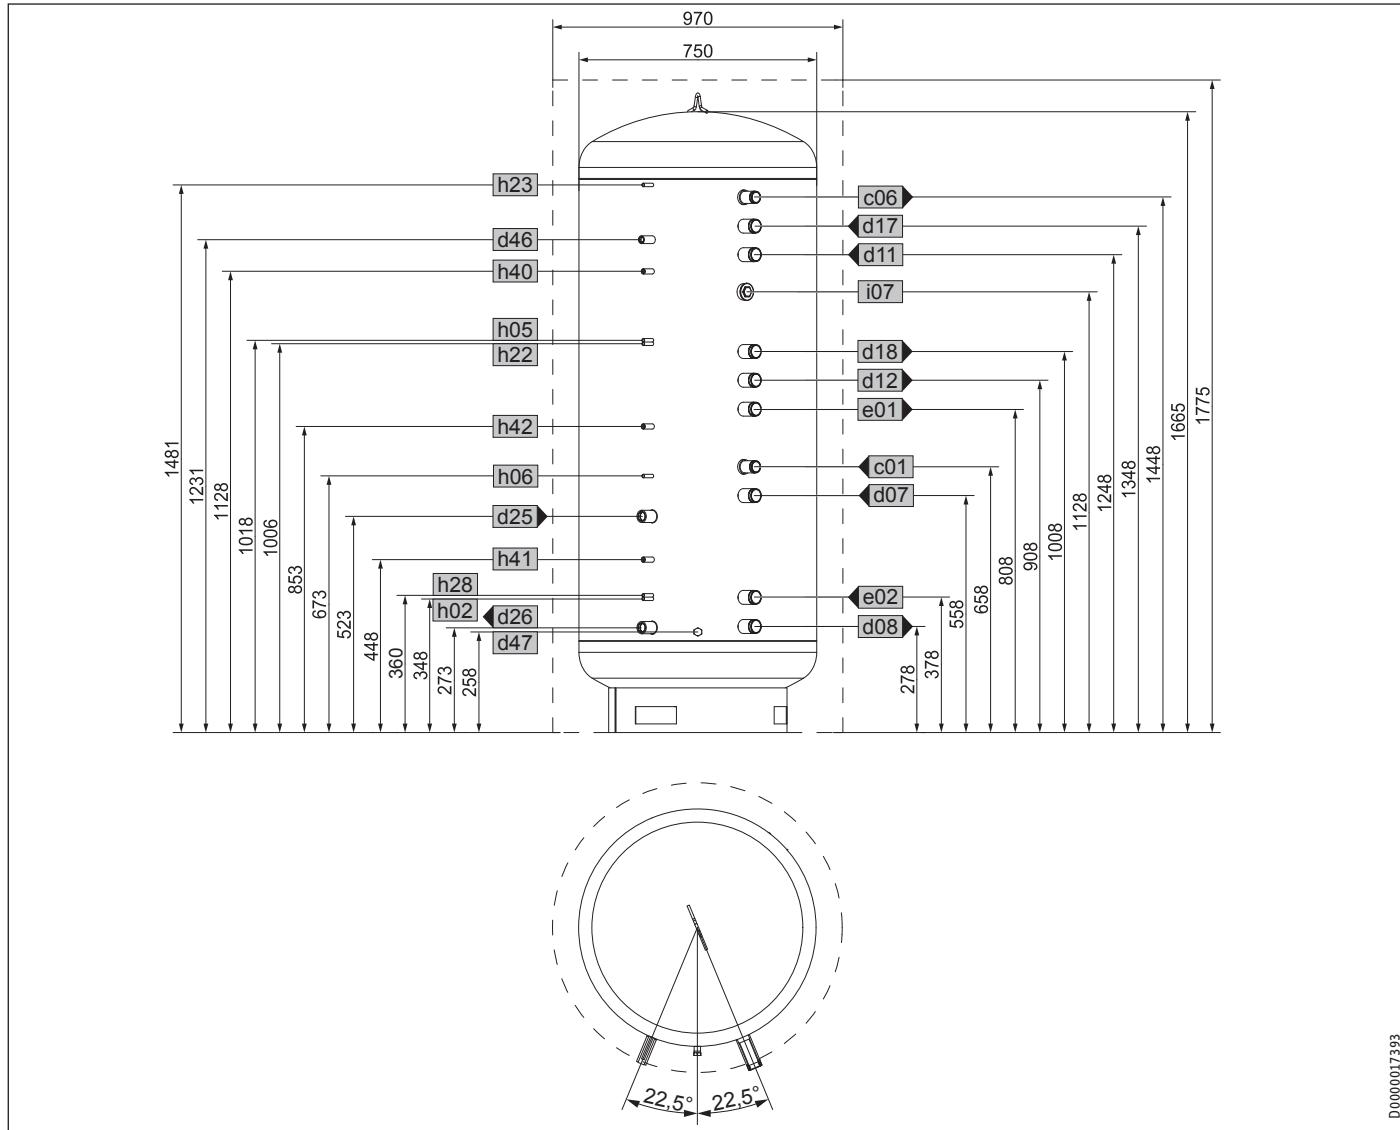

		SBS 601 W	SBS 601 W SOL
c01	Koudwatertoevoer	Buitendraad	G 1 1/4 A
c06	Warmwateruitloop	Buitendraad	G 1 1/4 A
d07	WP-verwarming aanvoer	Buitendraad	G 1 1/2 A
d08	WP-verwarming retour	Buitendraad	G 1 1/2 A
d11	WP-warmwaternaamvoer	Buitendraad	G 1 1/2 A
d12	WP-warmwaterretour	Buitendraad	G 1 1/2 A
d17	Aanvoer 2e WG	Buitendraad	G 1 1/2 A
d18	Retour 2e WG	Buitendraad	G 1 1/2 A
d25	Zonne-energie aanvoer	Binnendraad	G 1
d26	Zonne-energie retour	Binnendraad	G 1
d46	Ontluchting	Binnendraad	G 1/2
d47	Aftappen	Buitendraad	G 3/4 A
e01	Verwarming aanvoer	Buitendraad	G 1 1/2 A
e02	Verwarming retour	Buitendraad	G 1 1/2 A


		SBS 601 W	SBS 601 W SOL
h02	Voeler WP-retour	diameter mm	9,5 9,5
h05	Voeler WP-warm water	diameter mm	9,5 9,5
h06	Voeler WP-warm water opt.	diameter mm	9,5 9,5
h22	Voeler warmtegenerator	diameter mm	9,5 9,5
h23	Voeler warmtegenerator opt.	diameter mm	9,5 9,5
h28	Voeler zonne-energieboiler	diameter mm	9,5
h40	Thermometer warm water	diameter mm	14,5 14,5
h41	Thermometer zonne-energie	diameter mm	14,5
h42	Thermometer verwarming	diameter mm	14,5 14,5
i07	Elektrische, nood-/bijkomende verwarming	Binnendraad G 1 1/2	G 1 1/2

Bij een afwijkende toestelconfiguratie is het mogelijk wijzigingen in de aansluitingen door te voeren.

INSTALLATIE

Technische gegevens

Aanbevolen aansluiting SBS 801 W | SBS 801 W SOL

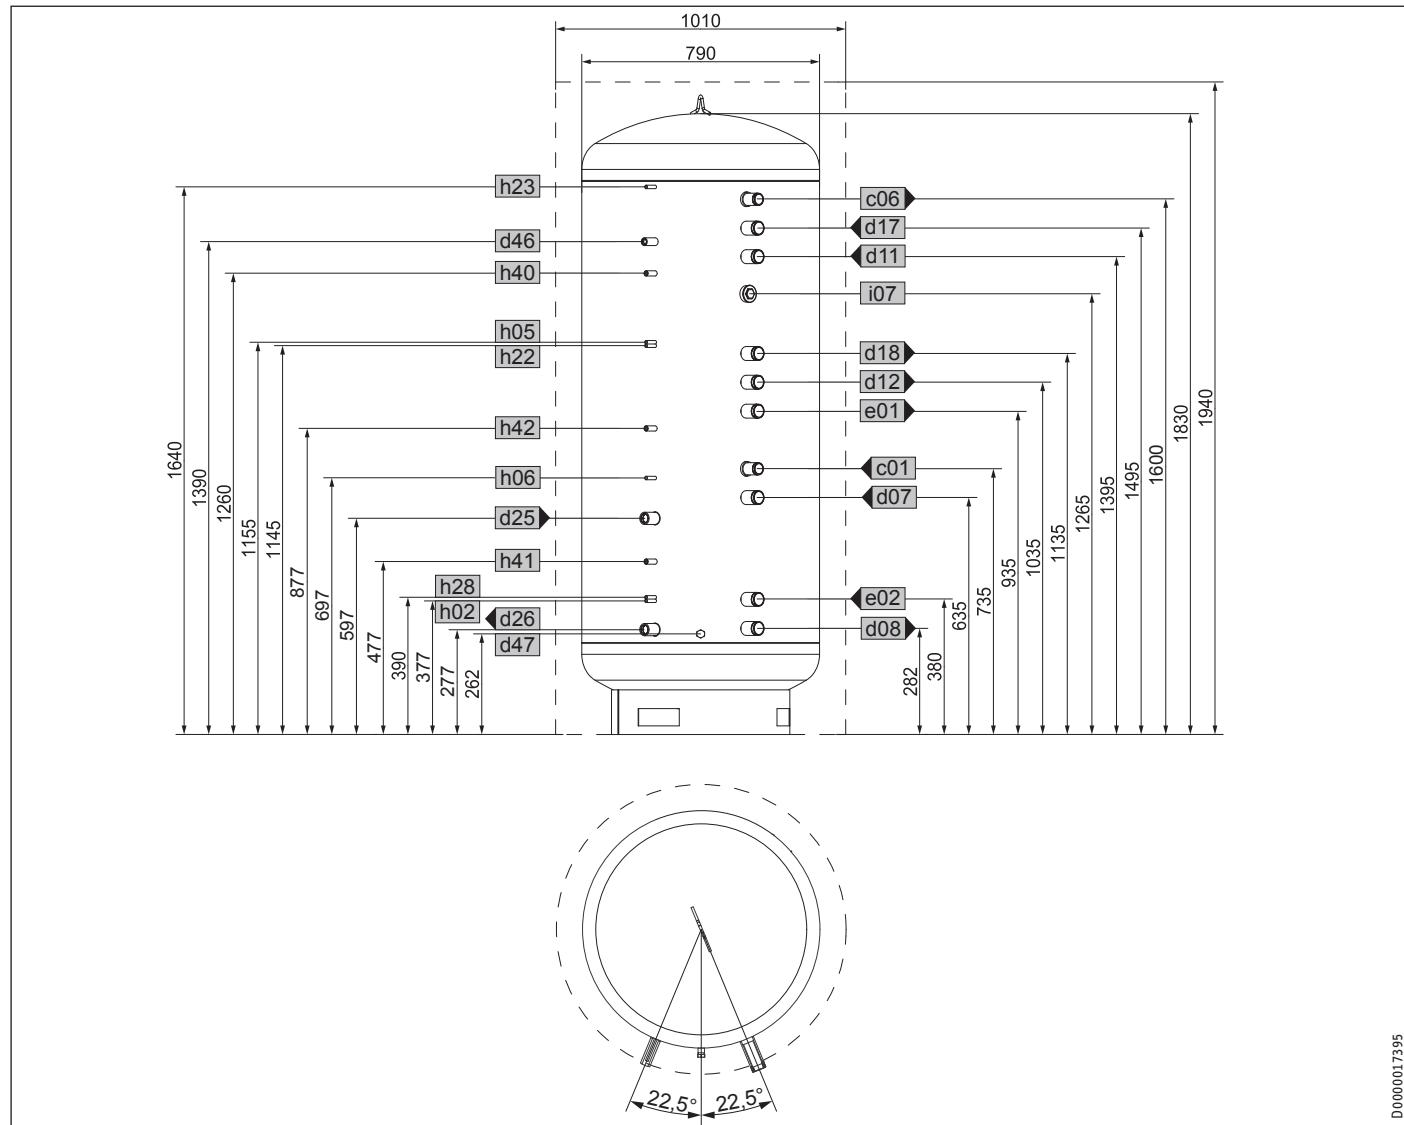

		SBS 801 W	SBS 801 W SOL
c01	Koudwatertoever	Buitendraad	G 1 1/4 A
c06	Warmwateruitloop	Buitendraad	G 1 1/4 A
d07	WP-verwarming aanvoer	Buitendraad	G 1 1/2 A
d08	WP-verwarming retour	Buitendraad	G 1 1/2 A
d11	WP-warmwateraanvoer	Buitendraad	G 1 1/2 A
d12	WP-warmwaterretour	Buitendraad	G 1 1/2 A
d17	Aanvoer 2e WG	Buitendraad	G 1 1/2 A
d18	Retour 2e WG	Buitendraad	G 1 1/2 A
d25	Zonne-energie aanvoer	Binnendraad	G 1
d26	Zonne-energie retour	Binnendraad	G 1
d46	Ontluchting	Binnendraad	G 1/2
d47	Aftappen	Buitendraad	G 3/4 A
e01	Verwarming aanvoer	Buitendraad	G 1 1/2 A
e02	Verwarming retour	Buitendraad	G 1 1/2 A


	SBS 801 W	SBS 801 W SOL
h02	Voeler WP-retour	diameter mm 9,5
h05	Voeler WP-warm water	diameter mm 9,5
h06	Voeler WP-warm water opt.	diameter mm 9,5
h22	Voeler warmtegenerator	diameter mm 9,5
h23	Voeler warmtegenerator opt.	diameter mm 9,5
h28	Voeler zonne-energieboiler	diameter mm 9,5
h40	Thermometer warm water	diameter mm 14,5
h41	Thermometer zonne-energie	diameter mm 14,5
h42	Thermometer verwarming	diameter mm 14,5
i07	Elektrische, nood-/bijkomende verwarming	Binnendraad G 1 1/2

Bij een afwijkende toestelconfiguratie is het mogelijk wijzigingen in de aansluitingen door te voeren.

INSTALLATIE

Technische gegevens

Aanbevolen aansluiting SBS 1001 W | SBS 1001 W SOL

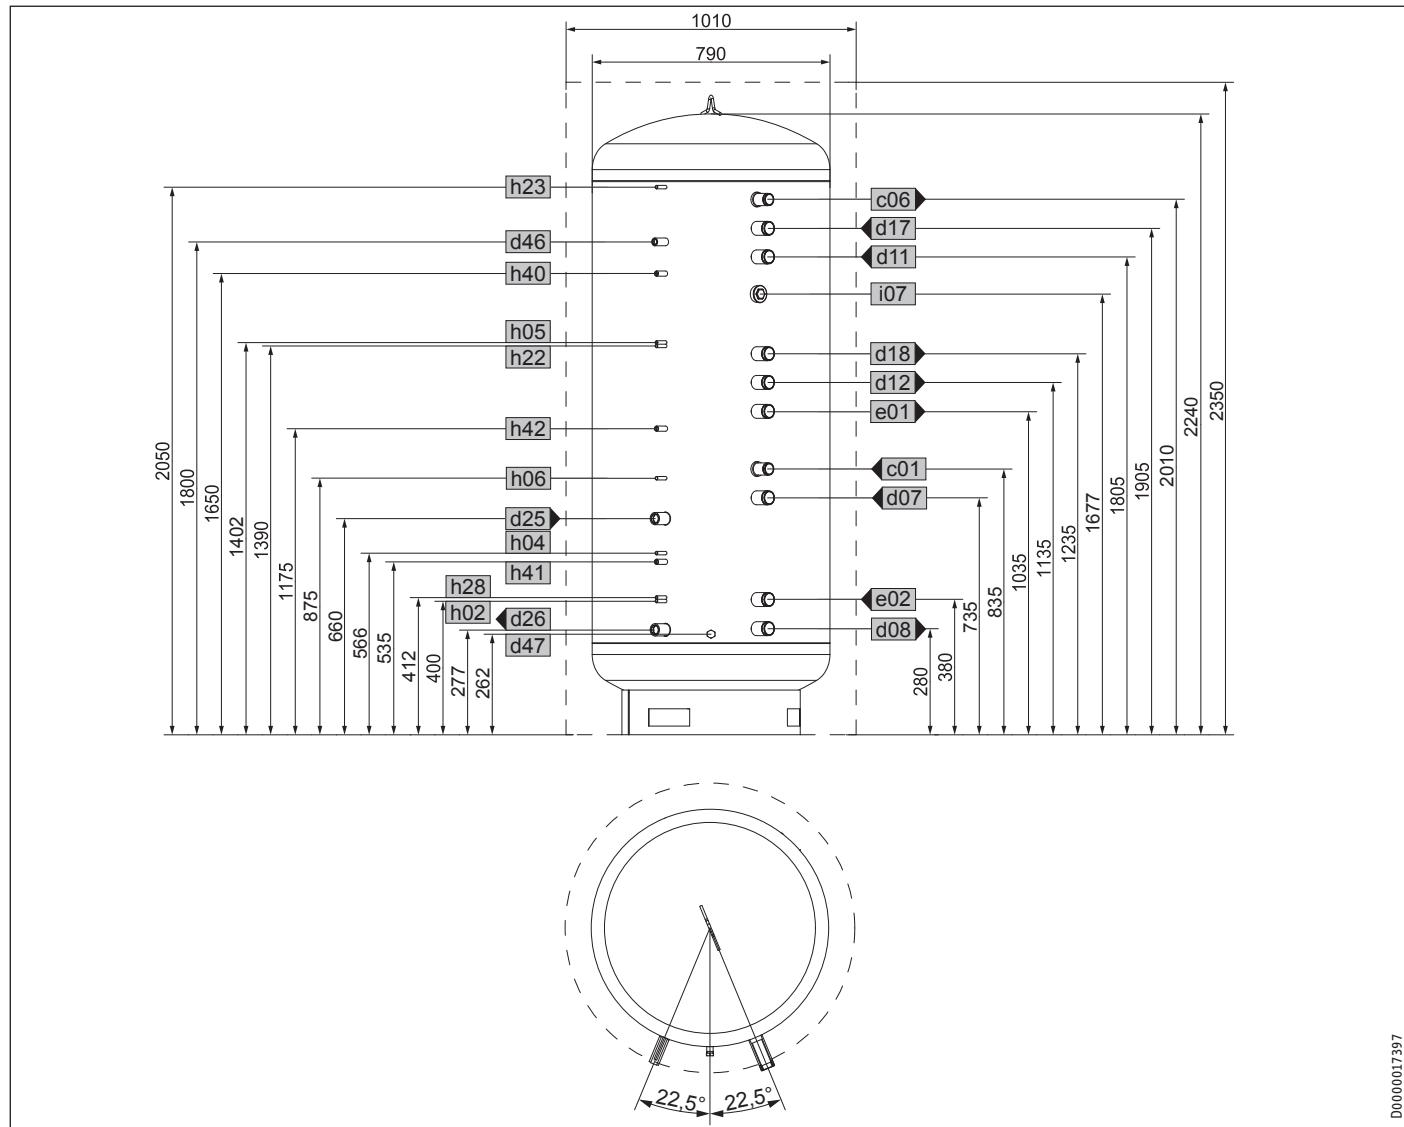

			SBS 1001 W	SBS 1001 W SOL
c01	Koudwatertoevoer	Buitendraad	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A
c06	Warmwateruitloop	Buitendraad	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A
d07	WP-verwarming aanvoer	Buitendraad	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
d08	WP-verwarming retour	Buitendraad	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
d11	WP-warmwateraanvoer	Buitendraad	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
d12	WP-warmwaterretour	Buitendraad	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
d17	Aanvoer 2e WG	Buitendraad	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
d18	Retour 2e WG	Buitendraad	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
d25	Zonne-energie aanvoer	Binnendraad		G 1
d26	Zonne-energie retour	Binnendraad		G 1
d46	Ontluchting	Binnendraad	G 1/2	G 1/2
d47	Aftappen	Buitendraad	G 3/4 A	G 3/4 A
e01	Verwarming aanvoer	Buitendraad	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
e02	Verwarming retour	Buitendraad	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A


			SBS 1001 W	SBS 1001 W SOL
h02	Voeler WP-retour	diameter	mm	9,5
h04	Voeler WP-retour opt.	diameter	mm	9,5
h05	Voeler WP-warm water	diameter	mm	9,5
h06	Voeler WP-warm water opt.	diameter	mm	9,5
h22	Voeler warmtegenerator	diameter	mm	9,5
h23	Voeler warmtegenerator opt.	diameter	mm	9,5
h28	Voeler zonne-energieboiler	diameter	mm	9,5
h40	Thermometer warm water	diameter	mm	14,5
h41	Thermometer zonne-energie	diameter	mm	14,5
h42	Thermometer verwarming	diameter	mm	14,5
i07	Elektrische, nood-/bijkomende verwarming	Binnendraad	G 1 1/2	G 1 1/2

Bij een afwijkende toestelconfiguratie is het mogelijk wijzigingen in de aansluitingen door te voeren.

INSTALLATIE

Technische gegevens

Aanbevolen aansluiting SBS 1501 W | SBS 1501 W SOL

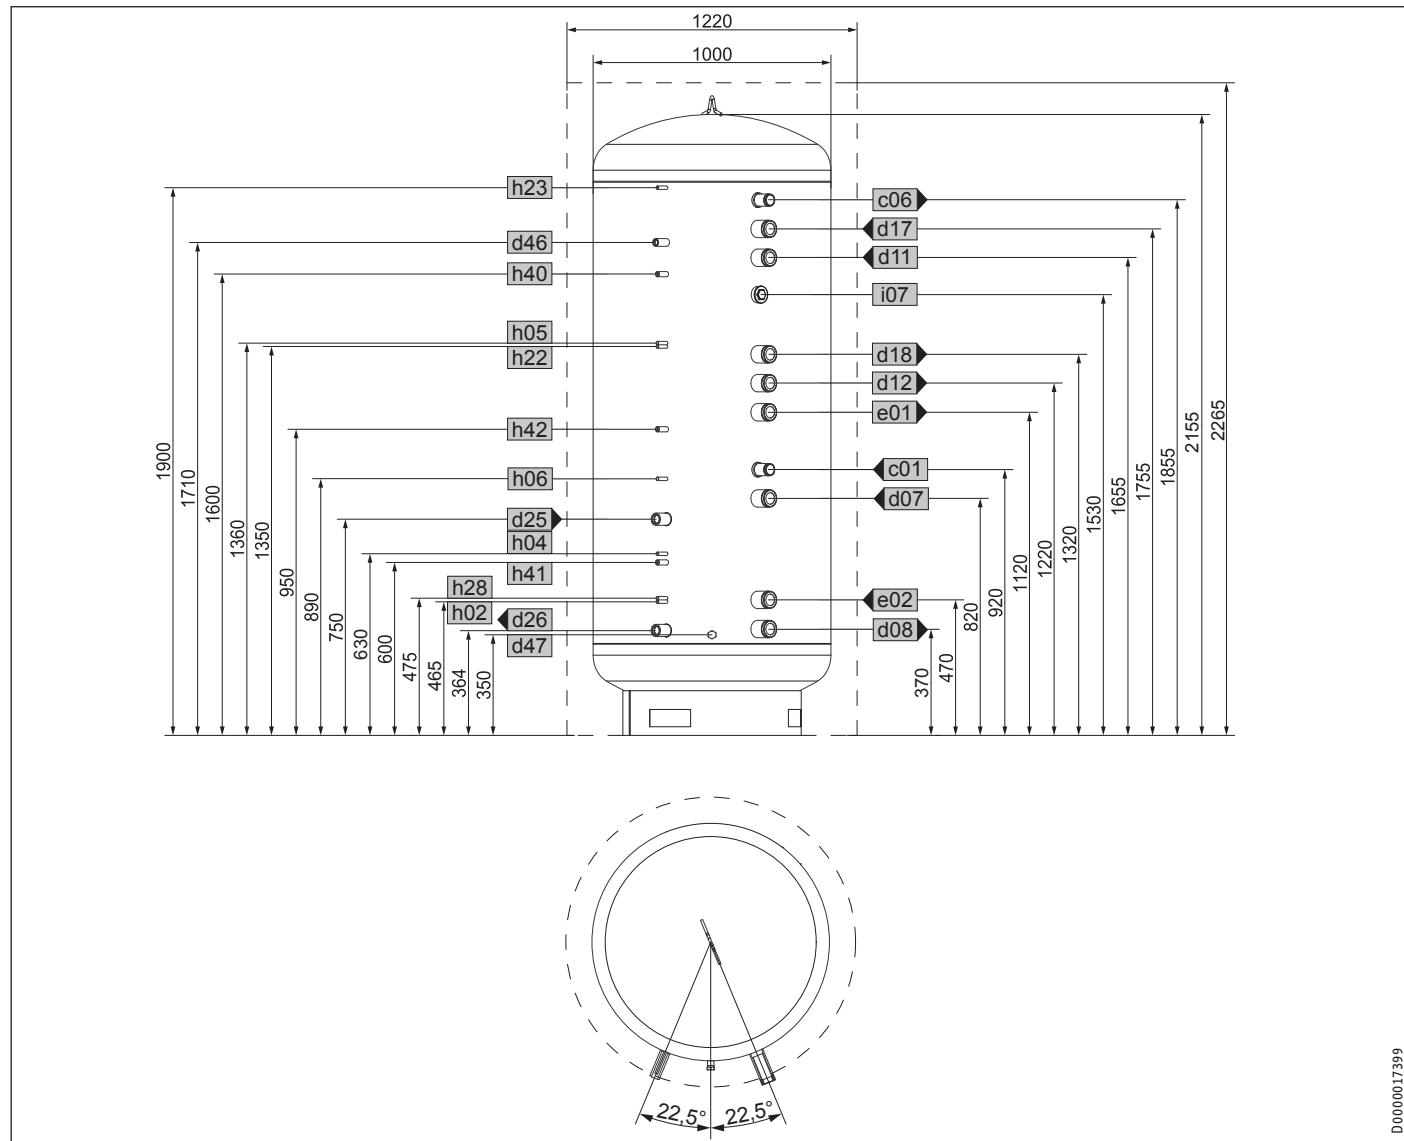


		SBS 1501 W	SBS 1501 W SOL		SBS 1501 W	SBS 1501 W SOL				
c01	Koudwatertoevoer	Buitendraad	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	h02	Voeler WP-retour	diameter	mm	9,5	9,5
c06	Warmwateruitloop	Buitendraad	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	h04	Voeler WP-retour opt.	diameter	mm	9,5	9,5
d07	WP-verwarming aanvoer	Buitendraad	G 2 A	G 2 A	h05	Voeler WP-warm water	diameter	mm	9,5	9,5
d08	WP-verwarming retour	Buitendraad	G 2 A	G 2 A	h06	Voeler WP-warm water	diameter	mm	9,5	9,5
d11	WP-warmwateraanvoer	Buitendraad	G 2 A	G 2 A	opt.					
d12	WP-warmwaterretour	Buitendraad	G 2 A	G 2 A	h22	Voeler warmtegenerator	diameter	mm	9,5	9,5
d17	Aanvoer 2e WG	Buitendraad	G 2 A	G 2 A	h23	Voeler warmtegenerator	diameter	mm	9,5	9,5
d18	Retour 2e WG	Buitendraad	G 2 A	G 2 A	opt.					
d25	Zonne-energie aanvoer	Binnendraad	G 1		h28	Voeler zonne-energieboiler	diameter	mm		9,5
d26	Zonne-energie retour	Binnendraad	G 1		h40	Thermometer warm water	diameter	mm	14,5	14,5
d46	Ontluchting	Binnendraad	G 1/2	G 1/2	h41	Thermometer zonne-energie	diameter	mm		14,5
d47	Aftappen	Buitendraad	G 3/4 A	G 3/4 A	h42	Thermometer verwarming	diameter	mm	14,5	14,5
e01	Verwarming aanvoer	Buitendraad	G 2 A	G 2 A	i07	Elektrische, nood-/bijkomende verwarming	Binnendraad	G 1 1/2		G 1 1/2
e02	Verwarming retour	Buitendraad	G 2 A	G 2 A						

Bij een afwijkende toestelconfiguratie is het mogelijk wijzigingen in de aansluitingen door te voeren.

INSTALLATIE


Technische gegevens

SBS W

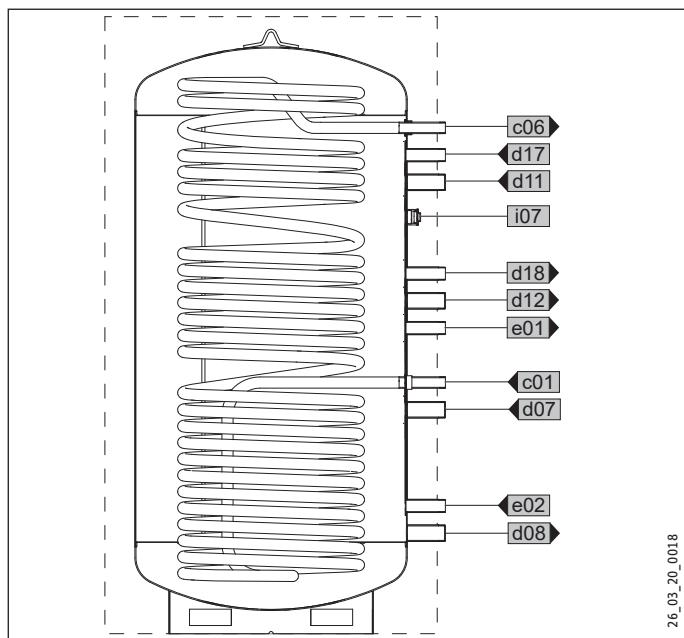

- c01 Koudwatertoevoer
- c06 Warmwateruitloop
- d07 WP-verwarming aanvoer
- d08 WP-verwarming retour
- d11 WP-warmwateraanvoer
- d12 WP-warmwaterretour
- d17 Aanvoer 2e WG
- d18 Retour 2e WG
- e01 Verwarming aanvoer
- e02 Verwarming retour
- i07 Elektrische, nood-/bijkomende verwarming

Extra bij SBS W SOL

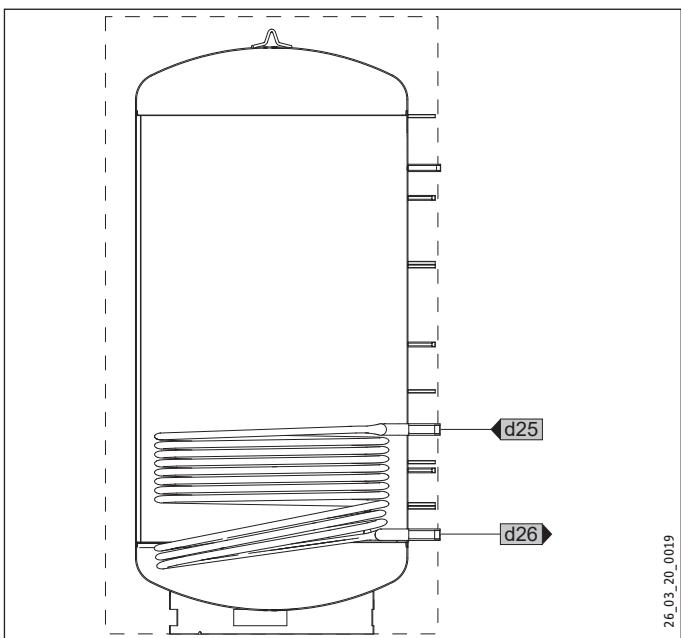

- d25 Zonne-energie aanvoer
- d26 Zonne-energie retour

Technische gegevens

15.2 Gegevenstabel

	SBS 601 W 229980	SBS 801 W 229981	SBS 1001 W 229982	SBS 1501 W 229983	SBS 601 W SOL 229984	SBS 801 W SOL 229985	SBS 1001 W SOL 229986	SBS 1501 W SOL 229987
Hydraulische gegevens								
Nominale inhoud	l 613	759	941	1430	599	740	916	1399
Inhoud warmtewisselaar onder	l 31,20	33,90	45,40	52,10	31,20	33,90	45,40	52,10
Oppervlakte warmtewisselaar onder	m ² 6,00	6,50	8,70	10,00	6,00	6,50	8,70	10,00
Drukverlies bij 1,0 m ³ /u warmtewisselaar onder	hPa				4	28	35	40
Drukverlies bij 10/25/40 l/min	hPa 33 / 264 / -	35 / 284 / -	47 / 378 / 1023	53 / 432 / 1168	33 / 264 / -	35 / 284 / -	47 / 378 / 1023	53 / 432 / 1168
Werkingsgebied								
Max. laad-/ontladingsvolumestroom gezoneerd	m ³ /h 1,80	2,00	2,40	3,00	1,80	2,00	2,40	3,00
Max. laad-/ontladingsvolumestroom niet gezoneerd	m ³ /h 5,00	5,00	5,00	8,00	5,00	5,00	5,00	8,00
Max. toegelaten druk	MPa 0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Testdruk	MPa 0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Max. toegelaten druk warm drinkwater	MPa 1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Max. toegelaten temperatuur	°C 95	95	95	95	95	95	95	95
Max. aanbevolen collectorapertuuroppervlak	m ²				12	16	20	30
Afmetingen								
Hoogte	mm 1665	1830	2240	2155	1665	1830	2240	2155
Hoogte met isolatie	mm 1775	1940	2350	2265	1775	1940	2350	2265
Diameter	mm 750	790	790	1000	750	790	790	1000
Diameter met isolatie	mm 970	1010	1010	1220	970	1010	1010	1220
Kantelmaat	mm 1840	1880	2285	2225	1840	1880	2285	2225
Gewichten								
Gewicht gevuld	kg 735	949	1175	1738	780	1175	1221	1794
Gewicht leeg	kg 135	150	175	236	180	195	220	291

Garantie

Voor toestellen die buiten Duitsland zijn gekocht, gelden de garantievoorwaarden van onze Duitse ondernemingen niet. Bovendien kan in landen waar één van onze dochtermaatschappijen verantwoordelijk is voor de verkoop van onze producten, alleen garantie worden verleend door deze dochtermaatschappij. Een dergelijk garantie wordt alleen verstrekt, wanneer de dochtermaatschappij eigen garantievoorwaarden heeft gepubliceerd. In andere situaties wordt er geen garantie verleend.

Voor toestellen die in landen worden gekocht waar wij geen dochtermaatschappijen hebben die onze producten verkopen, verlenen wij geen garantie. Een eventueel door de importeur verzekerde garantie blijft onverminderd van kracht.

Milieu en recycling

► Gooi het toestel en de materialen na gebruik weg conform de nationale voorschriften.

 ► Wanneer op het toestel een doorgestreepte vuilcontainer is afgebeeld, brengt u het toestel voor hergebruik en recycling naar de gemeentelijke inzamelpunten of terugnamepunten in de handel.

 Dit document bestaat uit recyclebaar papier.

► Gooi het document na de levenscyclus van het toestel overeenkomstig de nationale voorschriften weg.

INDICE | USO

Avvertenze generali

USO

1.	Avvertenze generali	50
1.1	Informazioni documento	50
1.2	Istruzioni di sicurezza	50
1.3	Altre segnalazioni utilizzate in questo documento	50
1.4	Unità di misura	51
2.	Sicurezza	51
2.1	Utilizzo in conformità alle normative	51
2.2	Avvisi di sicurezza	51
2.3	Marchio di collaudo	51
3.	Descrizione dell'apparecchio	51
4.	Pulizia, cura e manutenzione	51
4.1	Formazione di calcare	51
5.	Eliminazione dei problemi	51
INSTALLAZIONE		
6.	Sicurezza	52
6.1	Avvertenze di sicurezza generali	52
6.2	Disposizioni, norme e direttive	52
6.3	Impianto idraulico	52
7.	Descrizione dell'apparecchio	52
7.1	Fornitura	52
7.2	Accessori	52
8.	Montaggio	52
8.1	Luogo di montaggio	52
8.2	Trasporto	52
8.3	Montaggio	53
9.	Prima messa in funzione	53
10.	Messa a riposo	53
11.	Nuova messa in funzione	53
12.	Consegna dell'apparecchio	54
13.	Eliminazione dei problemi	54
13.1	Tabella dei guasti	54
14.	Manutenzione	54
14.1	Verifica della valvola di sicurezza	54
14.2	Svuotamento dell'apparecchio	54
15.	Dati tecnici	55
15.1	Misure e allacciamenti	55
15.2	Tabella dati	60

GARANZIA

AMBIENTE E RICICLAGGIO

USO

1. Avvertenze generali

1.1 Informazioni documento

Il capitolo "Uso" si rivolge all'utilizzatore finale e al tecnico specializzato.

Il capitolo "Installazione" si rivolge al tecnico specializzato.



Avviso

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e conservarle per riferimento futuro.
Consegnare le istruzioni all'eventuale utilizzatore successivo.

1.2 Istruzioni di sicurezza

1.2.1 Struttura delle istruzioni di sicurezza



TERMINE SEGNALAZIONE Tipo di pericolo

Qui sono indicate le conseguenze possibili in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza.

► Qui si trovano le misure da adottare per evitare i pericoli.

1.2.2 Simboli, tipo di pericolo

Simbolo	Tipo di pericolo
!	Lesioni
	Scarica elettrica
	Ustione (ustione, scottatura)

1.2.3 Termini di segnalazione

TERMINE SEGNALAZIONE	Significato
PERICOLO	Note la cui mancata osservanza causa lesioni gravi o addirittura letali.
AVVERTENZA	Note la cui mancata osservanza può causare lesioni gravi o addirittura letali.
CAUTELA	Note la cui mancata osservanza può causare lesioni mediograve o lievi.

1.3 Altre segnalazioni utilizzate in questo documento



Avviso

Le avvertenze generali sono contrassegnate dal simbolo indicato qui a fianco.

► Leggere con attenzione i testi delle avvertenze.

Simbolo	Significato
	Danni materiali (danni all'apparecchio, danni conseguenti e danni ambientali)
	Smaltimento dell'apparecchio

► Questo simbolo indica che si deve intervenire. Le operazioni necessarie vengono descritte punto per punto.

1.4 Unità di misura



Avviso

Quando non specificato altrimenti, tutte le dimensioni sono fornite in millimetri.

2. Sicurezza

2.1 Utilizzo in conformità alle normative

L'apparecchio è previsto per l'accumulo di acqua di riscaldamento e per il riscaldamento di acqua potabile. Una miscela di acqua e glicole fino al 60 % è ammessa se nell'installazione complessiva sono utilizzati solo metalli resistenti alla dezincizione, guarnizioni resistenti al glicole e vasi di espansione pressurizzati a membrana compatibili con il glicole.

Un utilizzo diverso o che vada oltre quello previsto viene giudicato non conforme, in particolar modo se congiunto con altri fluidi da accumulare. Nell'uso conforme rientra anche il completo rispetto di queste istruzioni, nonché delle istruzioni degli accessori utilizzati.

2.2 Avvisi di sicurezza



AVVERTENZA Ustione

Con temperature di uscita superiori a 43 °C esiste il pericolo di scottature.



AVVERTENZA Ferita

L'apparecchio può essere utilizzato dai bambini dagli 8 anni in su e da persone affette da handicap fisico, sensoriale o mentale o da persone senza esperienza e conoscenze, solo se sotto sorveglianza o se precedentemente istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e dopo aver compreso i pericoli che l'utilizzo comporta. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio. Non far eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione dell'apparecchio a bambini non sorvegliati.



Danni materiali

L'apparecchio è sotto pressione!

Durante il riscaldamento dell'acqua di espansione gocciola dalla valvola di sicurezza. Se al termine del riscaldamento si nota gocciolamento d'acqua, informare il proprio tecnico specializzato.

2.3 Marchio di collaudo

Vedere la targhetta identificativa dell'apparecchio.

3. Descrizione dell'apparecchio

In questo apparecchio sono combinati la preparazione di acqua calda e il serbatoio tampone per la separazione idraulica di riscaldamento e pompa di calore. L'acqua potabile viene riscaldata mediante uno scambiatore di calore a tubo ondulato in acciaio inossidabile in flusso continuo. Il volume del serbatoio serve come accumulatore di energia per la preparazione dell'acqua calda.

L'apparecchio è ottimizzato per l'esercizio con una pompa di calore. All'apparecchio si possono inoltre allacciare un riscaldatore supplementare elettrico ed un ulteriore generatore di calore.

SBS W SOL

Questi tipi di apparecchio sono provvisti anche di uno scambiatore di calore per il riscaldamento solare dell'acqua potabile e come supporto per il riscaldamento.

4. Pulizia, cura e manutenzione

- A far eseguire regolarmente da un tecnico specializzato il controllo del funzionamento del gruppo di sicurezza e della sicurezza elettrica degli accessori speciali integrati.
- Non usare detergenti aggressivi o diluenti! Per la cura del rivestimento è sufficiente un panno umido.

4.1 Formazione di calcare


In quasi ogni acqua a causa delle temperature elevate si formano incrostazioni calcaree. Queste si depositano nell'apparecchio ed influenzano il funzionamento e la durata di esercizio dell'apparecchio stesso. Se è stata montata una flangia di riscaldamento elettrica, di tanto in tanto occorre decalcificare i riscaldatori. Il tecnico specializzato, che conosce la qualità dell'acqua locale, potrà comunicare l'intervallo per la manutenzione successiva.

- Controllare regolarmente i rubinetti. Le incrostazioni calcaree sulle uscite dei rubinetti si rimuovono con decalcificanti reperibili in commercio.
- Azionare regolarmente la valvola di sicurezza per prevenire l'intasamento, ad es. causato da depositi di calcare.

5. Eliminazione dei problemi

Guasto	Causa	Eliminazione
Il flusso in uscita è scarso.	Il regolatore di getto del rubinetto o il soffione della doccia è calcificato o sporco.	Pulire e/o decalcificare il regolatore di getto o il soffione della doccia.

Se non si è in grado di eliminare le cause del guasto, rivolgersi ad un tecnico specializzato. Per ottenere un supporto migliore e più veloce, comunicargli il numero della targhetta identificativa (000000-0000-000000):

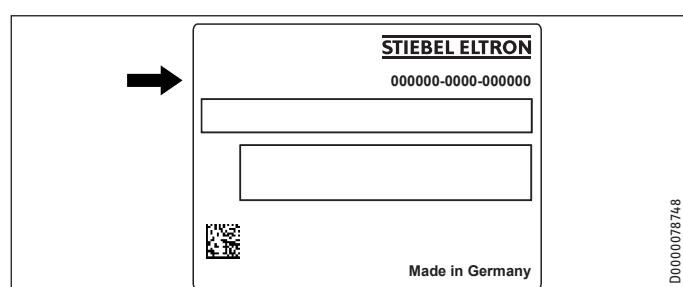

INSTALLAZIONE

6. Sicurezza

L'installazione, messa in servizio come pure la manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite solo da un tecnico specializzato.

6.1 Avvertenze di sicurezza generali

Garantiamo un funzionamento senza problemi e sicurezza di esercizio solo se per l'apparecchio vengono utilizzati ricambi originali.

6.2 Disposizioni, norme e direttive



Avviso

Osservare tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali.

6.3 Impianto idraulico

6.3.1 Tubazione acqua fredda

Come materiali per le tubazioni sono ammessi rame, acciaio o plastica.



Danni materiali

È necessaria una valvola di sicurezza.

6.3.2 Tubazione acqua calda

Come materiali per le tubazioni sono ammessi rame o plastica.



Danni materiali

Se le tubazioni di plastica vengono utilizzate quando si monta una flangia di riscaldamento elettrica, osservare la temperatura massima ammessa e la pressione massima ammessa nel capitolo "Dati tecnici / Tabella dati tecnici".



Danni materiali

L'apparecchio deve essere utilizzata con accessori idraulici per l'utilizzo sotto pressione!

7. Descrizione dell'apparecchio

7.1 Fornitura

Con l'apparecchio vengono forniti:

- 2x pasta termoconduttiva
- Targhetta identificativa aggiuntiva

7.2 Accessori

Sono disponibili gruppi di sicurezza e valvole riduttrici di pressione idonei alla pressione statica esistente. Questi gruppi di sicurezza di tipo omologato proteggono l'apparecchio da superamenti non ammessi della pressione.


Come accessori si possono acquistare riscaldatori supplementari elettrici, kit di circolazione ed un isolamento termico.

8. Montaggio

8.1 Luogo di montaggio

- Accertarsi che il pavimento abbia una capacità di carico sufficiente (vedere il capitolo "Dati tecnici / Tabella dati tecnici").
- Fare attenzione che il pavimento sia piano.
- Osservare l'altezza del locale e la quota di ribaltamento (vedere il capitolo "Dati tecnici / Tabella dati tecnici").

Distanze minime

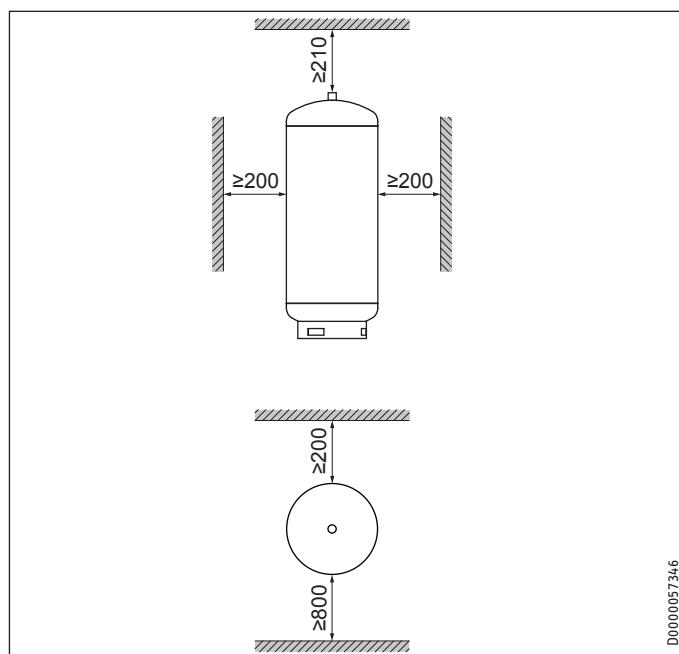

- Rispettare le distanze minime.

8.2 Trasporto

Per il trasporto si possono utilizzare i golfari posti sulla parte superiore dell'apparecchio.

INSTALLAZIONE


Prima messa in funzione

8.3 Montaggio

8.3.1 Eventualmente montare l'isolamento termico

- Posizionare l'apparecchio nella sua sede.
- Montare l'isolamento termico come descritto nell'allegato. Accertarsi che vi sia una libertà di movimento sufficiente per eseguire questa operazione. Ora è possibile collegare l'apparecchio all'impianto di riscaldamento e dell'acqua calda.

8.3.2 Montare gli spurghi manuali

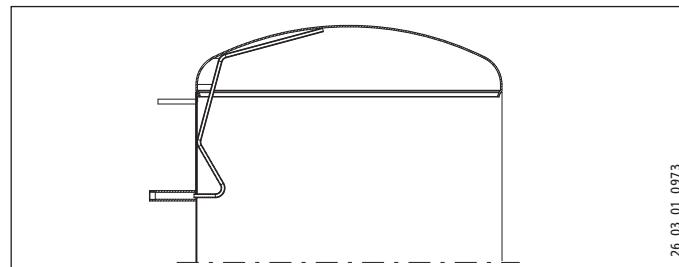

- Montare uno spurgo manuale sul raccordo di ventilazione.

8.3.3 Montare il gruppo di sicurezza e l'allacciamento acqua.

Danni materiali

Eseguire tutti gli allacci delle condutture dell'acqua e i lavori di installazione come da normativa.

- Sciacquare bene la conduttura.
- Tenere di conto le avvertenze riportate nelle istruzioni di installazione del gruppo di sicurezza.
- Montare la conduttrice di uscita dell'acqua calda e la conduttrice di mandata dell'acqua fredda con il gruppo di sicurezza. Si fa qui notare che a seconda della pressione statica può essere necessario montare una valvola supplementare di riduzione della pressione.
Collegare gli allacci idraulici con guarnizioni piatte.
- Dimensionare la conduttrice di scarico in modo che con la valvola di sicurezza completamente aperta, l'acqua possa defluire senza ostacoli. L'apertura di sfiato della valvola di sicurezza deve rimanere aperta verso l'esterno.
- Montare la conduttrice di sfiato del gruppo di sicurezza con una inclinazione discendente costante.

8.3.4 Inserire il sensore di temperatura

- Applicare la pasta termoconduttiva sui sensori di temperatura.
- Inserire i sensori di temperatura fino in battuta nei collegamenti per sensore WP ritorno e sensore WP acqua calda (vedere capitolo "Dati tecnici / Misure e collegamenti").

9. Prima messa in funzione

- Aprire un punto di prelievo collegato a valle quanto basta per riempire l'apparecchio e svuotare completamente l'aria dalla rete di tubazioni.
- Svuotare l'aria dagli scambiatori di calore dopo aver riempito il sistema delle pompe di calore.
- Montare e controllare eventuali accessori.
- Verificare la capacità di funzionamento della valvola di sicurezza.

9.3.1 Qualità dell'acqua per il circuito solare

Una miscela di acqua e glicole fino al 60 % è ammessa per scambiatori di calore del circuito solare, se nell'installazione complessiva sono utilizzati solo metalli resistenti alla dezincizione, guarnizioni resistenti al glicole e vasi di espansione pressurizzati a membrana compatibili con il glicole.

9.3.2 Diffusione di ossigeno

Danni materiali

Evitare impianti di riscaldamento aperti e riscaldamenti a pavimento con tubi di plastica non a tenuta di diffusione di ossigeno.

L'ossigeno diffuso sui componenti di acciaio di impianti di riscaldamento a pavimento con tubi di plastica non a tenuta di diffusione di ossigeno o impianti di riscaldamento aperti può causare fenomeni di corrosione nell'impianto di riscaldamento (ad es. corrosione sullo scambiatore di calore del serbatoio acqua calda, sui serbatoi tampone, sui radiatori di acciaio o sui tubi di acciaio).

Danni materiali

I prodotti di corrosione (ad es. fanghiglia di ruggine) possono depositarsi nei componenti dell'impianto di riscaldamento causando una restrizione della sezione dei tubi e di conseguenza perdite di potenza o spegnimenti per guasto.

Danni materiali

Evitare impianti solari aperti e tubi di plastica non a tenuta di diffusione di ossigeno.

L'ossigeno diffuso nei tubi di plastica non a tenuta di diffusione di ossigeno può causare fenomeni di corrosione sui componenti di acciaio dell'impianto solare (ad es. corrosione sullo scambiatore di calore del serbatoio acqua calda).

10. Messa a riposo

- Eventualmente scollegare l'apparecchio con il fusibile dell'impianto domestico dalla tensione di rete.
- Svuotare l'apparecchio. Vedere il capitolo "Manutenzione / Svuotamento dell'apparecchio"

11. Nuova messa in funzione

Vedere il capitolo "Prima messa in funzione".

INSTALLAZIONE

Consegna dell'apparecchio

12. Consegnare l'apparecchio

- ▶ Spiegare all'utente finale il funzionamento dell'apparecchio e aiutarlo a familiarizzarsi con l'uso dell'apparecchio.
- ▶ Avvertire l'utente dei possibili pericoli, in particolare il pericolo di scottature.
- ▶ Consegnare queste istruzioni.

13. Eliminazione dei problemi

13.1 Tabella dei guasti

Guasto	Causa	Eliminazione
La valvola di sicurezza gocciola con il riscaldamento spento.	La sede della valvola è sporca.	Pulire la sede della valvola.

14. Manutenzione



AVVERTENZA Scossa elettrica
Eseguire tutti gli allacci elettrici e lavori di installazione come da normativa.

Quando si deve svuotare l'apparecchio, osservare quanto indicato dal capitolo "Svuotamento apparecchio".

14.1 Verifica della valvola di sicurezza

- ▶ Spurgare regolarmente la valvola di sicurezza del gruppo di sicurezza fino alla fuoriuscita del getto d'acqua pieno.

14.2 Svuotamento dell'apparecchio



AVVERTENZA Ustione
Durante lo svuotamento può fuoriuscire acqua bollente.

Se l'impianto di riscaldamento non è in funzione e il luogo di installazione non è protetto dal gelo, è necessario svuotare l'apparecchio e l'impianto ad esso collegato.

- ▶ Per svuotare l'apparecchio, rimuovere l'isolamento termico nella zona del manicotto di svuotamento.
- ▶ Chiudere la valvola di intercettazione della conduttura dell'acqua fredda.
- ▶ Aprire le valvole dell'acqua calda in tutti i punti di presa.
- ▶ Svuotare l'apparecchio dalla valvola di svuotamento del gruppo di sicurezza.


INSTALLAZIONE

Dati tecnici

15. Dati tecnici

15.1 Misure e allacciamenti

Disposizione di allaccio consigliata SBS 601 W | SBS 601 W SOL

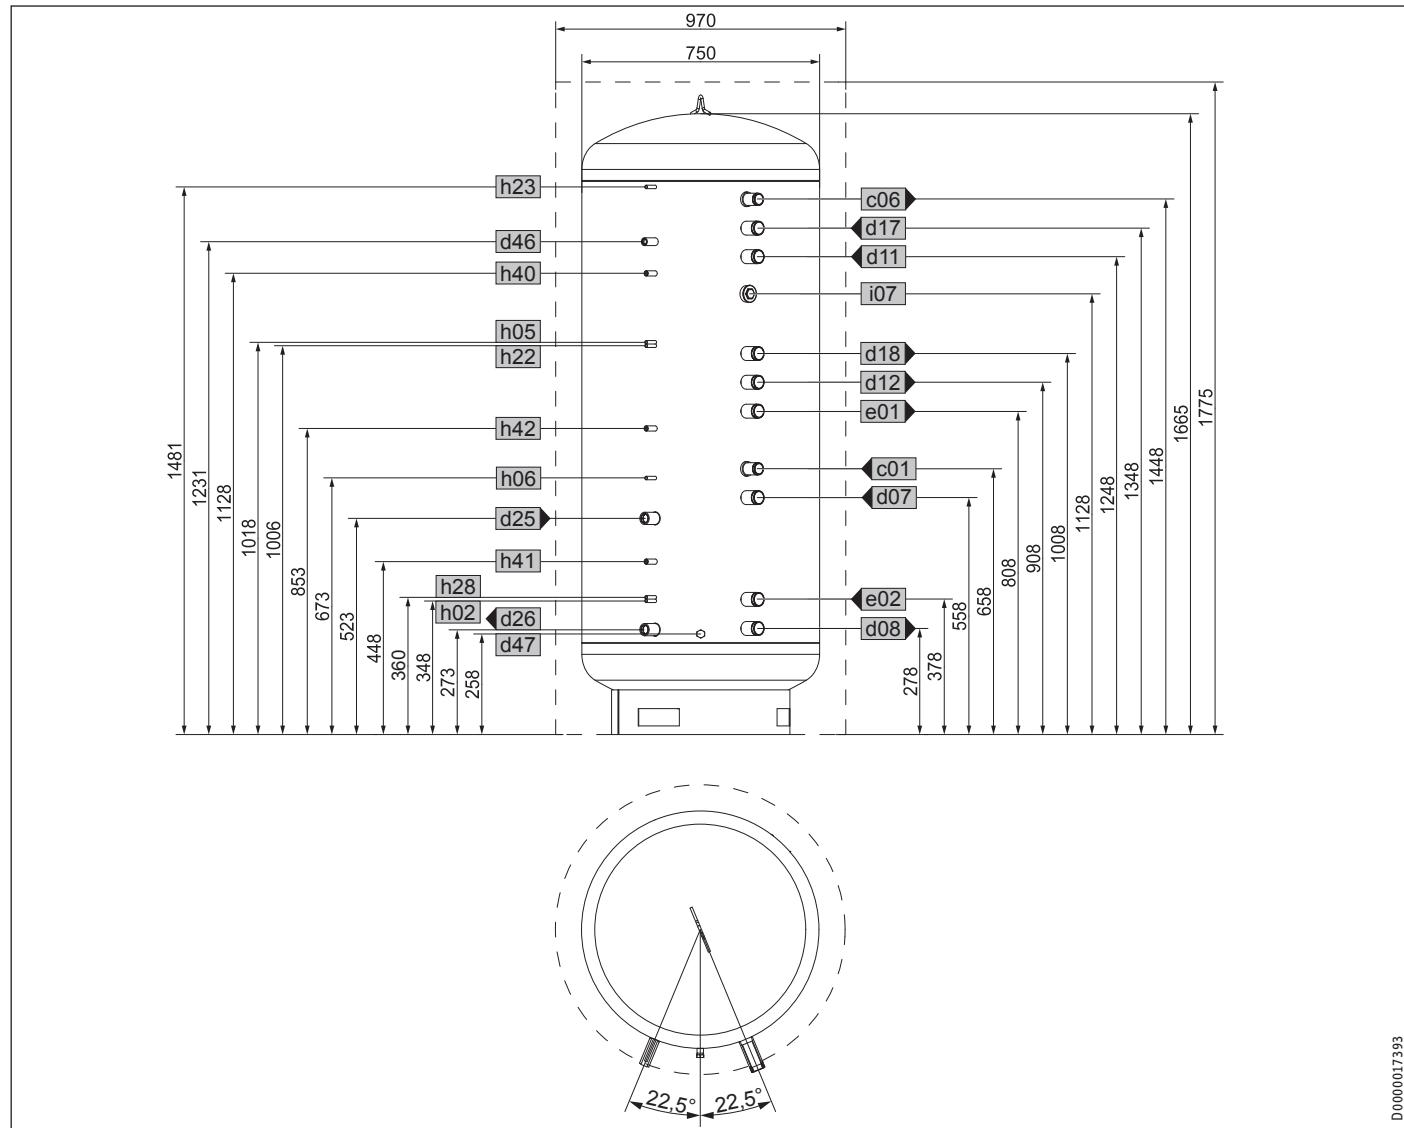

ITALIANO

D00000017393


		SBS 601 W	SBS 601 W SOL		SBS 601 W	SBS 601 W SOL
c01	Acqua fredda manda	Manicotto maschio	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A		
c06	Acqua calda uscita	Manicotto maschio	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A		
d07	PC riscaldamento manda	Manicotto maschio	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A		
d08	PC riscaldamento ritorno	Manicotto maschio	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A		
d11	PC acqua calda manda	Manicotto maschio	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A		
d12	PC acqua calda ritorno	Manicotto maschio	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A		
d17	Manda 2° GC	Manicotto maschio	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A		
d18	Ritorno 2° GC	Manicotto maschio	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A		
d25	Solare manda	Connettore femmina		G 1		
d26	Solare ritorno	Connettore femmina		G 1		
d46	Sfiato	Connettore femmina	G 1/2	G 1/2		
d47	Svuotamento	Manicotto maschio	G 3/4 A	G 3/4 A		
e01	Riscaldamento manda	Manicotto maschio	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A		
e02	Riscaldamento ritorno	Manicotto maschio	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A		
h02	Sensore PC ritorno		Diametro	mm	9,5	9,5
h05	Sensore PC acqua calda		Diametro	mm	9,5	9,5
h06	Sensore PC acqua calda opz.		Diametro	mm	9,5	9,5
h22	Sensore generatore calore		Diametro	mm	9,5	9,5
h23	Sensore generatore calore opz.		Diametro	mm	9,5	9,5
h28	Sensore solare accumulatore		Diametro	mm		9,5
h40	Termometro acqua calda		Diametro	mm	14,5	14,5
h41	Termometro solare		Diametro	mm		14,5
h42	Termometro riscaldamento		Diametro	mm	14,5	14,5
i07	Riscaldatore booster ausiliario/di emergenza		Connettore femmina	G 1 1/2	G 1 1/2	

In caso di configurazione diversa dell'impianto, è possibile modificare la disposizione degli allacci.

INSTALLAZIONE

Dati tecnici

Disposizione di allaccio consigliata SBS 801 W | SBS 801 W SOL

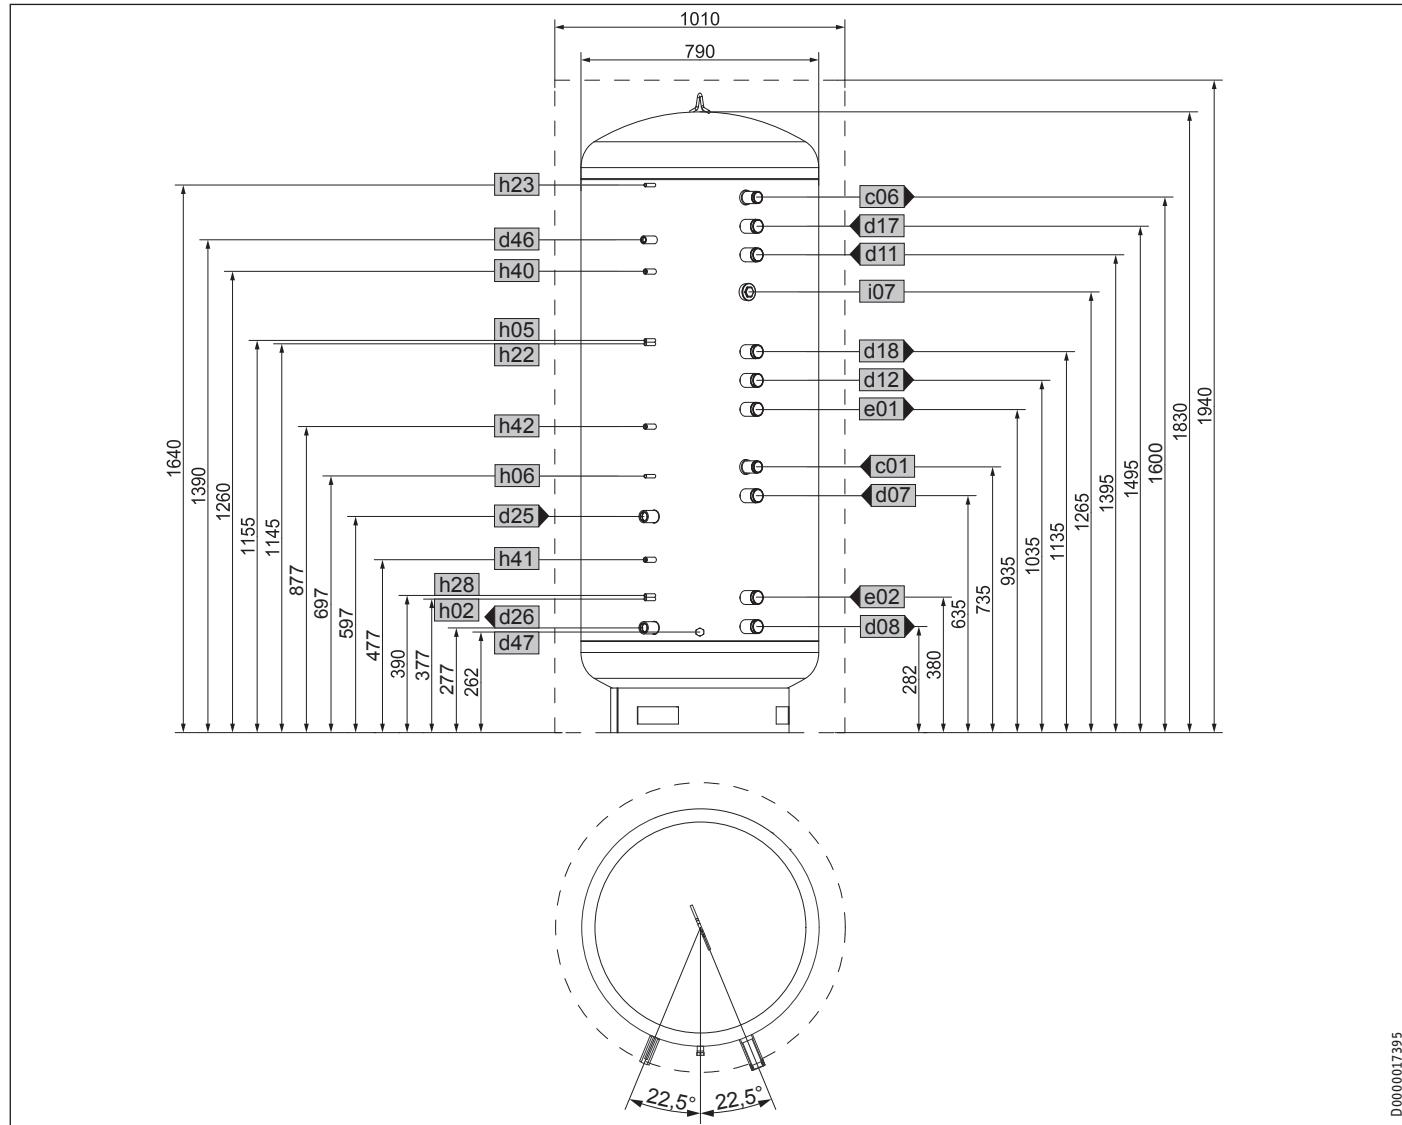

		SBS 801 W	SBS 801 W SOL
c01	Acqua fredda mandata	Manicotto maschio	G 1 1/4 A
c06	Acqua calda uscita	Manicotto maschio	G 1 1/4 A
d07	PC riscaldamento mandata	Manicotto maschio	G 1 1/2 A
d08	PC riscaldamento ritorno	Manicotto maschio	G 1 1/2 A
d11	PC acqua calda mandata	Manicotto maschio	G 1 1/2 A
d12	PC acqua calda ritorno	Manicotto maschio	G 1 1/2 A
d17	Mandata 2° GC	Manicotto maschio	G 1 1/2 A
d18	Ritorno 2° GC	Manicotto maschio	G 1 1/2 A
d25	Solare mandata	Connettore femmina	G 1
d26	Solare ritorno	Connettore femmina	G 1
d46	Sfiato	Connettore femmina	G 1/2
d47	Svuotamento	Manicotto maschio	G 3/4 A
e01	Riscaldamento mandata	Manicotto maschio	G 1 1/2 A
e02	Riscaldamento ritorno	Manicotto maschio	G 1 1/2 A


		SBS 801 W	SBS 801 W SOL
h02	Sensore PC ritorno	Diametro mm	9,5 9,5
h05	Sensore PC acqua calda	Diametro mm	9,5 9,5
h06	Sensore PC acqua calda opz.	Diametro mm	9,5 9,5
h22	Sensore generatore calore	Diametro mm	9,5 9,5
h23	Sensore generatore calore opz.	Diametro mm	9,5 9,5
h28	Sensore solare accumulatore	Diametro mm	9,5
h40	Termometro acqua calda	Diametro mm	14,5 14,5
h41	Termometro solare	Diametro mm	14,5
h42	Termometro riscaldamento	Diametro mm	14,5 14,5
i07	Riscaldatore booster ausiliario/di emergenza	Connettore femmina	G 1 1/2 G 1 1/2

In caso di configurazione diversa dell'impianto, è possibile modificare la disposizione degli allacci.

INSTALLAZIONE

Dati tecnici

Disposizione di allaccio consigliata SBS 1001 W | SBS 1001 W SOL

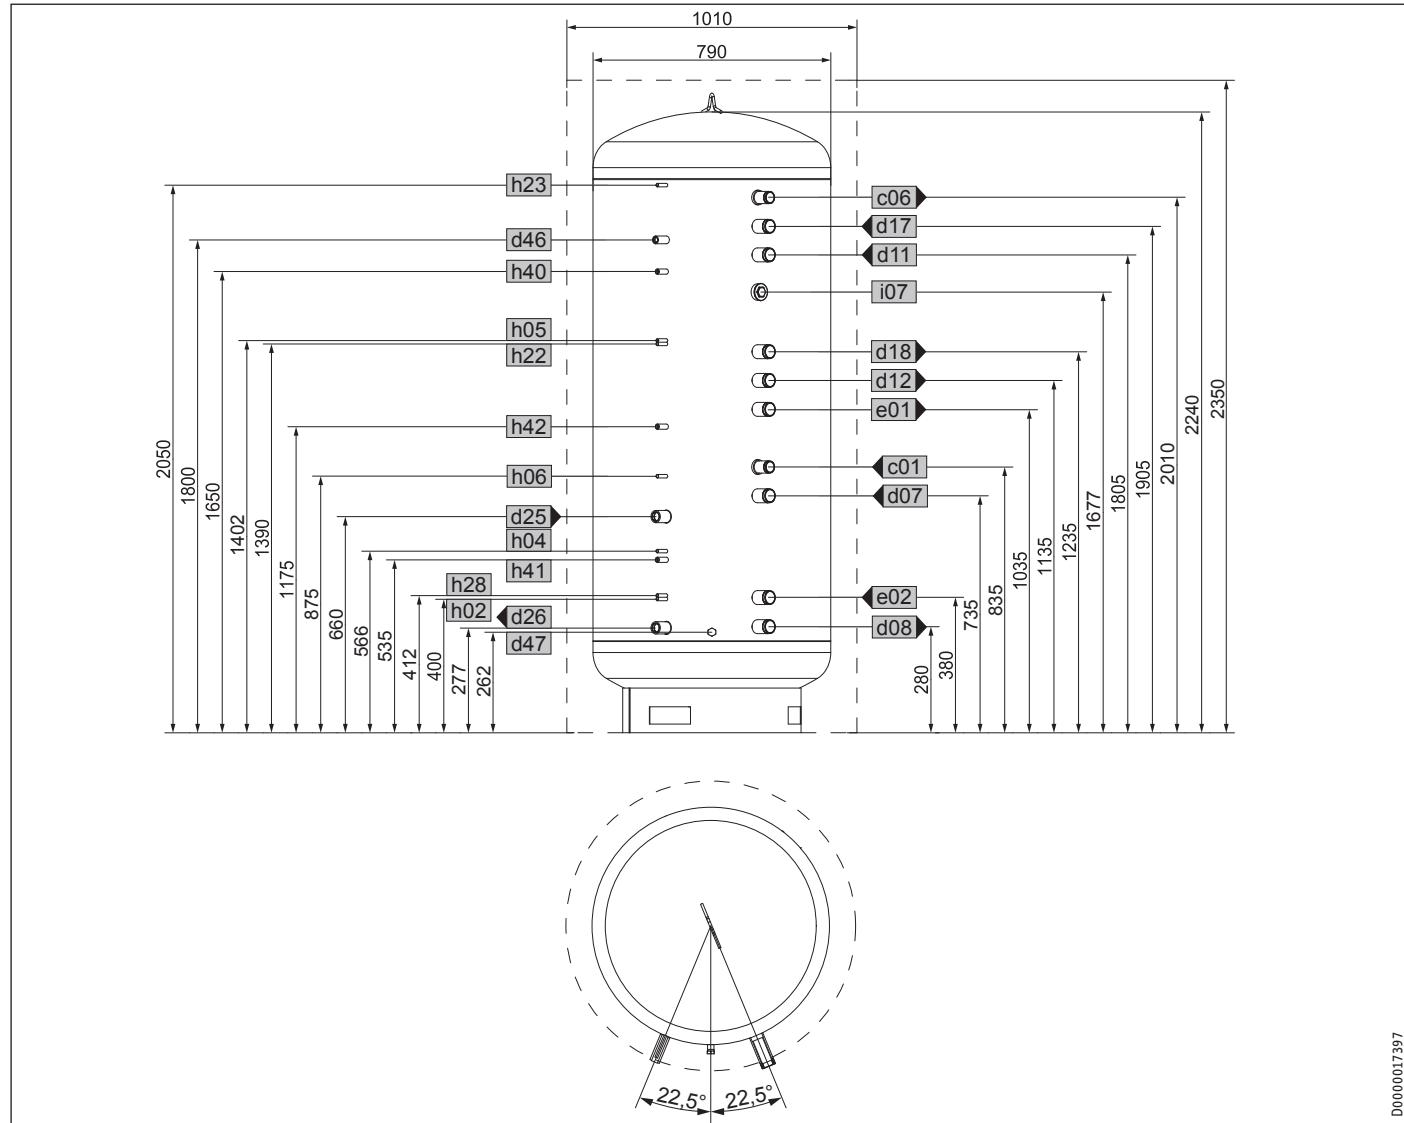

ITALIANO

D00000017397

		SBS 1001 W	SBS 1001 W SOL
c01	Acqua fredda mandata	Manicotto maschio	G 1 1/4 A
c06	Acqua calda uscita	Manicotto maschio	G 1 1/4 A
d07	PC riscaldamento mandata	Manicotto maschio	G 1 1/2 A
d08	PC riscaldamento ritorno	Manicotto maschio	G 1 1/2 A
d11	PC acqua calda mandata	Manicotto maschio	G 1 1/2 A
d12	PC acqua calda ritorno	Manicotto maschio	G 1 1/2 A
d17	Mandata 2° GC	Manicotto maschio	G 1 1/2 A
d18	Ritorno 2° GC	Manicotto maschio	G 1 1/2 A
d25	Solare mandata	Connettore femmina	G 1
d26	Solare ritorno	Connettore femmina	G 1
d46	Sfiato	Connettore femmina	G 1/2
d47	Svuotamento	Manicotto maschio	G 3/4 A
e01	Riscaldamento mandata	Manicotto maschio	G 1 1/2 A
e02	Riscaldamento ritorno	Manicotto maschio	G 1 1/2 A


		SBS 1001 W	SBS 1001 W SOL
h02	Sensore PC ritorno	Diametro mm	9,5
h04	Sensore PC ritorno opz.	Diametro mm	9,5
h05	Sensore PC acqua calda	Diametro mm	9,5
h06	Sensore PC acqua calda opz.	Diametro mm	9,5
h22	Sensore generatore calore	Diametro mm	9,5
h23	Sensore generatore calore opz.	Diametro mm	9,5
h28	Sensore solare accumulatore	Diametro mm	9,5
h40	Termometro acqua calda	Diametro mm	14,5
h41	Termometro solare	Diametro mm	14,5
h42	Termometro riscaldamento	Diametro mm	14,5
i07	Riscaldatore booster ausiliario/di emergenza	Connettore femmina	G 1 1/2

In caso di configurazione diversa dell'impianto, è possibile modificare la disposizione degli allacci.

INSTALLAZIONE

Dati tecnici

Disposizione di allaccio consigliata SBS 1501 W | SBS 1501 W SOL

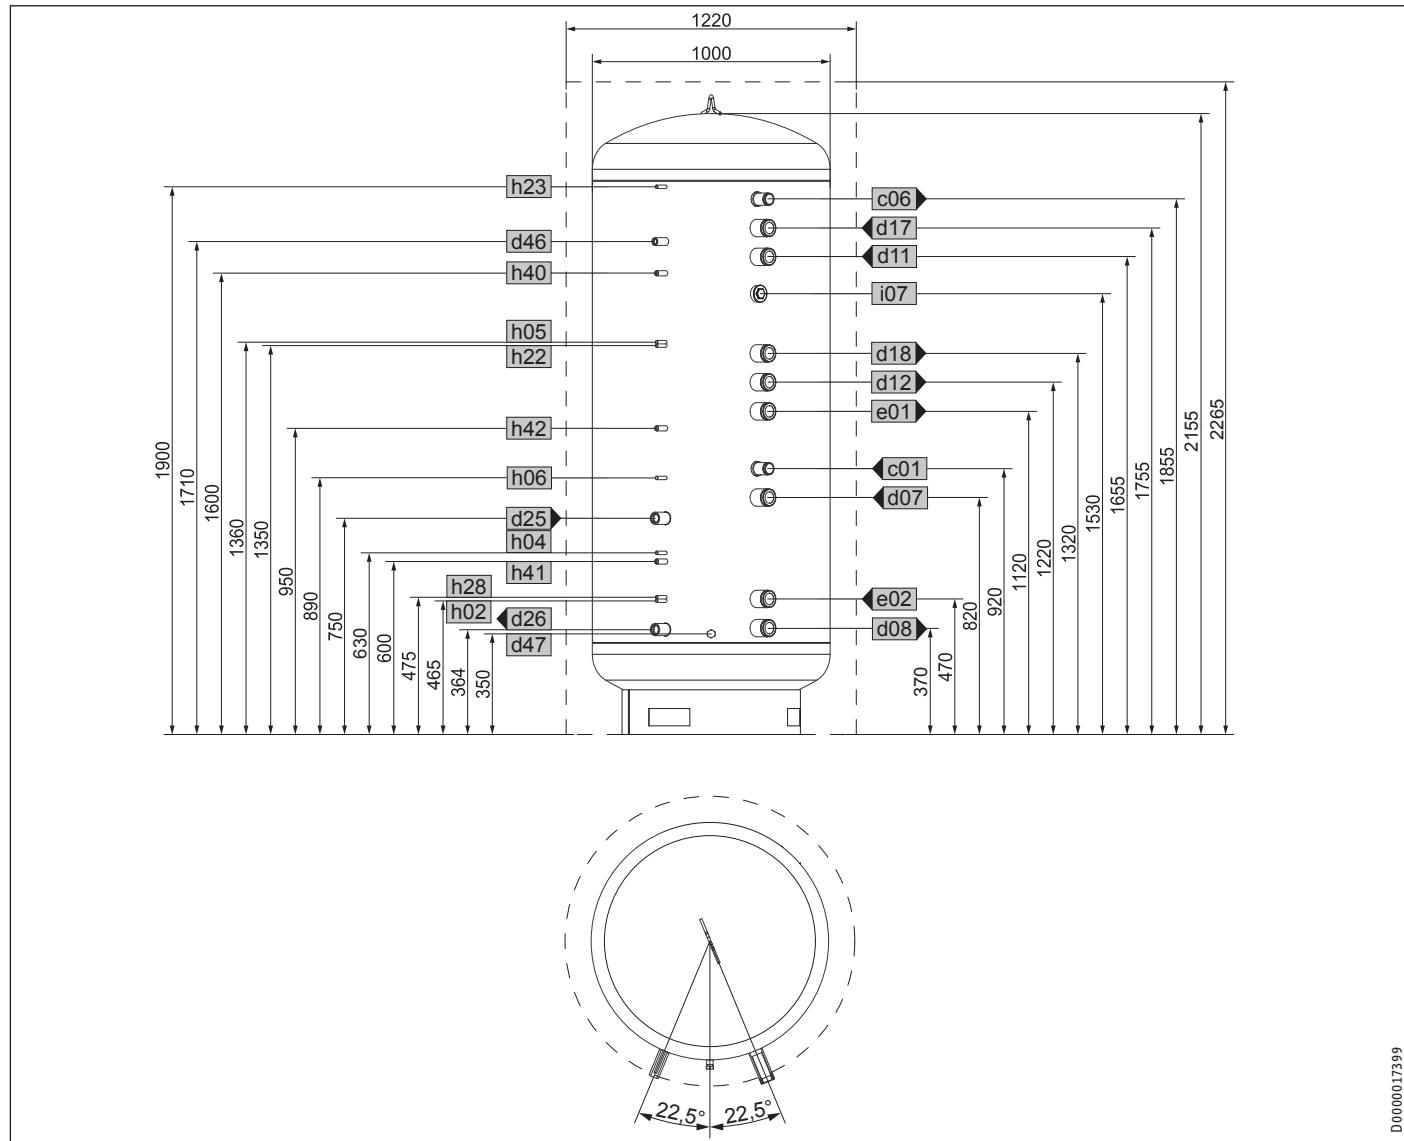

D0000017399

		SBS 1501 W	SBS 1501 W SOL
c01	Acqua fredda mandata	Manicotto maschio	G 1 1/4 A
c06	Acqua calda uscita	Manicotto maschio	G 1 1/4 A
d07	PC riscaldamento mandata	Manicotto maschio	G 2 A
d08	PC riscaldamento ritorno	Manicotto maschio	G 2 A
d11	PC acqua calda mandata	Manicotto maschio	G 2 A
d12	PC acqua calda ritorno	Manicotto maschio	G 2 A
d17	Mandata 2° GC	Manicotto maschio	G 2 A
d18	Ritorno 2° GC	Manicotto maschio	G 2 A
d25	Solare mandata	Connettore femmina	G 1
d26	Solare ritorno	Connettore femmina	G 1
d46	Sfiato	Connettore femmina	G 1/2
d47	Svuotamento	Manicotto maschio	G 3/4 A
e01	Riscaldamento mandata	Manicotto maschio	G 2 A
e02	Riscaldamento ritorno	Manicotto maschio	G 2 A


		SBS 1501 W	SBS 1501 W SOL
h02	Sensore PC ritorno	Diametro mm	9,5
h04	Sensore PC ritorno opz.	Diametro mm	9,5
h05	Sensore PC acqua calda	Diametro mm	9,5
h06	Sensore PC acqua calda opz.	Diametro mm	9,5
h22	Sensore generatore calore	Diametro mm	9,5
h23	Sensore generatore calore opz.	Diametro mm	9,5
h28	Sensore solare accumulatore	Diametro mm	9,5
h40	Termometro acqua calda	Diametro mm	14,5
h41	Termometro solare	Diametro mm	14,5
h42	Termometro riscaldamento	Diametro mm	14,5
i07	Riscaldatore booster ausiliario/di emergenza	Connettore femmina G 1 1/2	G 1 1/2

In caso di configurazione diversa dell'impianto, è possibile modificare la disposizione degli allacci.

INSTALLAZIONE


Dati tecnici

SBS W

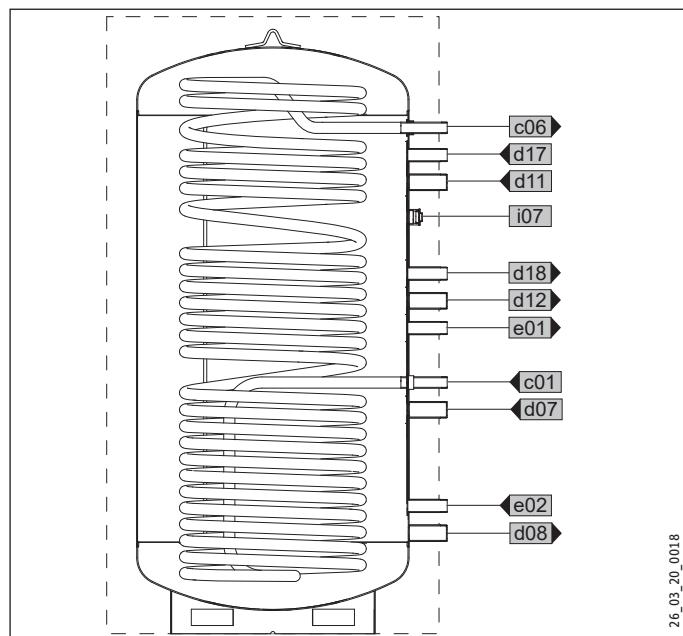

- c01 Acqua fredda mandata
c06 Acqua calda uscita
d07 PC riscaldamento mandata
d08 PC riscaldamento ritorno
d11 PC acqua calda mandata
d12 PC acqua calda ritorno
d17 Mandata 2° GC
d18 Ritorno 2° GC
e01 Riscaldamento mandata
e02 Riscaldamento ritorno
i07 Riscaldatore booster ausiliario/di emergenza

Ulteriori informazioni per SBS W SOL

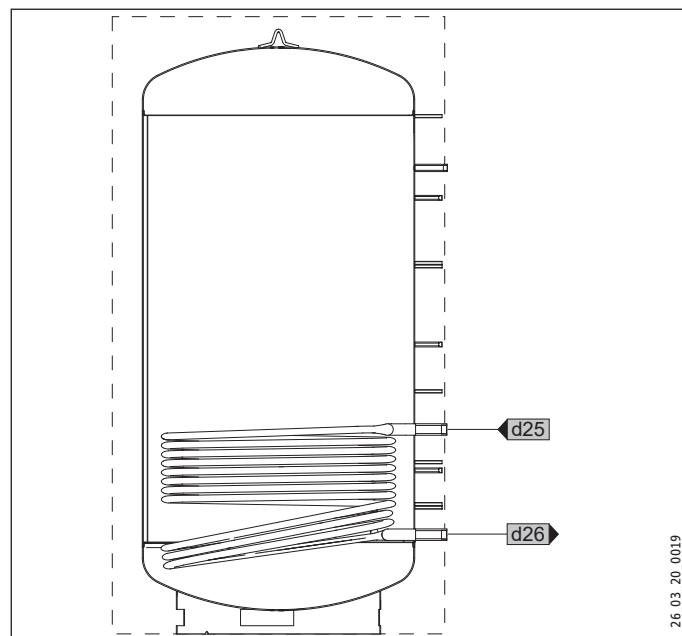

- d25 Solare mandata
d26 Solare ritorno

15.2 Tabella dati

	SBS 601 W	SBS 801 W	SBS 1001 W	SBS 1501 W	SBS 601 W SOL	SBS 801 W SOL	SBS 1001 W SOL	SBS 1501 W SOL
	229980	229981	229982	229983	229984	229985	229986	229987
Dati idraulici								
Contenuto nominale	I	613	759	941	1430	599	740	916
Capacità scambiatore di calore, in basso	I					11,60	14,90	19,80
Volume scambiatore di calore acqua calda sanitaria	I	31,20	33,90	45,40	52,10	31,20	33,90	45,40
Superficie scambiatore di calore, in basso	m ²					1,50	2,40	3,20
Superficie scambiatore di calore acqua calda sanitaria	m ²	6,00	6,50	8,70	10,00	6,00	6,50	8,70
Perdita di pressione a 1,0 m ³ /h scambiatore di calore, in basso	hPa					4	28	35
Perdita di pressione a 10/25/40 l/min	hPa	33 / 264 / -	35 / 284 / -	47 / 378 / 1023	53 / 432 / 1168	33 / 264 / -	35 / 284 / -	47 / 378 / 1023
Limiti di utilizzo								
Flusso volumetrico carico/scarico max. a zone	m ³ /h	1,80	2,00	2,40	3,00	1,80	2,00	2,40
Flusso volumetrico max. carico/scarico senza zone	m ³ /h	5,00	5,00	5,00	8,00	5,00	5,00	8,00
Pressione massima ammissibile	MPa	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Pressione di prova	MPa	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Pressione massima consentita serbatoio acqua calda sanitaria	MPa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Pressione massima consentita	°C	95	95	95	95	95	95	95
Max. superficie di apertura collettore	m ²					12	16	20
Misure								
Altezza	mm	1665	1830	2240	2155	1665	1830	2240
Altezza con isolamento termico	mm	1775	1940	2350	2265	1775	1940	2350
Diametro	mm	750	790	790	1000	750	790	1000
Diametro con isolamento termico	mm	970	1010	1010	1220	970	1010	1010
Dimensione ribaltabile	mm	1840	1880	2285	2225	1840	1880	2285
Pesi								
Peso pieno	kg	735	949	1175	1738	780	1175	1221
Peso a vuoto	kg	135	150	175	236	180	195	220
								291

Garanzia

Per apparecchi acquistati non in Germania, valgono le condizioni di garanzia delle nostre società tedesche. Nei paesi in cui una delle nostre affiliate distribuisce i nostri prodotti, la garanzia può essere prestata solo da tale affiliata. Questa garanzia può essere prestata solo se l'affiliata ha rilasciato condizioni di garanzia proprie. Per quant'altro, non viene prestata alcuna garanzia.

Non prestiamo alcuna garanzia per apparecchi acquistati in paesi in cui nessuna delle nostre affiliate distribuisce i nostri prodotti. Restano invariate eventuali garanzie prestate dall'importatore.

Ambiente e riciclaggio

► Dopo l'utilizzo smaltire gli apparecchi e i materiali in conformità con le disposizioni nazionali.



► Se sull'apparecchio è riportato il simbolo di un cassonetto sbarrato, conferire l'apparecchio ai centri di raccolta comunali o ai centri di ritiro del commercio per il riutilizzo e il riciclaggio.



Questo documento è stampato su carta riciclabile.
► Smaltire il documento al termine del ciclo di vita dell'apparecchio in conformità con le disposizioni nazionali.

OBSAH | OBSLUHA

Všeobecné pokyny

OBSLUHA

1.	Všeobecné pokyny	61
1.1	Informace o dokumentu	61
1.2	Bezpečnostní pokyny	61
1.3	Jiné symboly použité v této dokumentaci	61
1.4	Rozměrové jednotky	62
2.	Bezpečnost	62
2.1	Použití v souladu s určením	62
2.2	Bezpečnostní pokyny	62
2.3	Kontrolní symbol	62
3.	Popis přístroje	62
4.	Čištění, péče a údržba	62
4.1	Vodní kámen	62
5.	Odstranění problémů	62

INSTALACE

6.	Bezpečnost	63
6.1	Všeobecné bezpečnostní pokyny	63
6.2	Předpisy, normy a ustanovení	63
6.3	Vodovodní instalace	63
7.	Popis přístroje	63
7.1	Rozsah dodávky	63
7.2	Příslušenství	63
8.	Montáž	63
8.1	Místo montáže	63
8.2	Přeprava	63
8.3	Montáž	64
9.	První uvedení do provozu	64
10.	Vypnutí	64
11.	Opětovné uvedení do provozu	64
12.	Předání přístroje	65
13.	Odstraňování poruch	65
13.1	Tabulka poruch	65
14.	Údržba	65
14.1	Kontrola pojistného ventilu	65
14.2	Vyprázdnění přístroje	65
15.	Technické údaje	66
15.1	Rozměry a přípojky	66
15.2	Tabulka údajů	71

ZÁRUKA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A RECYKLACE

OBSLUHA

1. Všeobecné pokyny

1.1 Informace o dokumentu

Kapitola „Obsluha“ je určena uživatelům přístroje a instalačním technikům.

Kapitola „Instalace“ je určena instalačním technikům.



Upozornění

Dříve, než zahájíte provoz, si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschověte.
Případně předejte návod dalšímu uživateli.

1.2 Bezpečnostní pokyny

1.2.1 Struktura bezpečnostních pokynů



UVOLUJÍCÍ SLOVO druhu nebezpečí

Zde jsou uvedeny možné následky nedodržení bezpečnostních upozornění.

► Zde jsou uvedena opatření k odvrácení nebezpečí.

1.2.2 Symboly, druh nebezpečí

Symbol	Druh nebezpečí
!	Úraz
	Úraz elektrickým proudem
	Popálení (popálení, opaření)

1.2.3 Uvozující slova

UVOLUJÍCÍ SLOVO	Význam
NEBEZPEČÍ	Pokyny, jejichž nedodržení má za následek vážné nebo smrtelné úrazy.
VÝSTRAHA	Pokyny, jejichž nedodržení může za následek vážné nebo smrtelné úrazy.
POZOR	Pokyny, jejichž nedodržení může za následek středně vážné nebo lehké úrazy.

1.3 Jiné symboly použité v této dokumentaci



Upozornění

Všeobecné pokyny jsou označeny symbolem zobrazeným vedle.
► Texty upozornění čtěte pečlivě.

OBSLUHA

Bezpečnost

Symbol	Význam
	Věcné škody (poškození přístroje, následné škody, poškození životního prostředí)
	Likvidace přístroje

► Tento symbol vás vyzývá k určitému jednání. Potřebné úkony jsou popsány po jednotlivých krocích.

1.4 Rozměrové jednotky



Upozornění

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uvedeny v milimetrech.

2. Bezpečnost

2.1 Použití v souladu s určením

Přístroj je určen k akumulaci vody pro topný systém a k ohřívání pitné vody. Směs glykolu a vody je povolená až do obsahu 60 %, pokud jsou v celé instalaci použity kovy odolné proti odzinkování, těsnění odolná proti glykolu a pro glykol vhodné membránové tlakové expanzní nádoby.

Jiné použití nad rámec tohoto určení je považováno za použití v rozporu s účelem. Jedná se přitom především o akumulaci jiných médií. K použití v souladu s určením patří také dodržování tohoto návodu a návodů k používanému příslušenství.

2.2 Bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA – popálení

Pokud jsou výstupní teploty vyšší než 43 °C hrozí nebezpečí opaření.



VÝSTRAHA – úraz

Přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze pod dozorem, nebo poté, co byly poučeny o bezpečném používání přístroje a jsou si vědomy nebezpečí, která z jeho používání plynou. Nenechávejte děti, aby si s přístrojem hrály. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět samotné děti bez dozoru.



Věcné škody

Přístroj je pod tlakem!

Během ohřevu odkapává z pojistného ventilu přebytečná voda. Pokud voda kape i po ukončení ohřevu vody, informujte instalatéra.

2.3 Kontrolní symbol

Viz typový štítek na přístroji.

3. Popis přístroje

Přístroj kombinuje přípravu teplé vody a akumulační zásobník pro hydraulické oddělení topení a tepelného čerpadla. Pitná voda je ohřívána pomocí výměníku s vlnovcem z ušlechtile oceli v průtokovém režimu. Objem zásobníku slouží akumulátor energie pro přípravu teplé vody.

Přístroj je optimalizován k provozu s tepelným čerpadlem. Kromě toho je možné připojit elektrické šroubované topné těleso a doplňkový zdroj tepla.

SBS W SOL

Tyto typy přístrojů jsou navíc vybaveny tepelným výměníkem k solárnímu ohřevu pitné vody a k podpoře vytápění.

4. Čištění, péče a údržba

- Pravidelně nechejte instalatéra provést kontrolu funkce bezpečnostní skupiny a elektrické bezpečnosti instalovaného zvláštního příslušenství přístroje.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky obsahující rozpouštědla! K ošetřování a údržbě přístroje stačí vlhká textilie.

4.1 Vodní kámen


Téměř z jakékoliv vody se za vyšších teplot odlučuje vápník. To se v přístroji usazuje a ovlivňuje jeho funkci a životnost. Pokud je instalována elektrická topná přírubu, musíte topné těleso čas od času odvápnit. Instalatér, který zná kvalitu místní vody, stanoví termín další údržby.

- Kontrolujte pravidelně armatury. Vodní kámen na výtocích z armatur odstraníte běžnými prostředky k odstranění vodního kamene.
- Aktivujte pravidelně pojistný ventil, abyste zabránili jeho zablokování usazeninami vodního kamene.

5. Odstranění problémů

Závada	Příčina	Odstranění
Příliš slabý proud odbírá	Perlátor v armatuře nebo ve sprchové hlavici je zasazen vodním kamenem nebo je znečištěný.	Očistěte perlátor nebo sprchovou hlavici a zavřením kamenem nebo je znečištěný.

Pokud nelze příčinu odstranit, kontaktujte instalatéra. Z důvodu získání lepší a rychlejší pomoci si připravte číslo (č. 00000-0000-00000), které je uvedeno na typovém štítku:

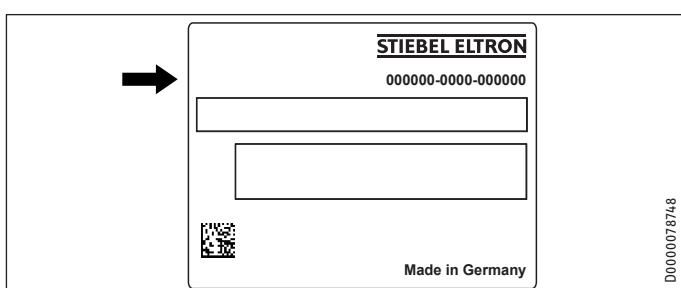

INSTALACE

6. Bezpečnost

Instalaci, uvedení do provozu, údržbu a opravy přístroje smí provádět instalatér.

6.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Rádnou funkci a spolehlivý provoz můžeme zaručit pouze v případě použití originálních náhradních dílů, určených pro tento přístroj.

6.2 Předpisy, normy a ustanovení



Upozornění

Dodržujte všechny národní a místní předpisy a ustanovení.

6.3 Vodovodní instalace

6.3.1 Rozvod studené vody

Dovolenými materiály potrubních systémů jsou měď, ocel nebo plast.



Věcné škody

Je nezbytné použít pojistného ventilu.

6.3.2 Rozvod teplé vody

Dovolenými materiály potrubních systémů jsou měď nebo plast.



Věcné škody

V případě použití plastových potrubních systémů a současné instalaci elektrické topné příruby dodržujte maximální dovolenou teplotu a maximální dovolený tlak, uvedené v kapitole „Technické údaje / Tabulka s údaji“.



Věcné škody

Přístroj je nezbytné používat v kombinaci s tlakovými armaturami!

7. Popis přístroje

7.1 Rozsah dodávky

Spolu s přístrojem dodáváme:

- 2x tepelně vodivá pasta
- Další typový štítek

7.2 Příslušenství

V závislosti na klidovém tlaku jsou k dostání bezpečnostní skupiny a tlakové redukční ventily. Tyto bezpečnostní skupiny s ověřeným konstrukčním vzorem chrání přístroj před nedovoleným překročením tlaku.


Formou příslušenství jsou dostupná elektrická šroubovatevná topná tělesa, cirkulační sada a tepelná izolace.

8. Montáž

8.1 Místo montáže

- Pamatujte na dostatečnou nosnost podlahy (viz kapitola „Technické údaje / Tabulka s technickými údaji“).
- Pamatujte, že podlaha musí být rovná.
- Pamatujte na výšku místnosti a na rozdíl na výšku (viz kapitola „Technické údaje / Tabulka údajů“).

Minimální vzdálenosti

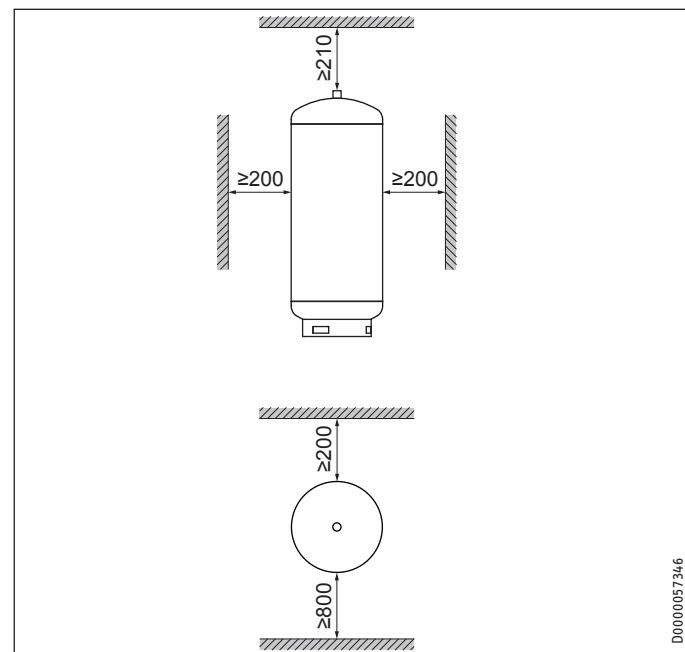

- Dodržujte minimální vzdálenosti.

8.2 Přeprava

K přepravě můžete využít závěsné oko nahore na přístroji.

INSTALACE


První uvedení do provozu

8.3 Montáž

8.3.1 Případně instalujte tepelnou izolaci

- ▶ Umístěte přístroj v místě jeho instalace.
- ▶ Namontujte tepelnou izolaci podle přílohy. Pamatujte přitom na dostatek volného místa k provedení montáže. Následně můžete přístroj zapojit do topného zařízení a zařízení k přípravě teplé vody.

8.3.2 Montáž ručního odvzdušňovacího systému

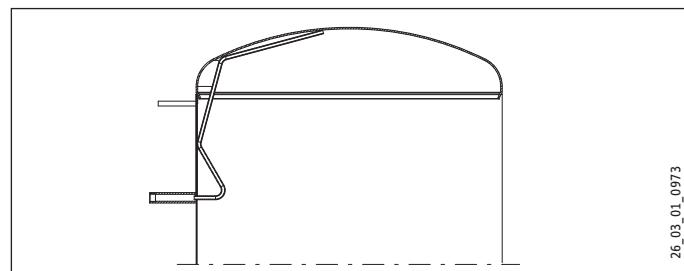

- ▶ Namontujte k odvzdušňovací přípojce ruční odvzdušňovací systém.

8.3.3 Montáž vodovodní přípojky a bezpečnostní skupiny



Věcné škody

Veškeré vodoinstalační a instalační práce provádějte podle předpisů.

- ▶ Přívod řádně propláchněte.
- ▶ Dodržujte pokyny návodu k instalaci bezpečnostní skupiny.
- ▶ Namontujte odtok teplé vody a přítok studené vody s bezpečnostní skupinou. Nezapomeňte, že v závislosti na klidovém tlaku budete případně navíc potřebovat také tlakový redukční ventil.
Hydraulické přípojky připojte s plochým těsněním.
- ▶ Odtok dimenzujte tak, aby v případě zcela otevřeného pojistného ventilu mohla voda plynule odtékat. Vypouštěcí otvor pojistného ventilu musí zůstat otevřený do atmosféry.
- ▶ Namontujte odtok bezpečnostní skupiny s plynulým spádem.

8.3.4 Vložte teplotní čidla

- ▶ Naneste tepelně vodivou pastu na teplotní čidla.
- ▶ Nasaděte teplotní čidla až na doraz do přípojek pro snímače vratného toku tepelného čerpadla a snímače teplé vody tepelného čerpadla (viz kapitola „Technické údaje/Rozměry a přípojky“).

9. První uvedení do provozu

- ▶ Následně zařazené odběrné místo otevřete po dobu, dokud nebude zařízení plné a rozvodná síť odvzdušněná.
- ▶ Po napuštění systému tepelného čerpadla provedte odvzdušnění tepelného výměníku.
- ▶ Případně provedte montáž a kontrolu příslušenství.
- ▶ Zkontrolujte funkci pojistného ventilu.

9.3.1 Kvalita vody v solárním okruhu

Směs glykolu a vody je povolená pro výměník tepla v solárním okruhu až do obsahu 60 %, pokud jsou v celé instalaci použity kovy odolné proti odzinkování, těsnění odolná proti glykolu a pro glykol vhodné membránové tlakové expanzní nádoby.

9.3.2 Difuze kyslíku

! Věcné škody

Nepoužívejte otevřená topná zařízení a podlahová topení s plastovými trubkami, neutěsněná proti difuzím kyslíku.

U podlahového topení s plastovými rozvody, neutěsněného proti difuzím kyslíku, se může při difuzi kyslíku objevit na ocelových částech topného zařízení koroze (např. na výměníku tepla zásobníku teplé vody, na akumulačních zásobnících, ocelových topných tělesech nebo ocelových rozvodech).

! Věcné škody

Zbytky koroze (např. usazeniny rzi) se mohou usazovat v komponentech topného zařízení, zůdit průřezy a způsobit tak ztráty výkonu nebo způsobit vypnutí z důvodu poruchy.

! Věcné škody

Nepoužívejte otevřené solární systémy a plastové trubičky neutěsněné proti difuzím kyslíku.

U plastových trubiček neutěsněných proti difuzím kyslíku se může při difuzi kyslíku objevit na ocelových částech solárního zařízení koroze (např. na výměníku tepla zásobníku teplé vody).

10. Vypnoutí

- ▶ Odpojte případně přístroj od elektrické sítě pojistkami v domovní instalaci.
- ▶ Vypusťte vodu z přístroje. Viz kapitola „Údržba / Vyprázdnění přístroje“.

11. Opětovné uvedení do provozu

Viz kapitola „Prvotní uvedení do provozu“.

INSTALACE

Předání přístroje

12. Předání přístroje

- Vysvětlete uživateli funkci přístroje a seznamte ho se způsobem jeho užívání.
- Upozorněte uživatele na možná rizika, především na nebezpečí opaření.
- Předejte tento návod.

13. Odstraňování poruch

13.1 Tabulka poruch

Závada	Příčina	Odstranění
Pojistný ventil při vypnutém topení kape.	Sedlo ventilu je znečištěné.	Vyčistěte sedlo ventilu.

14. Údržba



VÝSTRAHA – elektrický proud
Veškerá elektrická zapojení a instalace provádějte podle předpisů.

Pokud musíte přístroj vyprázdnit, dodržujte pokyny uvedené v kapitole „Vyprázdnění přístroje“.

14.1 Kontrola pojistného ventilu

- Ventil bezpečnostní skupiny pravidelně otevřejte, dokud nezačne voda vytékat plným proudem.

14.2 Vyprázdnění přístroje



VÝSTRAHA – popálení
Při vypouštění může vytékat horká voda.

Pokud nebudeš topné zařízení používat a místo instalace není chráněno před mrazem, musíte přístroj a zařízení, které je s ním spojeno, vypustit.

- Při vypouštění přístroje odstraňte tepelnou izolaci v místě vypouštěcího hrdla.
- Uzavřete ventil na přívodu studené vody.
- Otevřete teplovodní ventily všech odběrných míst.
- Vypusťte obsah přístroje vypouštěcím ventilem bezpečnostní skupiny.


INSTALACE

Technické údaje

15. Technické údaje

15.1 Rozměry a přípojky

Doporučené rozvržení přípojek SBS 601 W | SBS 601 W SOL

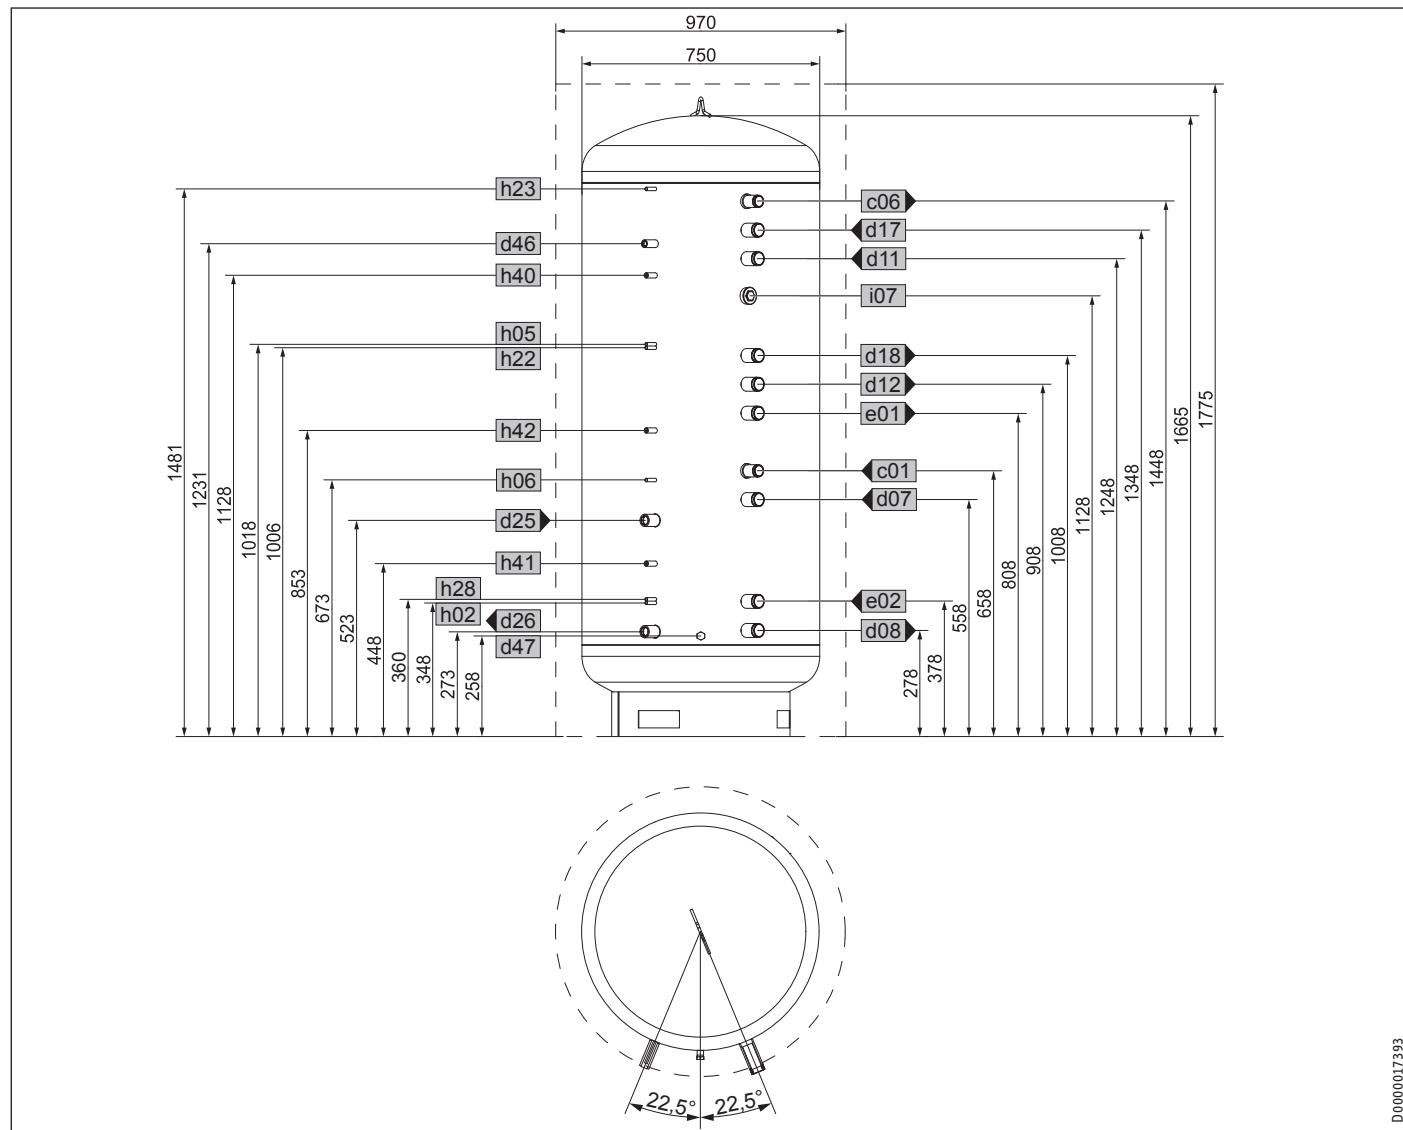

D0000017393


		SBS 601 W	SBS 601 W SOL		SBS 601 W	SBS 601 W SOL			
c01	Přítok studené vody	Vnější závit	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	e01	Topení vstup.strana	Vnější závit	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
c06	Výtok teplé vody	Vnější závit	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	e02	Topení vratný tok	Vnější závit	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
d07	Tep.čerp.topení vstup.strana	Vnější závit	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h02	Čidlo tep.čerp.vrat.tok	Průměr mm	9,5	9,5
d08	Tep.čerp.topení vratný tok	Vnější závit	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h05	Čidlo tep.čerp.tep.voda	Průměr mm	9,5	9,5
d11	Tep.čerp.tep.voda vstup.strana	Vnější závit	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h06	Čidlo tep.čerp.tep.voda vol.	Průměr mm	9,5	9,5
d12	Tep.čerp.tep.voda vrat.tok	Vnější závit	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h22	Čidlo generátor tepla	Průměr mm	9,5	9,5
d17	Vstup.str.2.ZT	Vnější závit	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h23	Čidlo generátor tepla vol.	Průměr mm	9,5	9,5
d18	Vrat.tok.2.ZT	Vnější závit	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h28	Čidlo solární zásobník	Průměr mm		9,5
d25	Solar vst.strana	Vnitřní závit		G 1	h40	Teplomér teplá voda	Průměr mm	14,5	14,5
d26	Solar.vratný tok	Vnitřní závit		G 1	h41	Teplomér solární	Průměr mm		14,5
d46	Odvzdušnění	Vnitřní závit	G 1/2	G 1/2	h42	Teplomér topení	Průměr mm	14,5	14,5
d47	Vypouštění	Vnější závit	G 3/4 A	G 3/4 A	i07	Elektrické nouzové/přídavné topení	Vnitřní závit G 1 1/2		G 1 1/2

V případě jiné konfigurace zařízení může dojít ke změnám rozvržení přípojek.

INSTALACE

Technické údaje

Doporučené rozvržení přípojek SBS 801 W | SBS 801 W SOL

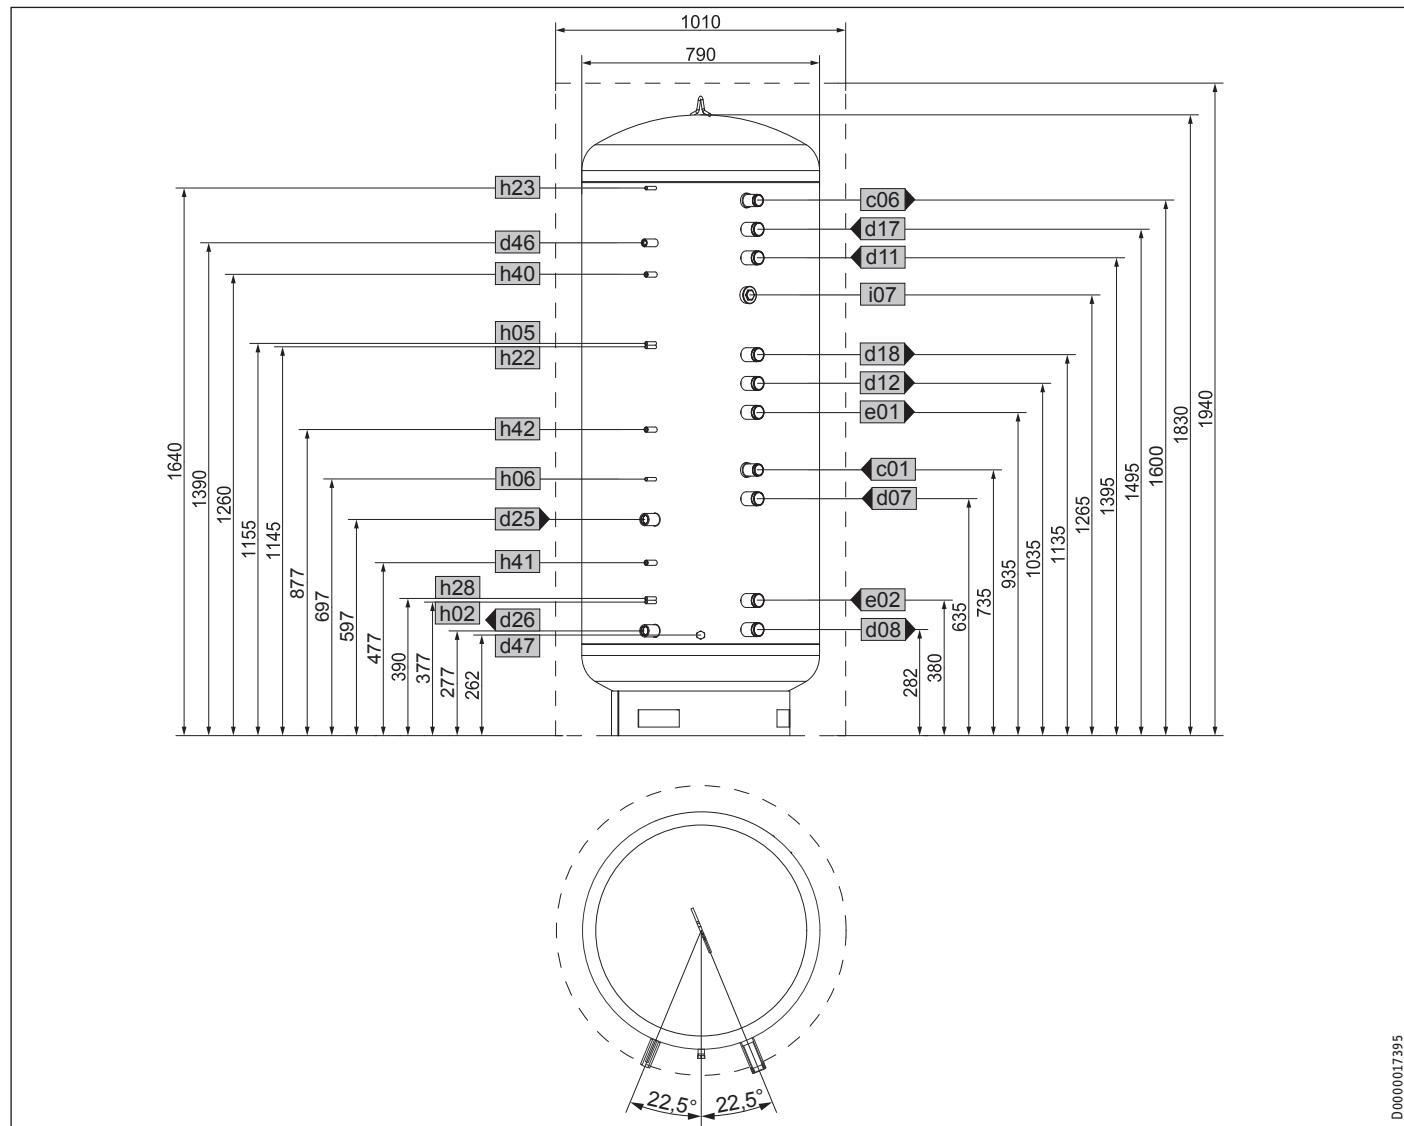


		SBS 801 W	SBS 801 W SOL		SBS 801 W	SBS 801 W SOL				
c01	Přítok studené vody	Vnější závit	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	h02	Čidlo tep.čerp.vrat.tok	Průměr	mm	9,5	9,5
c06	Výtok teplé vody	Vnější závit	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	h05	Čidlo tep.čerp.tep.voda	Průměr	mm	9,5	9,5
d07	Tep.čerp.topení vstup. strana	Vnější závit	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h06	Čidlo tep.čerp.tep.voda vol.	Průměr	mm	9,5	9,5
d08	Tep.čerp.topení vratný tok	Vnější závit	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h22	Čidlo generátor tepla	Průměr	mm	9,5	9,5
d11	Tep.čerp.tep.voda vstup. strana	Vnější závit	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h23	Čidlo generátor tepla vol.	Průměr	mm	9,5	9,5
d12	Tep.čerp.tep.voda vrat. tok	Vnější závit	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h28	Čidlo solární zásobník	Průměr	mm	9,5	9,5
d17	Vstup.str.2.ZT	Vnější závit	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h40	Teplomér teplá voda	Průměr	mm	14,5	14,5
d18	Vrat.tok.2.ZT	Vnější závit	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	h41	Teplomér solární	Průměr	mm	14,5	14,5
d25	Solar vst.strana	Vnitřní závit		G 1	h42	Teplomér topení	Průměr	mm	14,5	14,5
d26	Solar.vratný tok	Vnitřní závit		G 1	i07	Elektrické nouzové/ přídavné topení	Vnitřní závit	G 1 1/2	G 1 1/2	
d46	Odvzdušnění	Vnitřní závit	G 1/2	G 1/2						
d47	Vypouštění	Vnější závit	G 3/4 A	G 3/4 A						
e01	Topení vstup.strana	Vnější závit	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A						
e02	Topení vratný tok	Vnější závit	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A						

V případě jiné konfigurace zařízení může dojít ke změnám rozvržení přípojek.

INSTALACE

Technické údaje

Doporučené rozvržení přípojek SBS 1001 W | SBS 1001 W SOL

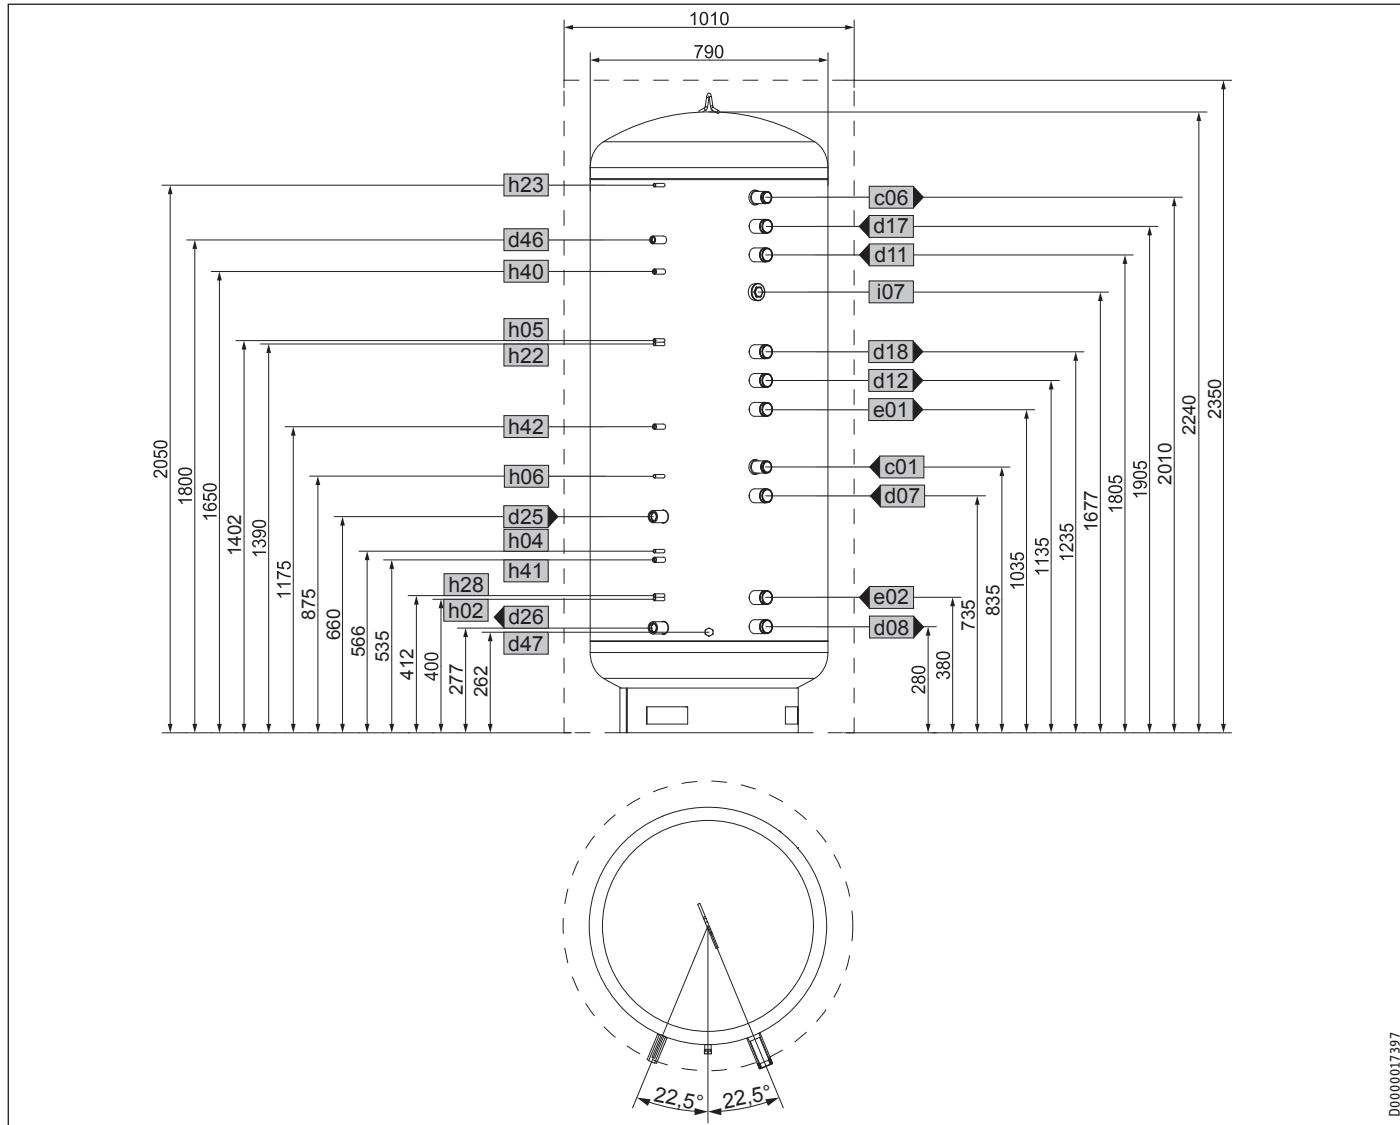

		SBS 1001 W	SBS 1001 W SOL
c01	Přítok studené vody	Vnější závit	G 1 1/4 A
c06	Výtok teplé vody	Vnější závit	G 1 1/4 A
d07	Tep.čerp.topení vstup.strana	Vnější závit	G 1 1/2 A
d08	Tep.čerp.topení vratný tok	Vnější závit	G 1 1/2 A
d11	Tep.čerp.tep.voda vstup.strana	Vnější závit	G 1 1/2 A
d12	Tep.čerp.tep.voda vrat.tok	Vnější závit	G 1 1/2 A
d17	Vstrup.str.2.ZT	Vnější závit	G 1 1/2 A
d18	Vrat.tok.2.ZT	Vnější závit	G 1 1/2 A
d25	Solar vst.strana	Vnitřní závit	G 1
d26	Solar.vratný tok	Vnitřní závit	G 1
d46	Odvzdušnění	Vnitřní závit	G 1/2
d47	Vypouštění	Vnější závit	G 3/4 A
e01	Topení vstup.strana	Vnější závit	G 1 1/2 A
e02	Topení vratný tok	Vnější závit	G 1 1/2 A


	SBS 1001 W	SBS 1001 W SOL
h02	Čidlo tep.čerp.vrat.tok	Průměr mm 9,5
h04	Čidlo tep.čerp.vrat.tok vol.	Průměr mm 9,5
h05	Čidlo tep.čerp.tep.voda	Průměr mm 9,5
h06	Čidlo tep.čerp.tep.voda	Průměr mm 9,5
h22	Čidlo generátor tepla	Průměr mm 9,5
h23	Čidlo generátor tepla vol.	Průměr mm 9,5
h28	Čidlo solární zásobník	Průměr mm 9,5
h40	Teploměr teplá voda	Průměr mm 14,5
h41	Teploměr solární	Průměr mm 14,5
h42	Teploměr topení	Průměr mm 14,5
i07	Elektrické nouzové/přídavné topení	Vnitřní závit G 1 1/2

V případě jiné konfigurace zařízení může dojít ke změnám rozvržení přípojek.

INSTALACE

Technické údaje

Doporučené rozvržení přípojek SBS 1501 W | SBS 1501 W SOL

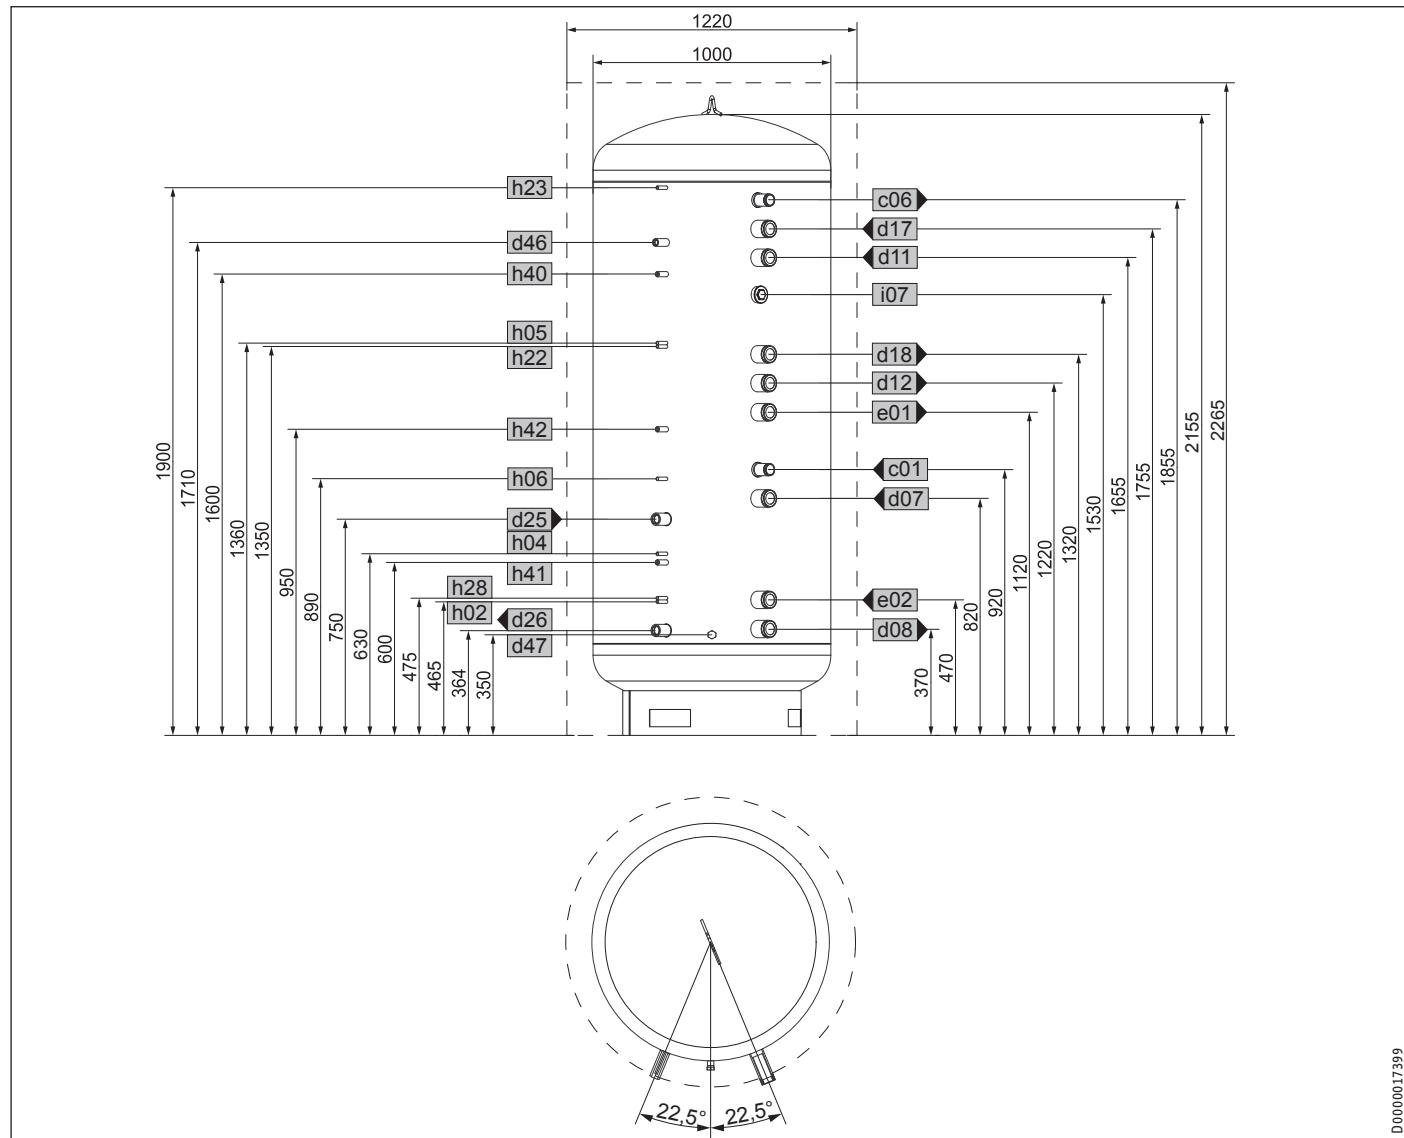


	SBS 1501 W	SBS 1501 W SOL		SBS 1501 W	SBS 1501 W SOL
c01 Přítok studené vody	Vnější závit	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	h02 Čidlo tep.čerp.vrat.tok	Průměr mm 9,5
c06 Výtok teplé vody	Vnější závit	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	h04 Čidlo tep.čerp.vrat.tok vol.	Průměr mm 9,5
d07 Tep.čerp.topení vstup.strana	Vnější závit	G 2 A	G 2 A	h05 Čidlo tep.čerp.tep.voda	Průměr mm 9,5
d08 Tep.čerp.topení vratný tok	Vnější závit	G 2 A	G 2 A	h06 Čidlo tep.čerp.tep.voda vol.	Průměr mm 9,5
d11 Tep.čerp.tep.voda vstup.strana	Vnější závit	G 2 A	G 2 A	h22 Čidlo generátor tepla	Průměr mm 9,5
d12 Tep.čerp.tep.voda vrat.tok	Vnější závit	G 2 A	G 2 A	h23 Čidlo generátor tepla vol.	Průměr mm 9,5
d17 Vstup.str.2.ZT	Vnější závit	G 2 A	G 2 A	h28 Čidlo solární zásobník	Průměr mm 9,5
d18 Vrat.tok.2.ZT	Vnější závit	G 2 A	G 2 A	h40 Tepломěr teplá voda	Průměr mm 14,5
d25 Solar vst.strana	Vnitřní závit		G 1	h41 Tepломěr solární	Průměr mm 14,5
d26 Solar.vratný tok	Vnitřní závit		G 1	h42 Tepломěr topení	Průměr mm 14,5
d46 Odvzdušnění	Vnitřní závit	G 1/2	G 1/2	i07 Elektrické nouzové/přídavné topení	Vnitřní závit G 1 1/2
d47 Vypouštění	Vnější závit	G 3/4 A	G 3/4 A		G 1 1/2
e01 Topení vstup.strana	Vnější závit	G 2 A	G 2 A		
e02 Topení vratný tok	Vnější závit	G 2 A	G 2 A		

V případě jiné konfigurace zařízení může dojít ke změnám rozvržení přípojek.

INSTALACE


Technické údaje

SBS W

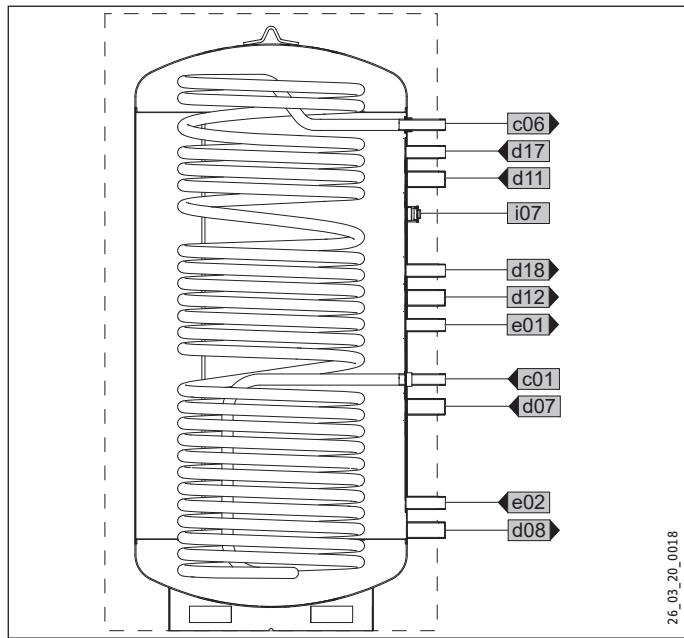

- c01 Přítok studené vody
- c06 Výtok teplé vody
- d07 Tep.čerp.topení vstup.strana
- d08 Tep.čerp.topení vratný tok
- d11 Tep.čerp.tep.voda vstup.strana
- d12 Tep.čerp.tep.voda vrat.tok
- d17 Vstup.str.2.ZT
- d18 Vrat.tok.2.ZT
- e01 Topení vstup.strana
- e02 Topení vratný tok
- i07 Elektrické nouzové/přídavné topení

Navíc u přístroje SBS W SOL

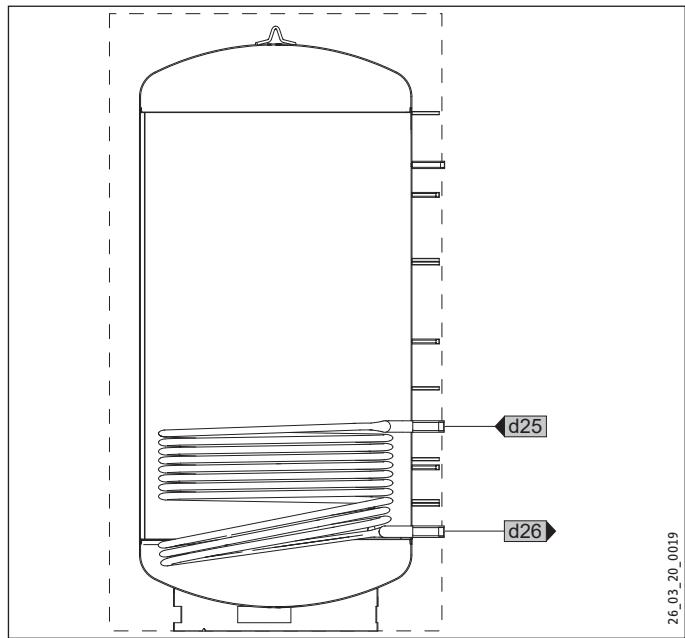

15.2 Tabulka údajů

	SBS 601 W 229980	SBS 801 W 229981	SBS 1001 W 229982	SBS 1501 W 229983	SBS 601 W SOL 229984	SBS 801 W SOL 229985	SBS 1001 W SOL 229986	SBS 1501 W SOL 229987	
Údaje o hydraulickém systému									
Imenovitý objem	l	613	759	941	1430	599	740	916	1399
Obsah - výměník dole	l					11,60	14,90	19,80	23,60
Obsah - výměník pitná voda	l	31,20	33,90	45,40	52,10	31,20	33,90	45,40	52,10
Plocha - výměník dole	m ²					1,50	2,40	3,20	3,70
Plocha - výměník pitná voda	m ²	6,00	6,50	8,70	10,00	6,00	6,50	8,70	10,00
Tlakové ztráty při 1,0 m ³ /h - tepelný výměník dole	hPa					4	28	35	40
Tlakové ztráty při 10/25/40 l/min	hPa	33 / 264 / -	35 / 284 / -	47 / 378 / 1023	53 / 432 / 1168	33 / 264 / -	35 / 284 / -	47 / 378 / 1023	53 / 432 / 1168
Meze použitelnosti									
Max. napouštěcí / vypouštěcí objemový průtok zónovaný	m ³ /h	1,80	2,00	2,40	3,00	1,80	2,00	2,40	3,00
Max. napouštěcí / vypouštěcí objemový průtok nezónovaný	m ³ /h	5,00	5,00	5,00	8,00	5,00	5,00	5,00	8,00
Max. dovolený tlak	MPa	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Zkušební tlak	MPa	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Max. dovolený tlak zásobníku teplé pitné vody	MPa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Maximální dovolená teplota	°C	95	95	95	95	95	95	95	95
Max. doporučená aperturní plocha kolektoru	m ²					12	16	20	30
Rozměry									
Výška	mm	1665	1830	2240	2155	1665	1830	2240	2155
Výška s tepelnou izolací	mm	1775	1940	2350	2265	1775	1940	2350	2265
Průměr	mm	750	790	790	1000	750	790	790	1000
Průměr s tepelnou izolací	mm	970	1010	1010	1220	970	1010	1010	1220
Přepravní výška	mm	1840	1880	2285	2225	1840	1880	2285	2225
Hmotnosti									
Hmotnost plná	kg	735	949	1175	1738	780	1175	1221	1794
Hmotnost prázdná	kg	135	150	175	236	180	195	220	291

Záruka

Pro přístroje nabité mimo území Německa neplatí záruční podmínky poskytované našími firmami v Německu. V zemích, ve kterých některá z našich dceřiných společností distribuuje naše výrobky, poskytuje záruku jenom tato dceřiná společnost. Takovou záruku lze poskytnout pouze tehdy, pokud dceřiná společnost vydala vlastní záruční podmínky. Jinak nelze záruku poskytnout.

Na přístroje zakoupené v zemích, ve kterých nejsou naše výrobky distribuovány žádnou z dceřiných společností, neposkytujeme žádnou záruku. Případné záruky závazně přislíbené dovozem zůstávají proto nedotčené.

Životní prostředí a recyklace

► Přístroje a materiály zlikvidujte po použití v souladu s platnými národními předpisy.

 ► Je-li na přístroji vyobrazen symbol přeškrtnuté popelnice, odevzdějte přístroj na obecní sběrná místa nebo místa zpětného odběru k opětovnému použití a recyklaci.

 Tento dokument je vyroben z recyklovatelného papíru.

► Dokument zlikvidujte po skončení životního cyklu přístroje podle národních předpisů.

SPIS TREŚCI | OBSŁUGA

Wskazówki ogólne

OBSŁUGA

1.	Wskazówki ogólne	72
1.1	Informacje dotyczące niniejszego dokumentu	72
1.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	72
1.3	Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji	73
1.4	Jednostki miar	73
2.	Bezpieczeństwo	73
2.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	73
2.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	73
2.3	Znak kontroli	73
3.	Opis urządzenia	73
4.	Czyszczenie i konserwacja	73
4.1	Gromadzenie się osadów kamienia	74
5.	Usuwanie problemów	74

INSTALACJA

6.	Bezpieczeństwo	74
6.1	Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	74
6.2	Przepisy, normy i wymogi	74
6.3	Instalacja wodna	74
7.	Opis urządzenia	75
7.1	Zakres dostawy	75
7.2	Wyposażenie dodatkowe	75
8.	Montaż	75
8.1	Miejsce montażu	75
8.2	Transport	75
8.3	Montaż	75
9.	Pierwsze uruchomienie	76
10.	Wyłączanie instalacji	76
11.	Ponowne uruchomienie	76
12.	Przekazanie urządzenia	76
13.	Usuwanie usterek	76
13.1	Tabela usterek	76
14.	Konserwacja	76
14.1	Kontrola zaworu bezpieczeństwa	76
14.2	Opróżnianie urządzenia	76
15.	Dane techniczne	77
15.1	Wymiary i przyłącza	77
15.2	Tabela danych	82

GWARANCJA

OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYCLING

OBSŁUGA

1. Wskazówki ogólne

1.1 Informacje dotyczące niniejszego dokumentu

Rozdział „Obsługa” przeznaczony jest dla użytkownika urządzenia i specjalisty.

Rozdział „Instalacja” przeznaczony jest dla specjalistów.



Wskazówka

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

W przypadku przekazania produktu osobom trzecim niniejszą instrukcję należy również dołączyć.

1.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.2.1 Struktura wskazówek dotyczących bezpieczeństwa



HASŁO OSTRZEGAWCZE – rodzaj zagrożenia

W tym miejscu są określone potencjalne skutki nieprzestrzegania wskazówek dotyczącej bezpieczeństwa.

► W tym miejscu są określone środki zapobiegające zagrożeniu.

1.2.2 Symbole i rodzaje zagrożeń

Symbol	Rodzaj zagrożenia
! (triangle)	Obrażenia ciała
⚡ (triangle)	Porażenie prądem elektrycznym
⚠ (triangle with exclamation mark)	Poparzenie

1.2.3 Hasła ostrzegawcze

HASŁO OSTRZE- GAWCZE	Znaczenie
ZAGROŻENIE	Wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE	Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE	Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała.

OBSŁUGA

Bezpieczeństwo

1.3 Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji



Wskazówka

Wskazówki ogólne są oznaczone symbolem umieszczonym obok.

► Należy dokładnie zapoznać się z treścią wskazówek.

Symbol	Znaczenie
	Szkody materialne (uszkodzenie urządzenia, szkody następcke, szkody ekologiczne)
	Utylizacja urządzenia

► Ten symbol informuje o konieczności wykonania jakieś czynności. Wymagane czynności opisane są krok po kroku.

1.4 Jednostki miar



Wskazówka

Jeśli nie określono innych jednostek, wszystkie wymiary podane są w milimetrach.

2. Bezpieczeństwo

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie przeznaczone jest do gromadzenia wody grzewczej oraz do podgrzewania wody pitnej. Dopuszcza się stosowanie mieszanki glikolu z wodą do 60 %, jeśli w całej instalacji zastosowane zostały wyłącznie metale odporne na odcynkowanie, uszczelki odporne na glikol oraz membranowe, ciśnieniowe naczynia wzbiorcze przystosowane do glikolu. Inne lub wykraczające poza obowiązujące ustalenia zastosowanie traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Dotyczy to w szczególności zastosowania z innymi gromadzonymi mediami. Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi oraz instrukcji obsługi stosowanego wyposażenia dodatkowego.

2.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



ZAGROŻENIE poparzeniem

W przypadku temperatur na wylocie wyższych niż 43°C istnieje ryzyko poparzenia.



OSTRZEŻENIE przed zagrożeniem odniesienia obrażeń ciała

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 lat, a także osoby z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi, sensorycznymi lub z ograniczoną poczytalnością albo przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli obsługa odbywać się będzie pod nadzorem lub jeśli użytkownicy zostali pouczeni odnośnie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zapoznali się z ewentualnymi grozącymi niebezpieczeństwami. Urządzenie nie może być używane przez dzieci do zabawy. Czyszczenia oraz konserwacji ze strony użytkownika nie wolno powierzać dzieciom bez nadzoru.



Szkody materialne

Urządzenie jest pod ciśnieniem!

Podczas rozgrzewania z zaworu bezpieczeństwa wycieka woda nadmiarowa. Jeżeli woda będzie wyciekać również po zakończeniu nagrzewania, należy poinformować specjalistę.

2.3 Znak kontroli

Patrz tabliczka znamionowa na urządzeniu.

3. Opis urządzenia

Urządzenie łączy w sobie funkcję przygotowywania ciepłej wody i zbiornika buforowego do hydralicznego rozdzielenia ogrzewania i pomp ciepła. Woda pitna jest podgrzewana w trybie przepływu przez wymiennik ciepła z wężownicą karbowaną ze stali nierdzewnej. Objętość zasobnika spełnia funkcję akumulatora energii do przygotowywania ciepłej wody.

Urządzenie jest optymalnie przystosowane do współpracy z pompą ciepła. Ponadto istnieje możliwość podłączenia elektrycznej grzałki wkręcanej i dodatkowej wytwarzarki ciepła.

SBS W SOL

Urządzenia tego typu są dodatkowo wyposażone w wymiennik ciepła do solarnego podgrzewania wody pitnej i wspomagania ogrzewania.

4. Czyszczenie i konserwacja

- W regularnych odstępach czasu należy zlecać specjalistie kontrolę sprawności grupy bezpieczeństwa oraz zamontowanego wyposażenia dodatkowego pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego.
- Nie wolno stosować środków czyszczących o właściwościach ściernych ani rozpuszczalników! Do konserwacji i czyszczenia urządzenia wystarczy wilgotna szmatka.

POLSKI

INSTALACJA

Usuwanie problemów

4.1 Gromadzenie się osadów kamienia


Prawie każdy rodzaj wody w wysokiej temperaturze powoduje powstanie osadów wapiennych. Mają one wpływ na działanie oraz żywotność urządzenia. W przypadku stosowania elektrycznego kołnierza grzejnego co jakiś czas należy usuwać osady wapienne. Specjalista znający jakość wody w miejscu montażu urządzenia poinformuje o kolejnym terminie konserwacji.

- ▶ Regularnie należy sprawdzać stan armatury. Kamień z wyłutu armatury należy usuwać przy użyciu standardowych środków do usuwania osadów wapiennych.
- ▶ Regularnie należy uruchamiać zawór bezpieczeństwa, aby zapobiec jego zablokowaniu np. przez osadzający się kamień.

5. Usuwanie problemów

Usterka	Przyczyna	Rozwiązywanie
Ilość wypływa-jącej wody jest niewielka.	Regulator strumienia w armaturze lub głowica natryskowa jest pokryta kamieniem lub zanieczyszczona.	Oczyścić i/lub odwapnić regulator strumienia lub głowicę natryskową.

Jeśli nie można usunąć przyczyny usterki, należy wezwać specjalistę. W celu usprawnienia i uzyskania szybszej pomocy należy podać numer z tabliczki znamionowej (nr 000000-0000-000000):

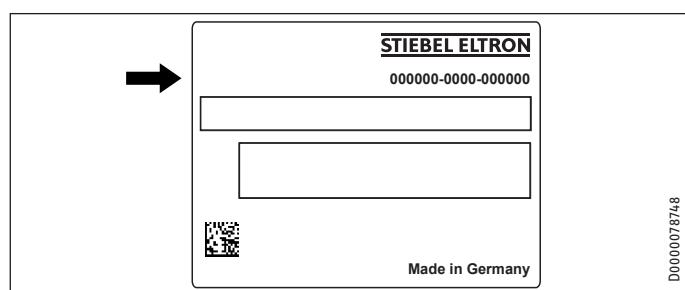

INSTALACJA

6. Bezpieczeństwo

Instalacja, pierwsze uruchomienie, jak również konserwacja i naprawa urządzenia mogą być wykonane wyłącznie przez specjalistę.

6.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Producent zapewnia prawidłowe działanie i bezpieczeństwo eksploatacji tylko w przypadku używania oryginalnego osprzętu przeznaczonego do tego urządzenia.

6.2 Przepisy, normy i wymogi



Wskazówka

Należy przestrzegać wszystkich krajowych i lokalnych przepisów oraz rozporządzeń.

6.3 Instalacja wodna

6.3.1 Przewód zimnej wody

Producent dopuszcza stosowanie rur stalowych, miedzianych lub rur z tworzywa sztucznego.



Szkody materialne

Zawór bezpieczeństwa jest wymagany.

6.3.2 Przewód ciepłej wody

Producent dopuszcza stosowanie rur miedzianych lub rur z tworzywa sztucznego.



Szkody materialne

Przy jednoczesnym stosowaniu rur z tworzywa sztucznego i elektrycznego kołnierza grzejnego należy przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej temperatury i maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia zgodnie z danymi podanymi w rozdziale „Dane techniczne / Tabela danych”.



Szkody materialne

Urządzenie musi zostać podłączone do armatury ciśnieniowej!

INSTALACJA

Opis urządzenia

7. Opis urządzenia

7.1 Zakres dostawy

Do urządzenia dołączone są następujące artykuły:

- 2x pasta przewodząca ciepło
- Dodatkowa tabliczka znamionowa

7.2 Wyposażenie dodatkowe

Do urządzenia są dostępne grupy bezpieczeństwa i zawory redukcyjne ciśnienia przystosowane do danego ciśnienia spoczynkowego. Grupy bezpieczeństwa posiadają certyfikat typu i zabezpieczają urządzenie przed niedopuszczalnym ciśnieniem.


Dla urządzenia dostępne jest następujące wyposażenie dodatkowe: elektryczna grzałka wkręcana, zestaw obiegowy oraz izolacja cieplna.

8. Montaż

8.1 Miejsce montażu

- Należy zapewnić podłożę o odpowiedniej nośności (patrz rozdział „Dane techniczne / Tabela danych”).
- Zwrócić uwagę, aby podłożę było równe.
- Należy przestrzegać danych dotyczących wysokości pomieszczenia i wysokości po przechyleniu (patrz rozdział „Dane techniczne / Tabela danych”).

Minimalne odległości

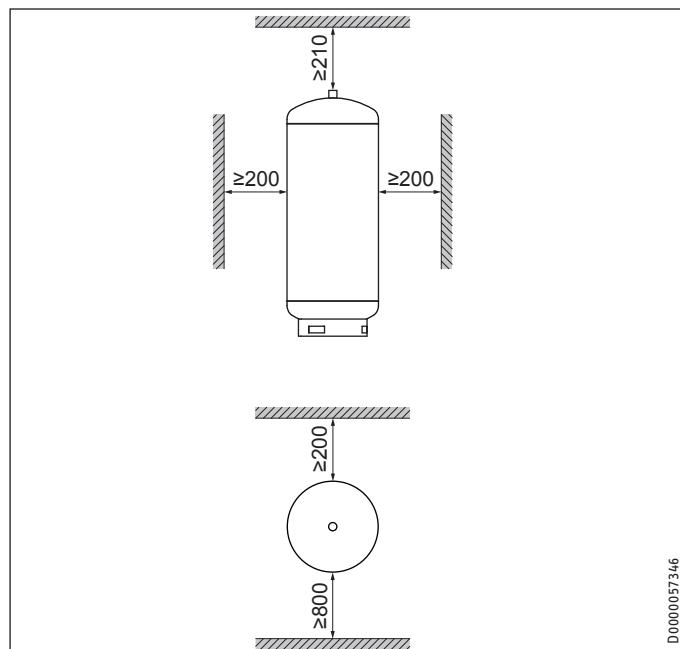

- Należy zachować odstępy minimalne.

8.2 Transport


Poczas transportu można skorzystać z uchwytu znajdującego się u góry urządzenia.

8.3 Montaż

8.3.1 W razie potrzeby zamontować izolację cieplną.

- Umieścić urządzenie w jego lokalizacji.
- Zamontować izolację cieplną zgodnie z załącznikiem. Zwrócić uwagę na wystarczającą przestrzeń montażową. Następnie można podłączyć urządzenie do systemu grzewczego i instalacji przygotowywania c.w.u.

8.3.2 Montaż odpowietrznika ręcznego

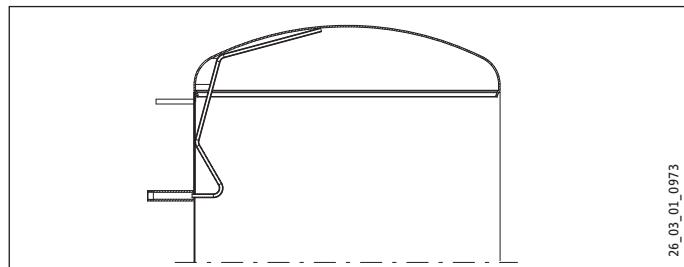

- Zamontować odpowietrznik ręczny przy przyłączu odpowietrzającym.

8.3.3 Montaż przyłącza wody i grupy bezpieczeństwa

Szkody materialne

Wszystkie prace w zakresie podłączania wody i instalacji należy wykonywać zgodnie z przepisami.

- Przepłukać dokładnie przewód.
- Zwrócić uwagę na wskazówki w instrukcji instalacji grupy bezpieczeństwa.
- Zamontować przewód wylotowy wody ciepłej i przewód prowadzący zimną wodę z grupą bezpieczeństwa. Należy przy tym pamiętać, że w zależności od ciśnienia spoczynkowego może być dodatkowo konieczny zawór redukcyjny ciśnienia. Podłączyć przyłącza hydrauliczne uszczelnione płasko.
- Należy zastosować przewód odpływowy o takich wymiarach, które pozwolą na swobodny odpływ wody przy całkowicie otwartym zaworze bezpieczeństwa. Należy zapewnić, aby otwór wydmuchowy zaworu bezpieczeństwa był zawsze otwarty na zewnątrz do atmosfery.
- Zamontować przewód wydmuchowy grupy bezpieczeństwa przy zachowaniu stałego nachylenia.

8.3.4 Montaż czujników temperatury

- Nanieść pastę przewodzącą ciepło na czujniki temperatury.
- Włożyć czujniki temperatury do oporu w przyłączu czujnika powrotu pompy ciepła i czujnika ciepłej wody pompy ciepła (patrz rozdział „Dane techniczne / Wymiary”).

26_03_01_0973

POLSKI

INSTALACJA

Pierwsze uruchomienie

9. Pierwsze uruchomienie

- ▶ Otworzyć znajdujący się za urządzeniem punkt poboru wody i poczekać, aż urządzenie zostanie napełnione i w przewodach nie będzie powietrza.
- ▶ Po napełnieniu systemu pomp ciepła odpowietrzyć wymienniki ciepła.
- ▶ Podłączyć wyposażenie dodatkowe i w razie potrzeby sprawdzić jego działanie.
- ▶ Sprawdzić, czy zawór bezpieczeństwa działa prawidłowo.

9.3.1 Jakość wody w obiegu solarnym

Dopuszcza się stosowanie mieszanki glikolu z wodą do 60 % w połączeniu z wymiennikiem ciepła w obiegu solarnym, jeśli w całej instalacji zastosowane zostały wyłącznie metale odporne na odczynowanie, uszczelki odporne na glikol oraz membranowe, ciśnieniowe naczynia wzbiorcze przystosowane do glikolu.

9.3.2 Difuzja tlenu

Szkody materialne

Unikać otwartych instalacji grzewczych i systemów ogrzewania podlogowego z rurami z tworzywa sztucznego niegwarantujących ochrony przed dyfuzją tlenu.

W przypadku systemów ogrzewania podlogowego z rurami z tworzywa sztucznego niegwarantujących ochrony przed dyfuzją tlenu lub otwartych instalacji grzewczych, na elementach stalowych instalacji grzewczej może pojawiać się korozja (np. na wymienniku ciepła zasobnika ciepłej wody, na zasobnikach buforowych, grzejnikach stalowych lub rurach stalowych) wskutek przenikania tlenu.

Szkody materialne

Produkty korozji (np. osad z rdzy) mogą się odkładać w elementach instalacji grzewczej i w konsekwencji zmniejszenia przekroju powodować straty mocy lub wyłączenie wskutek usterki.

Szkody materialne

Unikać otwartych instalacji solarnych i rur z tworzywa sztucznego niegwarantujących ochrony przed dyfuzją tlenu.

W przypadku rur z tworzywa sztucznego niegwarantujących ochrony przed dyfuzją tlenu na elementach stalowych instalacji solarnej może pojawiać się korozja (np. na wymienniku ciepła zasobnika ciepłej wody) wskutek dyfundowania tlenu.

10. Wyłączanie instalacji

- ▶ W razie potrzeby odłączyć urządzenie od źródła napięcia sieciowego za pomocą bezpiecznika w instalacji domowej.
- ▶ Opróżnić urządzenie. Patrz rozdział „Konserwacja / Opróżnianie urządzenia”.

11. Ponowne uruchomienie

Patrz rozdział „Pierwsze uruchomienie”.

12. Przekazanie urządzenia


- ▶ Objaśnić użytkownikowi sposób działania urządzenia i zapoznać ze sposobem użytkowania.
- ▶ Wskazać użytkownikowi potencjalne zagrożenia, zwłaszcza ryzyko poparzenia.
- ▶ Przekazać niniejszą instrukcję.

13. Usuwanie usterek

13.1 Tabela usterek

Usterka	Przyczyna	Rozwiążanie
Przy wyłączonym podgrzewaniu kąpiele woda z zaworu bezpieczeństwa.	Gniazdo zaworu jest zabrudzone.	Wyczyścić gniazdo zaworu.

14. Konserwacja




Przy opróżnianiu urządzenia należy przestrzegać zasad podanych w rozdziale „Opróżnianie urządzenia”.

14.1 Kontrola zaworu bezpieczeństwa

- ▶ Należy regularnie otwierać zawór bezpieczeństwa w grupie bezpieczeństwa aż do momentu, kiedy zacznie z niego wypływać strumień wody.

14.2 Opróżnianie urządzenia



Jeśli instalacja grzewcza nie jest włączona, a miejsce ustawienia nie jest zabezpieczone przed mrozem, należy opróżnić urządzenie i podłączoną do niego instalację.

- ▶ W celu opróżnienia urządzenia usunąć izolację cieplną w obrębie króćca spustowego.
- ▶ Zamknąć zawór odcinający w przewodzie doprowadzającym wodę zimnej.
- ▶ Otworzyć zawory ciepłej wody we wszystkich punktach poboru wody.
- ▶ Opróżnić urządzenie przez zawór spustowy grupy bezpieczeństwa.


INSTALACJA

Dane techniczne

15. Dane techniczne

15.1 Wymiary i przyłącza

Zalecane rozmieszczenie przyłączy SBS 601 W | SBS 601 W SOL

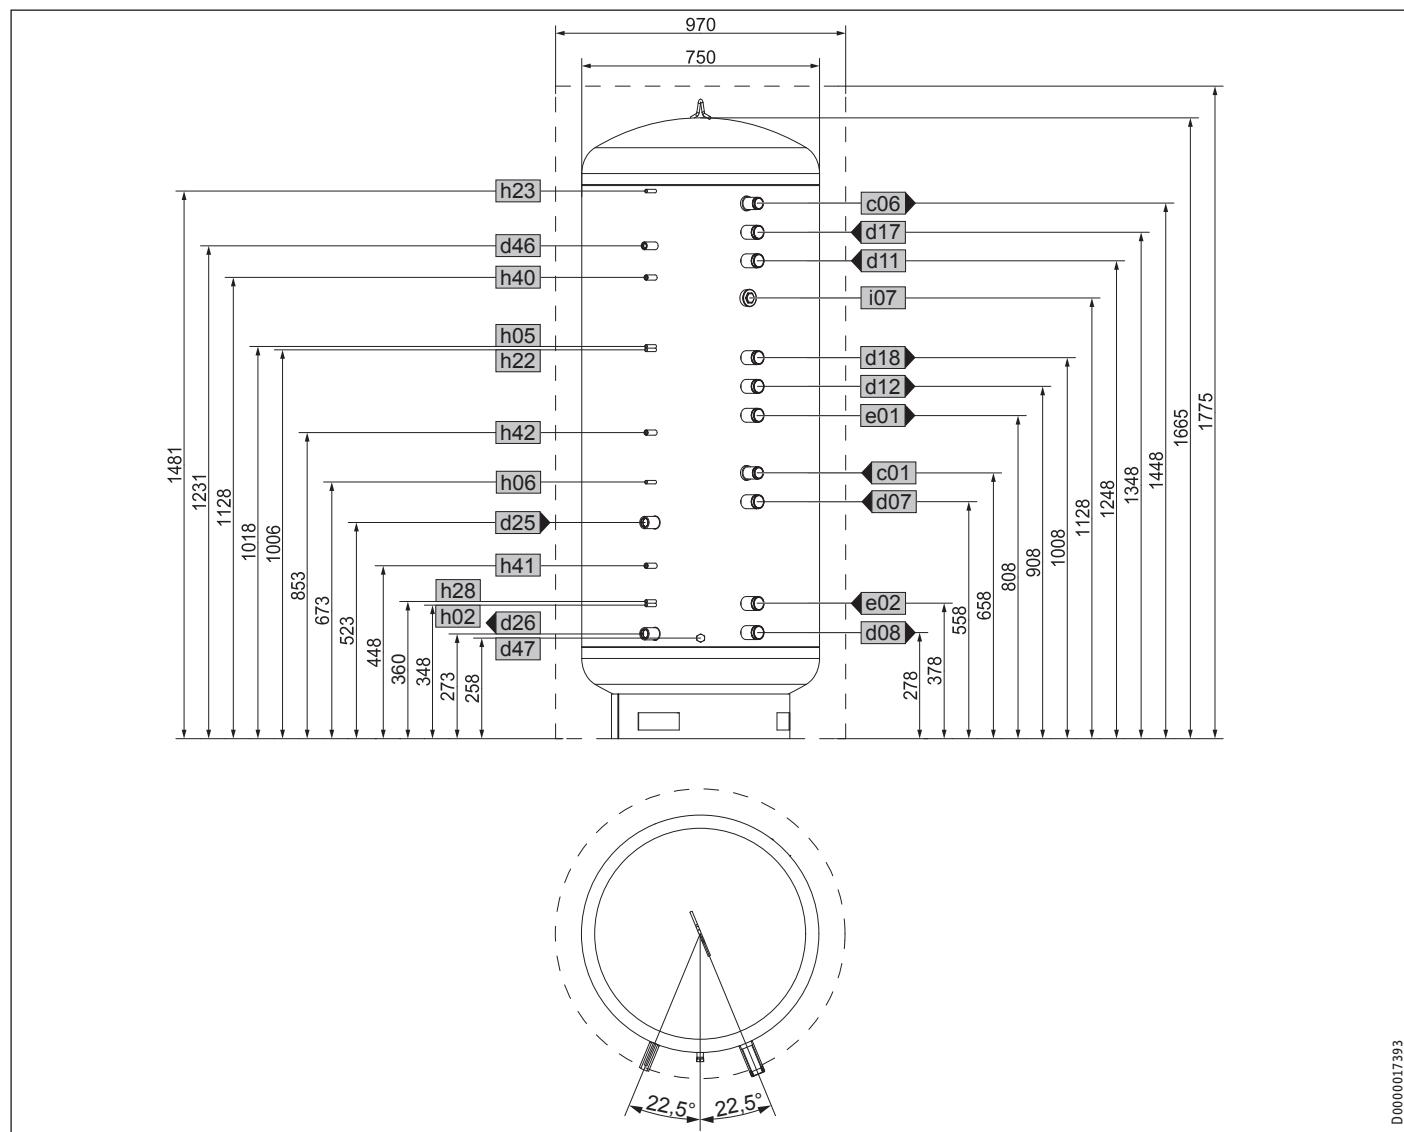

D00000017393

POLSKI


		SBS 601 W	SBS 601 W SOL	SBS 601 W	SBS 601 W SOL
c01	Dopływ zimnej wody	Gwint zewnętrzny	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A
c06	Wylot ciepłej wody	Gwint zewnętrzny	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A
d07	Zasilanie PC CO	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
d08	Powrót PC CO	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
d11	Zasilanie PC CWU	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
d12	Powrót PC CWU	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
d17	Zasilanie 2. WC	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
d18	Powrót 2. WC	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
d25	Zasilanie instalacji solarnej	Gwint wewnętrzny		G 1	
d26	Powrót instalacji solarnej	Gwint wewnętrzny		G 1	
d46	Odpowietrzenie	Gwint wewnętrzny	G 1/2	G 1/2	G 1/2
d47	Spust	Gwint zewnętrzny	G 3/4 A	G 3/4 A	G 3/4 A
e01	Zasilanie CO	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
e02	Powrót CO	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
h02	Czujnik powrotu PC	Średnica mm	9,5	9,5	9,5
h05	Czujnik PC CWU	Średnica mm		9,5	9,5
h06	Czujnik PC CWU opcj.	Średnica mm		9,5	9,5
h22	Czujnik WC	Średnica mm		9,5	9,5
h23	Czujnik WC opcj.	Średnica mm		9,5	9,5
h28	Czujnik zasobnika solarnego	Średnica mm		9,5	
h40	Termometr CWU	Średnica mm		14,5	14,5
h41	Termometr instalacji solarnej	Średnica mm		14,5	14,5
h42	Termometr CO	Średnica mm		14,5	14,5
i07	Elektrycznego ogrzewania awaryjnego/ dodatkowego	Gwint wewnętrzny G 1 1/2		G 1 1/2	G 1 1/2

Przy innej konfiguracji instalacji możliwe są zmiany w rozmieszczeniu przyłączy.

INSTALACJA

Dane techniczne

Zalecane rozmieszczenie przyłączy SBS 801 W | SBS 801 W SOL

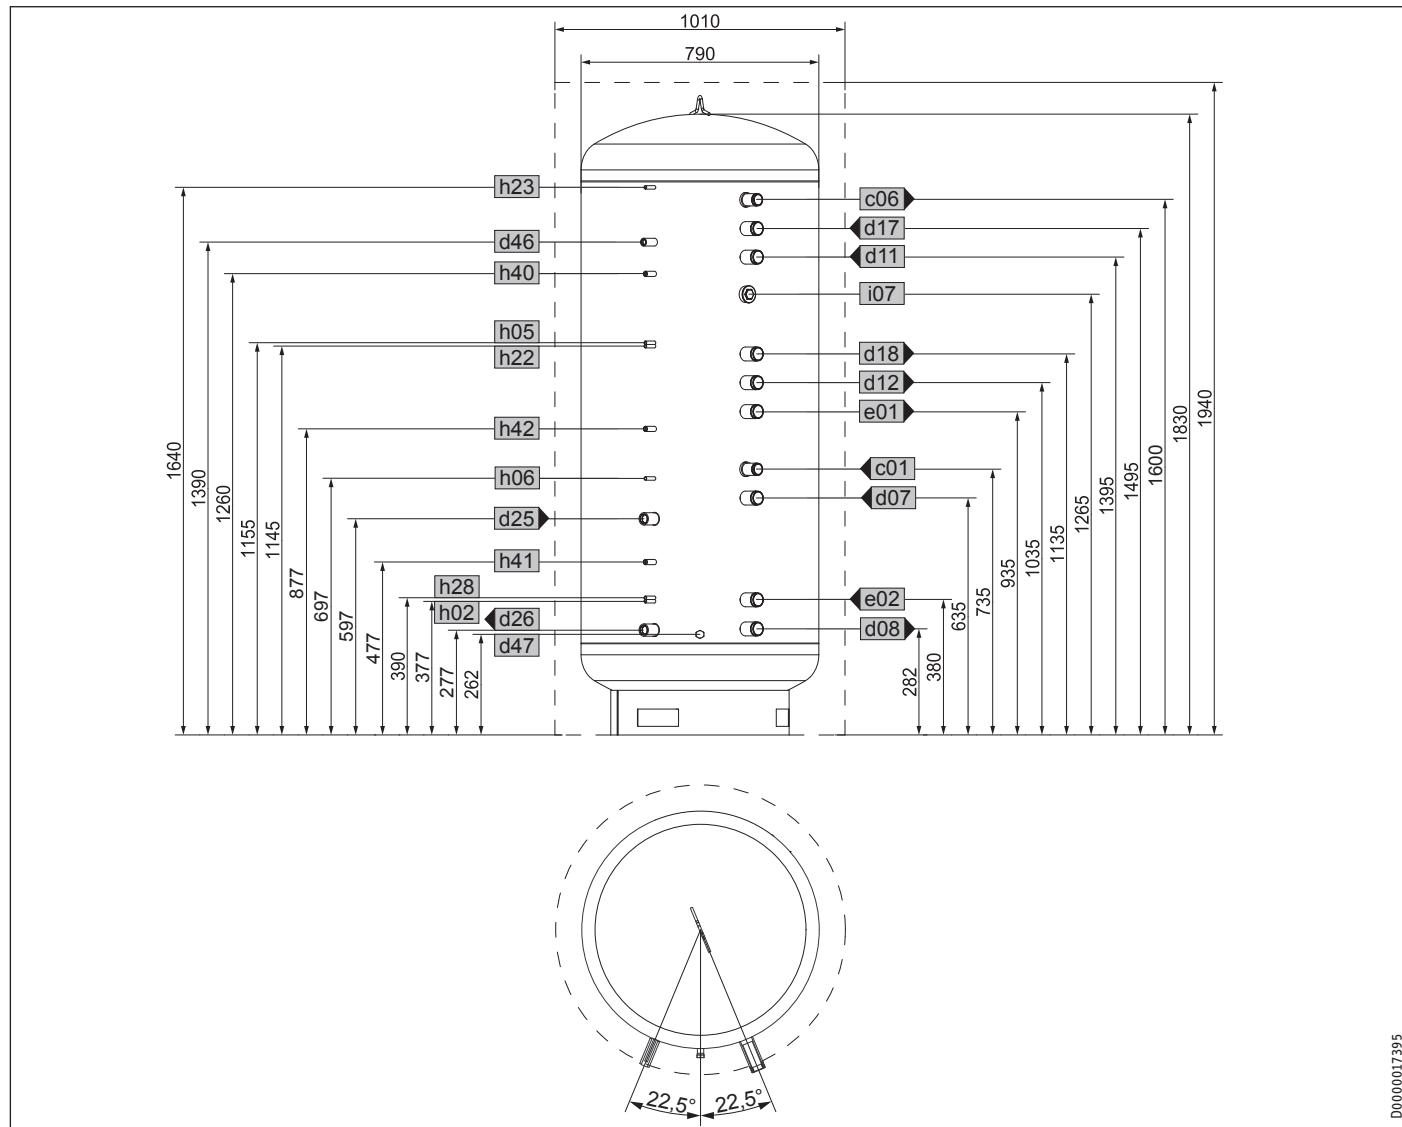

		SBS 801 W	SBS 801 W SOL
c01	Dopływ zimnej wody	Gwint zewnętrzny	G 1 1/4 A
c06	Wylot ciepłej wody	Gwint zewnętrzny	G 1 1/4 A
d07	Zasilanie PC CO	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A
d08	Powrót PC CO	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A
d11	Zasilanie PC CWU	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A
d12	Powrót PC CWU	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A
d17	Zasilanie 2. WC	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A
d18	Powrót 2. WC	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A
d25	Zasilanie instalacji solarnej	Gwint wewnętrzny	G 1
d26	Powrót instalacji solarnej	Gwint wewnętrzny	G 1
d46	Odpowietrzenie	Gwint wewnętrzny	G 1/2
d47	Spust	Gwint zewnętrzny	G 3/4 A
e01	Zasilanie CO	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A
e02	Powrót CO	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A


	SBS 801 W		SBS 801 W SOL	
h02	Czujnik powrotu PC	Średnica mm	9,5	9,5
h05	Czujnik PC CWU	Średnica mm	9,5	9,5
h06	Czujnik PC CWU opcj.	Średnica mm	9,5	9,5
h22	Czujnik WC	Średnica mm	9,5	9,5
h23	Czujnik WC opcj.	Średnica mm	9,5	9,5
h28	Czujnik zasobnika solarnego	Średnica mm		9,5
h40	Termometr CWU	Średnica mm	14,5	14,5
h41	Termometr instalacji solarnej	Średnica mm		14,5
h42	Termometr CO	Średnica mm	14,5	14,5
i07	Elektrycznego ogrzewania awaryjnego/dodatkowego	Gwint wewnętrzny	G 1 1/2	G 1 1/2

Przy innej konfiguracji instalacji możliwe są zmiany w rozmieszczeniu przyłączy.

INSTALACJA

Dane techniczne

Zalecane rozmieszczenie przyłączy SBS 1001 W | SBS 1001 W SOL

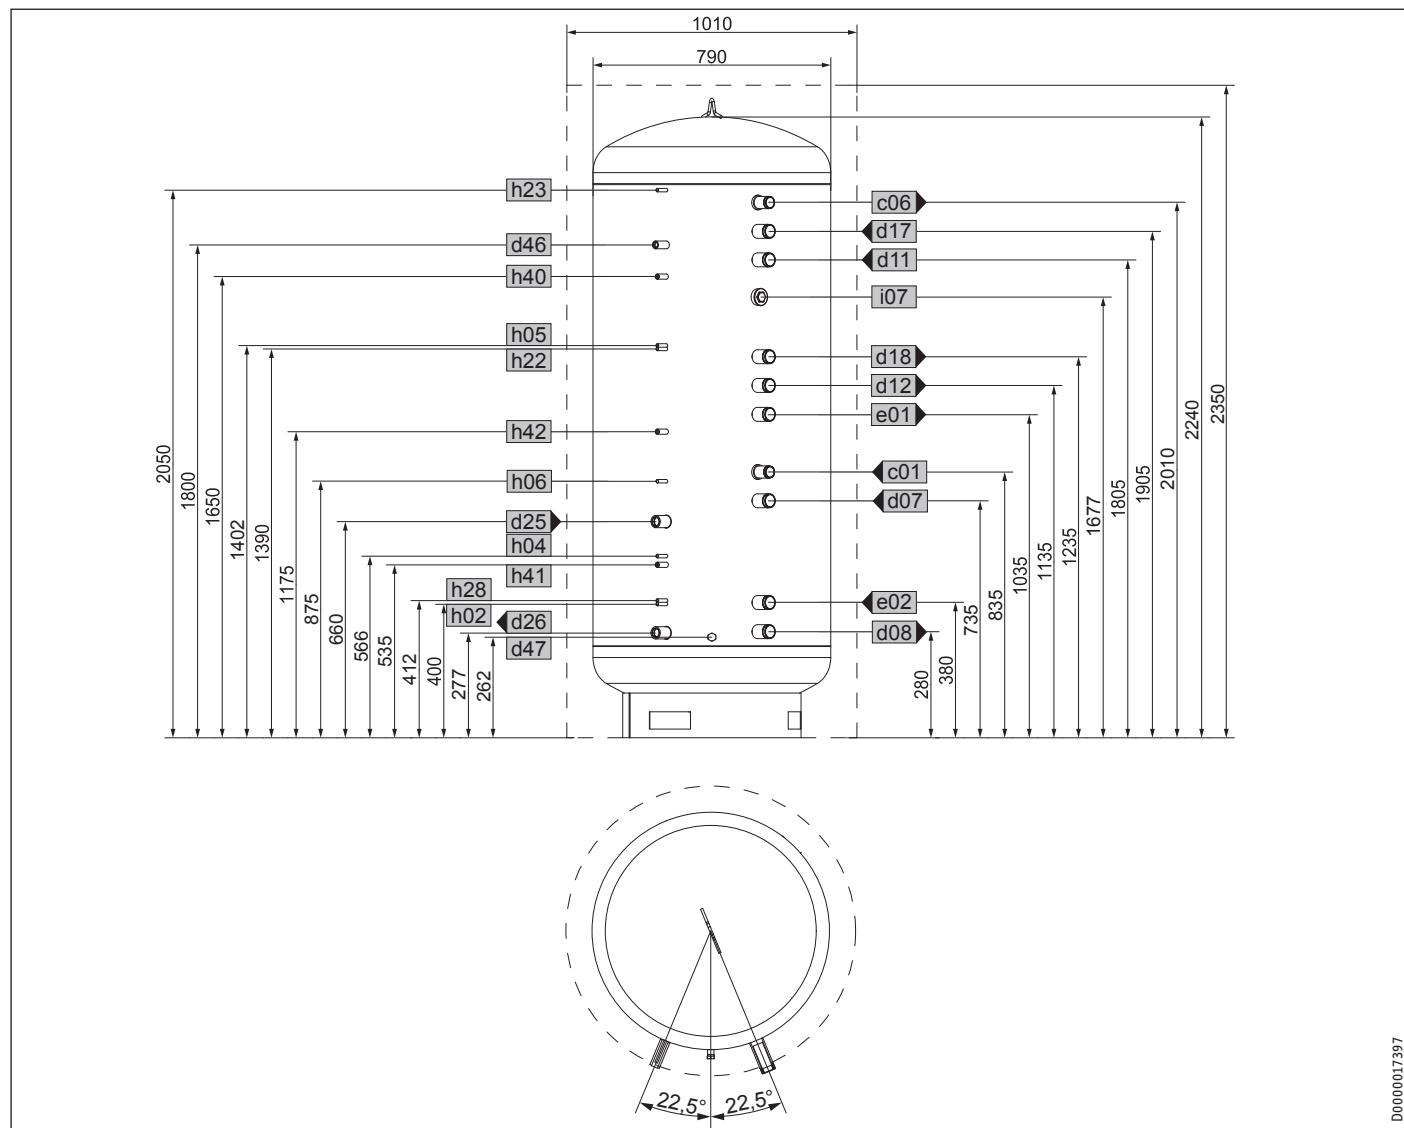

		SBS 1001 W	SBS 1001 W SOL
c01	Dopływ zimnej wody	Gwint zewnętrzny	G 1 1/4 A
c06	Wylot ciepłej wody	Gwint zewnętrzny	G 1 1/4 A
d07	Zasilanie PC CO	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A
d08	Powrót PC CO	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A
d11	Zasilanie PC CWU	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A
d12	Powrót PC CWU	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A
d17	Zasilanie 2. WC	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A
d18	Powrót 2. WC	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A
d25	Zasilanie instalacji solarnej	Gwint wewnętrzny	G 1
d26	Powrót instalacji solarnej	Gwint wewnętrzny	G 1
d46	Odpowietrzenie	Gwint wewnętrzny	G 1/2
d47	Spust	Gwint zewnętrzny	G 3/4 A
e01	Zasilanie CO	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A
e02	Powrót CO	Gwint zewnętrzny	G 1 1/2 A


	SBS 1001 W	SBS 1001 W SOL
h02	Czujnik powrotu PC	Średnica mm
h04	Powietrze odprowadzane	Średnica mm
h05	Czujnik PC CWU	Średnica mm
h06	Czujnik PC CWU opcj.	Średnica mm
h22	Czujnik WC	Średnica mm
h23	Czujnik WC opcj.	Średnica mm
h28	Czujnik zasobnika solarnego	Średnica mm
h40	Termometr CWU	Średnica mm
h41	Termometr instalacji solarnej	Średnica mm
h42	Termometr CO	Średnica mm
i07	Elektrycznego ogrzewania awaryjnego/dodatkowego	Gwint wewnętrzny G 1 1/2

Przy innej konfiguracji instalacji możliwe są zmiany w rozmieszczeniu przyłączy.

INSTALACJA

Dane techniczne

Zalecane rozmieszczenie przyłączy SBS 1501 W | SBS 1501 W SOL

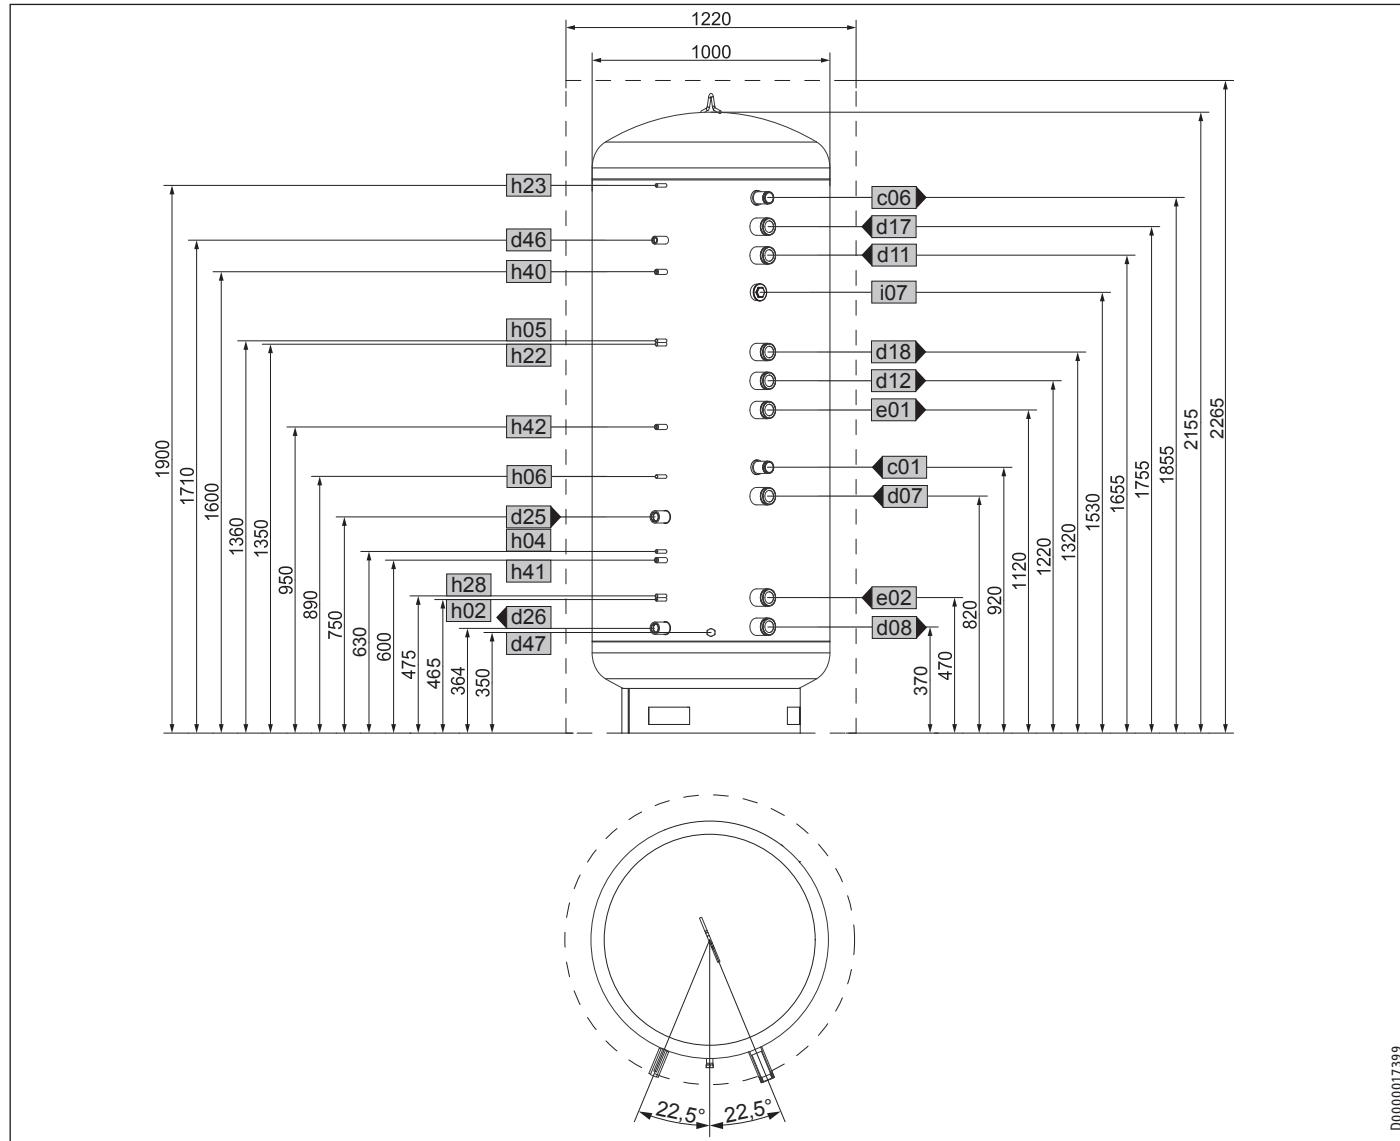


		SBS 1501 W	SBS 1501 W SOL		SBS 1501 W	SBS 1501 W SOL				
c01	Dopływ zimnej wody	Gwint zewnętrzny	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	h02	Czujnik powrotu PC	Średnica	mm	9,5	9,5
c06	Wylot ciepłej wody	Gwint zewnętrzny	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	h04	Powietrze odprowadzane	Średnica	mm	9,5	9,5
d07	Zasilanie PC CO	Gwint zewnętrzny	G 2 A	G 2 A	h05	Czujnik PC CWU	Średnica	mm	9,5	9,5
d08	Powrót PC CO	Gwint zewnętrzny	G 2 A	G 2 A	h06	Czujnik PC CWU opcj.	Średnica	mm	9,5	9,5
d11	Zasilanie PC CWU	Gwint zewnętrzny	G 2 A	G 2 A	h22	Czujnik WC	Średnica	mm	9,5	9,5
d12	Powrót PC CWU	Gwint zewnętrzny	G 2 A	G 2 A	h23	Czujnik WC opcj.	Średnica	mm	9,5	9,5
d17	Zasilanie 2. WC	Gwint zewnętrzny	G 2 A	G 2 A	h28	Czujnik zasobnika solarnego	Średnica	mm		9,5
d18	Powrót 2. WC	Gwint zewnętrzny	G 2 A	G 2 A	h40	Termometr CWU	Średnica	mm	14,5	14,5
d25	Zasilanie instalacji solarnej	Gwint wewnętrzny	G 1		h41	Termometr instalacji solarnej	Średnica	mm		14,5
d26	Powrót instalacji solarnej	Gwint wewnętrzny	G 1		h42	Termometr CO	Średnica	mm	14,5	14,5
d46	Odpowietrzenie	Gwint wewnętrzny	G 1/2	G 1/2	i07	Elektrycznego ogrzewania awaryjnego/dodatkowego	Gwint wewnętrzny	G 1 1/2	G 1 1/2	
d47	Spust	Gwint zewnętrzny	G 3/4 A	G 3/4 A						
e01	Zasilanie CO	Gwint zewnętrzny	G 2 A	G 2 A						
e02	Powrót CO	Gwint zewnętrzny	G 2 A	G 2 A						

Przy innej konfiguracji instalacji możliwe są zmiany w rozmieszczeniu przyłączy.

INSTALACJA


Dane techniczne

SBS W

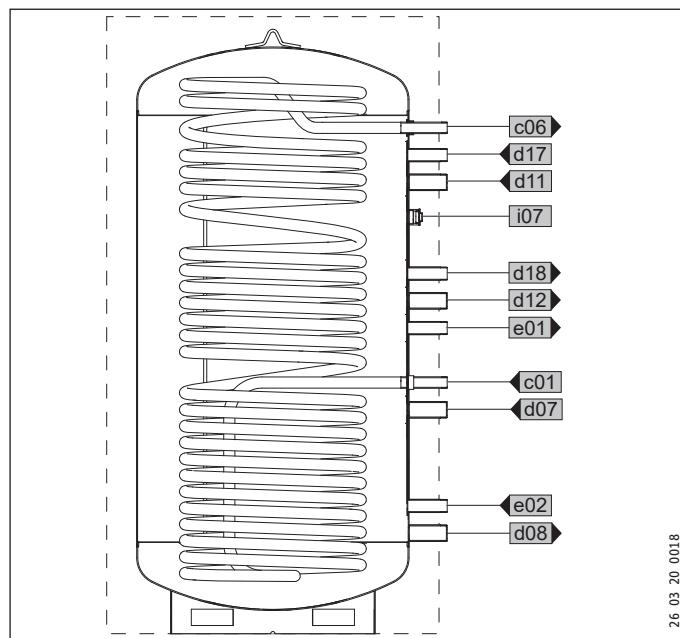

- c01 Dopływ zimnej wody
- c06 Wylot ciepłej wody
- d07 Zasilanie PC CO
- d08 Powrót PC CO
- d11 Zasilanie PC CWU
- d12 Powrót PC CWU
- d17 Zasilanie 2. WC
- d18 Powrót 2. WC
- e01 Zasilanie CO
- e02 Powrót CO
- i07 Elektrycznego ogrzewania awaryjnego/dodatkowego

Dodatkowo przy SBS W SOL

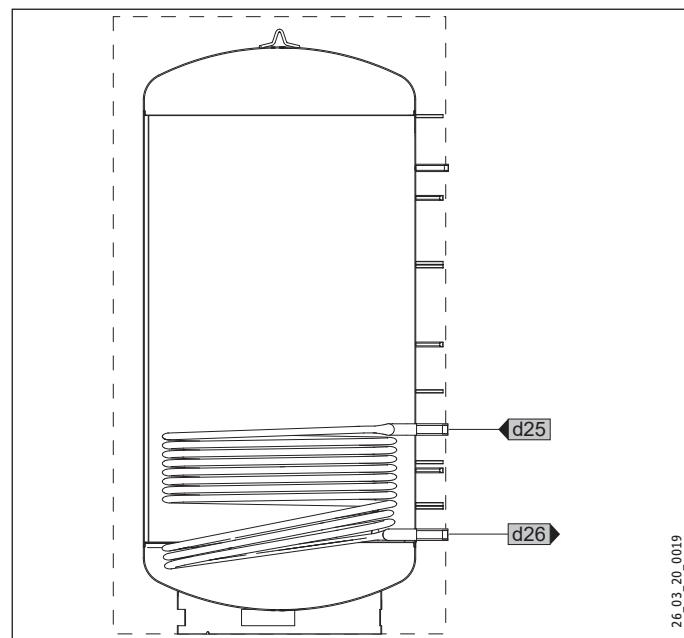

- d25 Zasilanie instalacji solarnej
- d26 Powrót instalacji solarnej

15.2 Tabela danych

	SBS 601 W 229980	SBS 801 W 229981	SBS 1001 W 229982	SBS 1501 W 229983	SBS 601 W SOL 229984	SBS 801 W SOL 229985	SBS 1001 W SOL 229986	SBS 1501 W SOL 229987
Dane hydrauliczne								
pojemność nominalna	l 613	759	941	1430	599	740	916	1399
Pojemność dolnego wymiennika ciepła	l 31,20	33,90	45,40	52,10	31,20	33,90	45,40	52,10
Pojemność wymiennika ciepła CWU	m ² 6,00	6,50	8,70	10,00	6,00	6,50	8,70	10,00
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła CWU	m ² hPa				4	28	35	40
Strata ciśnienia przy 1,0 m ³ /h dolnego wymiennika ciepła								
strata ciśnienia przy 10/25/40 l/min.	hPa 33 / 264 / -	35 / 284 / -	47 / 378 / 1023	53 / 432 / 1168	33 / 264 / -	35 / 284 / -	47 / 378 / 1023	53 / 432 / 1168
Temperatury, granice stosowania								
Maks. strumień przepływu przy ładowaniu / rozładowywaniu z podziałem na strefy	m ³ /h 1,80	2,00	2,40	3,00	1,80	2,00	2,40	3,00
Maks. strumień przepływu przy ładowaniu / rozładowywaniu bez podziału na strefy	m ³ /h 5,00	5,00	5,00	8,00	5,00	5,00	5,00	8,00
Maks. dopuszczalne ciśnienie	MPa 0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Ciśnienie próbne	MPa 0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Maks. dopuszczalne ciśnienie ciepłej wody użytkowej	MPa 1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Maks. dop. temperatura	°C 95	95	95	95	95	95	95	95
Maks. zalecana powierzchnia czynna kolektora	m ²				12	16	20	30
Wymiary								
Wysokość	mm 1665	1830	2240	2155	1665	1830	2240	2155
Wys. z izolacją cieplną	mm 1775	1940	2350	2265	1775	1940	2350	2265
średnica	mm 750	790	790	1000	750	790	790	1000
Średnica z izolacją cieplną	mm 970	1010	1010	1220	970	1010	1010	1220
Wysokość po przechyleniu	mm 1840	1880	2285	2225	1840	1880	2285	2225
Masy								
Masa po napełnieniu	kg 735	949	1175	1738	780	1175	1221	1794
ciężar (pusty)	kg 135	150	175	236	180	195	220	291

Gwarancja

Urządzeń zakupionych poza granicami Niemiec nie obejmują warunki gwarancji naszych niemieckich spółek. Ponadto w krajach, w których jedna z naszych spółek córek jest dystrybutorem naszych produktów, gwarancji może udzielić wyłącznie ta spółka. Taka gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy spółka-córka sformułowała własne warunki gwarancji. W innych przypadkach gwarancja nie jest udzielana.

Nie udzielamy gwarancji na urządzenia zakupione w krajach, w których żadna z naszych spółek córek nie jest dystrybutorem naszych produktów. Ewentualne gwarancje udzielone przez importera zachowują ważność.

Ochrona środowiska i recycling

► Urządzenia i materiały po ich wykorzystaniu należy utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.



► Jeśli na urządzeniu znajduje się symbol przekreślonego pojemnika na odpady, w celu ponownego użycia i utylizacji urządzenie należy przekazać do komunalnych punktów zbiórki lub punktów odbioru w sieci sprzedaży.



Ten dokument został wydrukowany na papierze nadającym się do recyklingu.

► Po wycofaniu urządzenia z eksploatacji dokument należy zutylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

OPERACIÓN

Indicaciones generales

OPERACIÓN

1.	Indicaciones generales	83
1.1	Información acerca del manual	83
1.2	Instrucciones de seguridad	83
1.3	Otras marcas presentes en esta documentación	84
1.4	Unidades de medida	84
2.	Seguridad	84
2.1	Utilización conforme a las prescripciones	84
2.2	Instrucciones de seguridad	84
2.3	Sello de certificación	84
3.	Descripción del aparato	84
4.	Limpieza, conservación y mantenimiento	84
4.1	Acumulación de cal	84
5.	Resolución de problemas	84
INSTALACIÓN		
6.	Seguridad	85
6.1	Instrucciones generales de seguridad	85
6.2	Reglamentos, normas y disposiciones	85
6.3	Instalación de agua	85
7.	Descripción del aparato	86
7.1	Ámbito de suministro	86
7.2	Accesorios	86
8.	Montaje	86
8.1	Lugar de montaje	86
8.2	Transporte	86
8.3	Montaje	86
9.	Primera puesta en marcha	87
10.	Puesta fuera de servicio	87
11.	Nueva puesta en marcha	87
12.	Entrega del aparato	87
13.	Reparación de averías	87
13.1	Tabla de averías	87
14.	Mantenimiento	87
14.1	Comprobar la válvula de seguridad	87
14.2	Vaciado del aparato	87
15.	Especificaciones técnicas	87
15.1	Dimensiones y conexiones	87
15.2	Tabla de especificaciones	93

GARANTÍA

MEDIO AMBIENTE Y RECICLAJE

OPERACIÓN

1. Indicaciones generales

1.1 Información acerca del manual

El capítulo "Operación" está dirigido al usuario del aparato y al profesional técnico especializado.

El capítulo "Instalación" está dirigido al profesional técnico especializado.



Nota

Lea atentamente estas instrucciones antes del uso y consérvelas en un lugar seguro.

Si entrega este aparato a otros usuarios, no olvide incluir las instrucciones.

1.2 Instrucciones de seguridad

1.2.1 Estructura de las instrucciones de seguridad



PALABRA DE ADVERTENCIA Tipo de peligro

Mediante este tipo de palabras se explican las posibles consecuencias en caso de desobedecimiento de las instrucciones de seguridad.

► Aquí se proponen las medidas necesarias para evitar el peligro.

1.2.2 Símbolos, tipo de peligro

Símbolo	Tipo de peligro
!	Lesión
	Electrocución
	Quemaduras (quemaduras, escaldadura)

1.2.3 Palabras de advertencia

PALABRA DE ADVERTENCIA	Significado
PELIGRO	Indicaciones cuyo desobedecimiento tiene como consecuencia lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA	Indicaciones cuyo desobedecimiento puede tener como consecuencia lesiones graves o la muerte.
PRECAUCIÓN	Indicaciones cuyo desobedecimiento puede tener como consecuencia lesiones de gravedad media o baja.

OPERACIÓN

Seguridad

1.3 Otras marcas presentes en esta documentación



Nota

Las indicaciones generales se señalan mediante el símbolo adyacente.

► Lea atentamente las indicaciones.

Símbolo	Significado
	Daños materiales (daños en el aparato, indirectos o medioambientales)
	Eliminación del aparato

► Este símbolo le indica que usted tiene que hacer algo. Se describen paso a paso las medidas necesarias.

1.4 Unidades de medida



Nota

Si no se indica lo contrario, todas las dimensiones estarán expresadas en milímetros.

2. Seguridad

2.1 Utilización conforme a las prescripciones

El aparato está diseñado para acumular agua de calefacción y para calentar agua potable.

Cualquier otro uso distinto al indicado en este documento se considera un uso inapropiado, especialmente al utilizarse con otros medios de almacenamiento. Se considera un uso apropiado el cumplimiento de estas instrucciones, así como de las instrucciones de los accesorios utilizados.

2.2 Instrucciones de seguridad



ADVERTENCIA Escaldadura

A temperaturas de salida superiores a 43 °C existe peligro de escaldamiento.



ADVERTENCIA Lesiones

El aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con falta de experiencia y conocimientos, solo bajo la vigilancia de otra persona o si antes han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y han comprendido los peligros que pueden derivarse. Está prohibido que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento propias del usuario sin vigilancia.



Daños materiales

Este aparato está presurizado!

Durante el calentamiento se produce un goteo del agua de expansión por la válvula de seguridad. Si gotea agua al finalizar el calentamiento, avise a su profesional técnico especializado.

2.3 Sello de certificación

Véase la placa de especificaciones técnicas en el aparato.

3. Descripción del aparato

El aparato combina la preparación de agua caliente y un depósito de inercia para la división hidráulica de calefacción y bomba de calor. El agua potable se calienta mediante un intercambiador de calor de tubo ondulado de acero inoxidable con el paso del caudal. El volumen del acumulador sirve como acumulador de energía para la preparación de agua caliente.

El aparato está optimizado para usarse con una bomba de calor. Además, se pueden conectar un radiador eléctrico de rosca y un generador de calor adicional.

SBS W SOL

Los tipos de aparato se puede equipar adicionalmente con un intercambiador de calor para calentamiento solar de agua potable y apoyo a la calefacción.

4. Limpieza, conservación y mantenimiento

- Mande revisar regularmente el funcionamiento del grupo de seguridad y la seguridad eléctrica de los accesorios incorporados a un profesional técnico especializado.
- No utilice detergentes agresivos ni disolventes. Para conservar y limpiar el aparato basta con utilizar un paño húmedo.

4.1 Acumulación de cal

Prácticamente toda el agua desprende cal a temperaturas elevadas. Esta se deposita en el aparato y repercute en el funcionamiento y en la vida útil del aparato. En caso de que haya integrado una brida de calefacción eléctrica, se debe eliminar la cal de los radiadores de vez en cuando. El profesional técnico especializado, el cual conoce la calidad local del agua, le indicará la fecha del próximo mantenimiento.

- Revise la grifería/valvulería periódicamente. La cal en las tomas de grifos puede eliminarse utilizando los productos antical disponibles en el mercado.
- Accione periódicamente la válvula de seguridad para evitar que se obstruya, p. ej., debido a la acumulación de cal.


5. Resolución de problemas

Avería	Causa	Solución
La cantidad descargada es demasiado baja.	El regulador de chorro en Limpie y/o elimine la cal el grifo/válvula o el cabe- del regulador de chorro o zal de la ducha presentan del cabezal de la ducha. cal o están sucios.	

Si no puede solucionar la causa, llame al profesional técnico especializado. Para poder ayudarle mejor y con mayor agilidad, indique el número de la placa de especificaciones (Nº 000000-000000-000000):

INSTALACIÓN

Seguridad

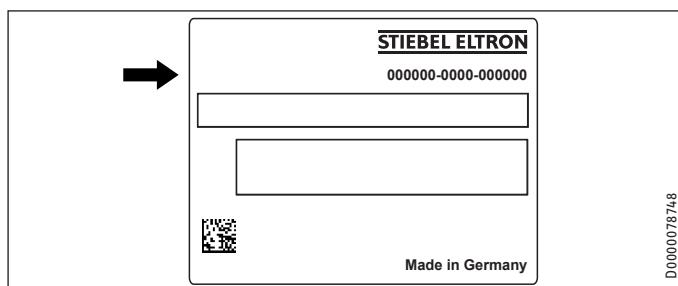

INSTALACIÓN

6. Seguridad

La instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento y reparación del aparato deben ser realizados exclusivamente por un profesional técnico especializado.

6.1 Instrucciones generales de seguridad

Garantizamos un funcionamiento sin problemas y una seguridad y fiabilidad de funcionamiento solo si se emplean piezas de repuesto originales.

6.2 Reglamentos, normas y disposiciones



Nota

Tenga en cuenta todos los reglamentos y disposiciones nacionales y regionales.

6.3 Instalación de agua

6.3.1 Tubería de agua fría

Como material se autoriza el uso de tubos de acero o cobre, o sistemas de tuberías de plástico.



Daños materiales

Es necesario disponer de una válvula de seguridad.

6.3.2 Tubería de agua caliente

Como material se autoriza el uso de tubos de cobre o sistemas de tuberías de plástico.



Daños materiales

Si utiliza sistemas de tuberías de plástico al mismo tiempo que la brida de calefacción eléctrica, tenga presente la temperatura máxima admisible y la presión máxima admisible en el capítulo "Especificaciones técnicas / Tabla de especificaciones".



Daños materiales

El equipo debe utilizarse con grifería de presión.

ESPAÑOL

INSTALACIÓN

Descripción del aparato

7. Descripción del aparato

7.1 Ámbito de suministro

El suministro del aparato incluye:

- 2 unidades de pasta conductora de calor
- Placa adicional de especificaciones técnicas

7.2 Accesorios

Dependiendo de la presión estática, hay disponibles grupos de seguridad y válvulas reductoras de presión. Estos grupos de seguridad comprobados por tipo protegen el aparato de presiones excesivas.


Hay disponibles como accesorios radiadores eléctricos de rosca, conjuntos de circulación y un aislamiento térmico.

8. Montaje

8.1 Lugar de montaje

- Preste atención a que el suelo tenga una capacidad de carga suficiente (véase el capítulo "Especificaciones técnicas / Tabla de especificaciones").
- Asegúrese de que el suelo esté nivelado.
- Tenga en cuenta la altura de la habitación y la altura cuando se inclina (vea el capítulo "Especificaciones técnicas / Tabla de especificaciones").

Distancias mínimas de separación

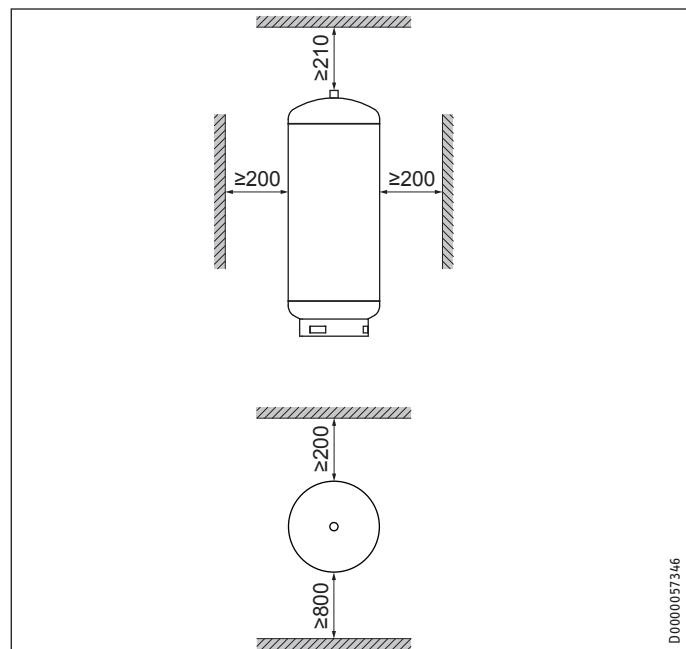

- Observe las distancias mínimas.

8.2 Transporte


Durante el transporte puede usar las argollas en la parte superior del aparato.

8.3 Montaje

8.3.1 Montaje del aislamiento térmico

- Coloque el aparato en su sitio.
- Instale el aislamiento térmico de acuerdo con el anexo. Asegúrese de que haya suficiente espacio libre para la instalación. Posteriormente, usted podrá incorporar el aparato al sistema de calefacción y de agua caliente.

8.3.2 Instalar el aireador manual

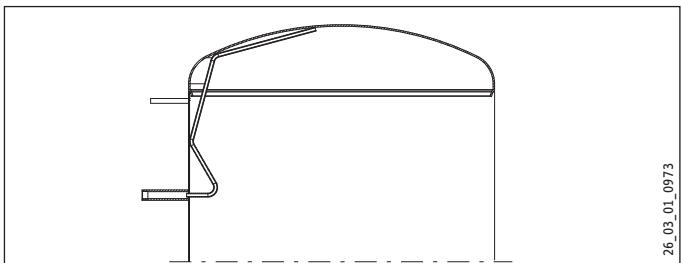

- Instale un aireador manual en la conexión de purga de aire.

8.3.3 Instalar la conexión de agua y el grupo de seguridad

! Daños materiales

Realice todos los trabajos de conexión e instalación hidráulicos conforme a la normativa vigente.

- Lave a fondo la tubería.
- Tenga en cuenta las instrucciones de instalación del grupo de seguridad.
- Instale la tubería de dispensado de agua caliente y la tubería de suministro de agua fría con el grupo de seguridad. Tenga en cuenta que, en función de la presión estática, puede que necesite una válvula reductora de presión adicional. Cierre las conexiones hidráulicas con sellado plano.
- Dimensione la tubería del desagüe de modo que, cuando la válvula de seguridad esté abierta del todo, el agua pueda salir sin obstáculo alguno. La apertura de escape de la válvula de seguridad debe permanecer abierta al exterior.
- Instale la tubería de escape del grupo de seguridad con una inclinación descendente constante.

8.3.4 Colocar el sensor de temperatura

- Aplique pasta conductora de calor en los sensores de temperatura.
- Conecte los sensores de temperatura hasta el tope en las conexiones para Sensor retorno bomba de calor y Sensor bomba de calor agua caliente (vea el capítulo "Especificaciones técnicas / Dimensiones y conexiones").

INSTALACIÓN

Primera puesta en marcha

9. Primera puesta en marcha

- Abra un punto de dispensado posterior hasta que el aparato se llene y la red de tuberías quede libre de aire.
- Purgue el aire del intercambiador de calor después de llenar el sistema de bombas de calor.
- Si es necesario, monte y controle los accesorios.
- Revise el funcionamiento de la válvula de seguridad.

9.3.1 Calidad del agua del circuito solar

Para el intercambiador de calor en el circuito solar, está permitida una mezcla de agua-glicol de hasta el 60 % en caso de que en toda la instalación se hayan utilizado exclusivamente metales resistentes al descincamiento, juntas resistentes al glicol y recipientes de expansión de presión de membrana apropiados para glicol.

9.3.2 Difusión del oxígeno

! Daños materiales

Evite los sistemas de calefacción abiertos y las calefacciones por suelo radiante que tengan tubos de plástico no herméticos a la difusión del oxígeno.

Si cuenta con una calefacción por suelo radiante con tubos de plástico no herméticos a la difusión del oxígeno o un sistema de calefacción abierto, puede producirse corrosión en las partes de acero del sistema de calefacción debido a la difusión de oxígeno (p. ej., en el intercambiador de calor del acumulador de agua caliente, en depósitos de inercia, en radiadores de acero o en tubos de acero).

! Daños materiales

Los productos de la corrosión (p. ej., lodos de óxido) pueden acumularse en los componentes del sistema de calefacción y causar pérdidas de rendimiento o desconexiones por fallo debido al estrechamiento de la sección transversal.

! Daños materiales

Evite los sistemas de calefacción solar abiertos y los tubos de plástico no herméticos a la difusión de oxígeno.

Si cuenta con tubos de plástico no herméticos a la difusión de oxígeno, puede producirse corrosión en las partes de acero del sistema de calefacción solar debido a la difusión de oxígeno (p. ej., en el generador de calor del acumulador de agua caliente).

10. Puesta fuera de servicio

- Si es necesario, desconecte el aparato de la alimentación eléctrica con el fusible de la instalación doméstica.
- Vacíe el aparato. Consulte el capítulo "Mantenimiento / Vaciado del aparato".

11. Nueva puesta en marcha

Consulte el capítulo "Primera puesta en marcha".

12. Entrega del aparato


- Explique al usuario el funcionamiento del aparato y haga que se familiarice con el uso del mismo.
- Indique al usuario los posibles peligros existentes, en particular en relación al peligro de escaldamiento.
- Entregue este manual.

13. Reparación de averías

13.1 Tabla de averías

Avería	Causa	Solución
La válvula de seguridad gotea cuando la calefacción se ha apagado.	El asiento de la válvula está sucio.	Limpie el asiento de la válvula.

14. Mantenimiento




Si tiene que vaciar el aparato, observe el capítulo "Vaciado del aparato".

14.1 Comprobar la válvula de seguridad

- Abra un poco la válvula de seguridad en el grupo de seguridad de forma regular hasta que salga el chorro completo de agua.

14.2 Vaciado del aparato



Si el sistema de calefacción no está en funcionamiento y el lugar de instalación no está protegido contra heladas, debe drenar el aparato y los sistemas conectados a él.

- Retire el aislamiento térmico de la zona de la tubuladura de drenaje para drenar el aparato.
- Cierre la válvula de cierre en el tubo de alimentación de agua fría.
- Abra la válvula de agua caliente de todos los puntos de dispensado.
- Drene el aparato a través de la válvula de purga de aire del grupo de seguridad.


15. Especificaciones técnicas

15.1 Dimensiones y conexiones

INSTALACIÓN

Especificaciones técnicas

Asignación recomendada de conexiones SBS 601 W | SBS 601 W SOL

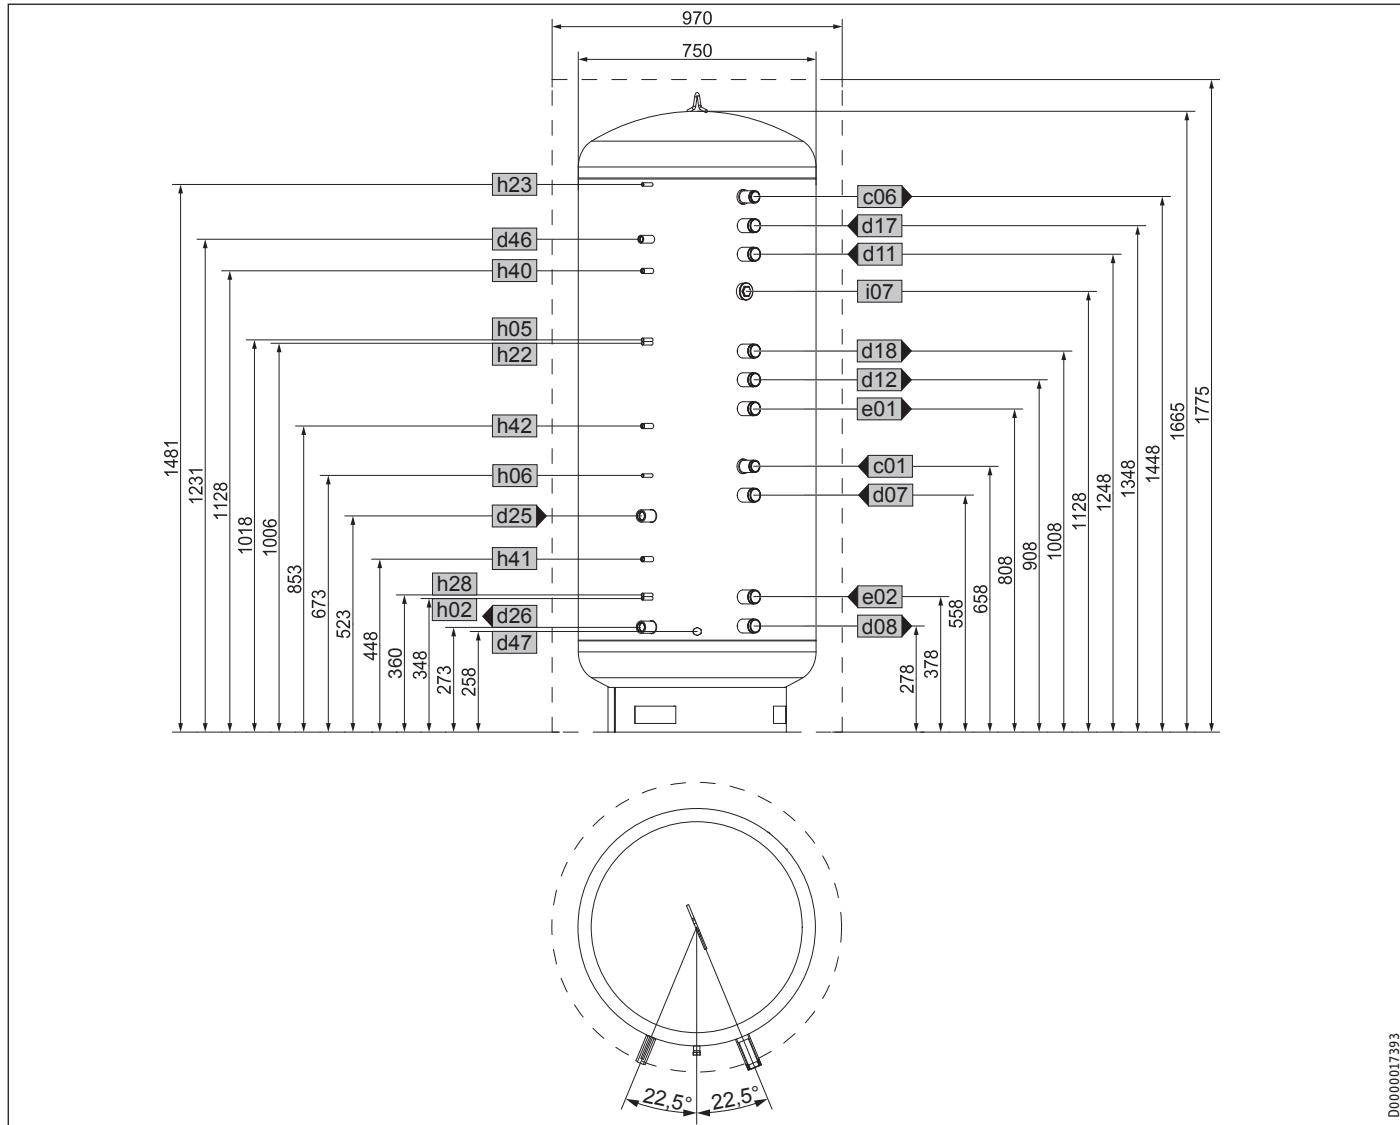

		SBS 601 W	SBS 601 W SOL
c01	Alimentación del agua fría	Rosca exterior	G 1 1/4 A
c06	Salida de agua caliente	Rosca exterior	G 1 1/4 A
d07	Impulsión bomba de calor calefacción	Rosca exterior	G 1 1/2 A
d08	Retorno bomba de calor calefacción	Rosca exterior	G 1 1/2 A
d11	Impulsión bomba de calor agua caliente	Rosca exterior	G 1 1/2 A
d12	Retorno bomba de calor agua caliente	Rosca exterior	G 1 1/2 A
d17	2. Impulsión generador calor	Rosca exterior	G 1 1/2 A
d18	2. Retorno generador calor	Rosca exterior	G 1 1/2 A
d25	Impulsión solar	Rosca interior	G 1
d26	Retorno solar	Rosca interior	G 1
d46	Evacuación de aire	Rosca interior	G 1/2
d47	Drenaje	Rosca exterior	G 3/4 A
e01	Impulsión calefacción	Rosca exterior	G 1 1/2 A
e02	Retorno calefacción	Rosca exterior	G 1 1/2 A
h02	Sensor retorno bomba de calor	Diámetro mm	9,5


	SBS 601 W	SBS 601 W SOL
h05	Sensor bomba de calor agua caliente	Diámetro mm 9,5
h06	Sensor bomba de calor agua caliente opc.	Diámetro mm 9,5
h22	Sensor generador de calor	Diámetro mm 9,5
h23	Sensor generador de calor opc.	Diámetro mm 9,5
h28	Sensor acumulador solar	Diámetro mm 9,5
h40	Termómetro agua caliente	Diámetro mm 14,5
h41	Termómetro solar	Diámetro mm 14,5
h42	Termómetro calefacción	Diámetro mm 14,5
i07	Calef. emerg./auxiliar eléctr.	Rosca interior G 1 1/2

Con otra configuración del sistema es posible modificar la asignación de conexiones.

INSTALACIÓN

Especificaciones técnicas

Asignación recomendada de conexiones SBS 801 W | SBS 801 W SOL

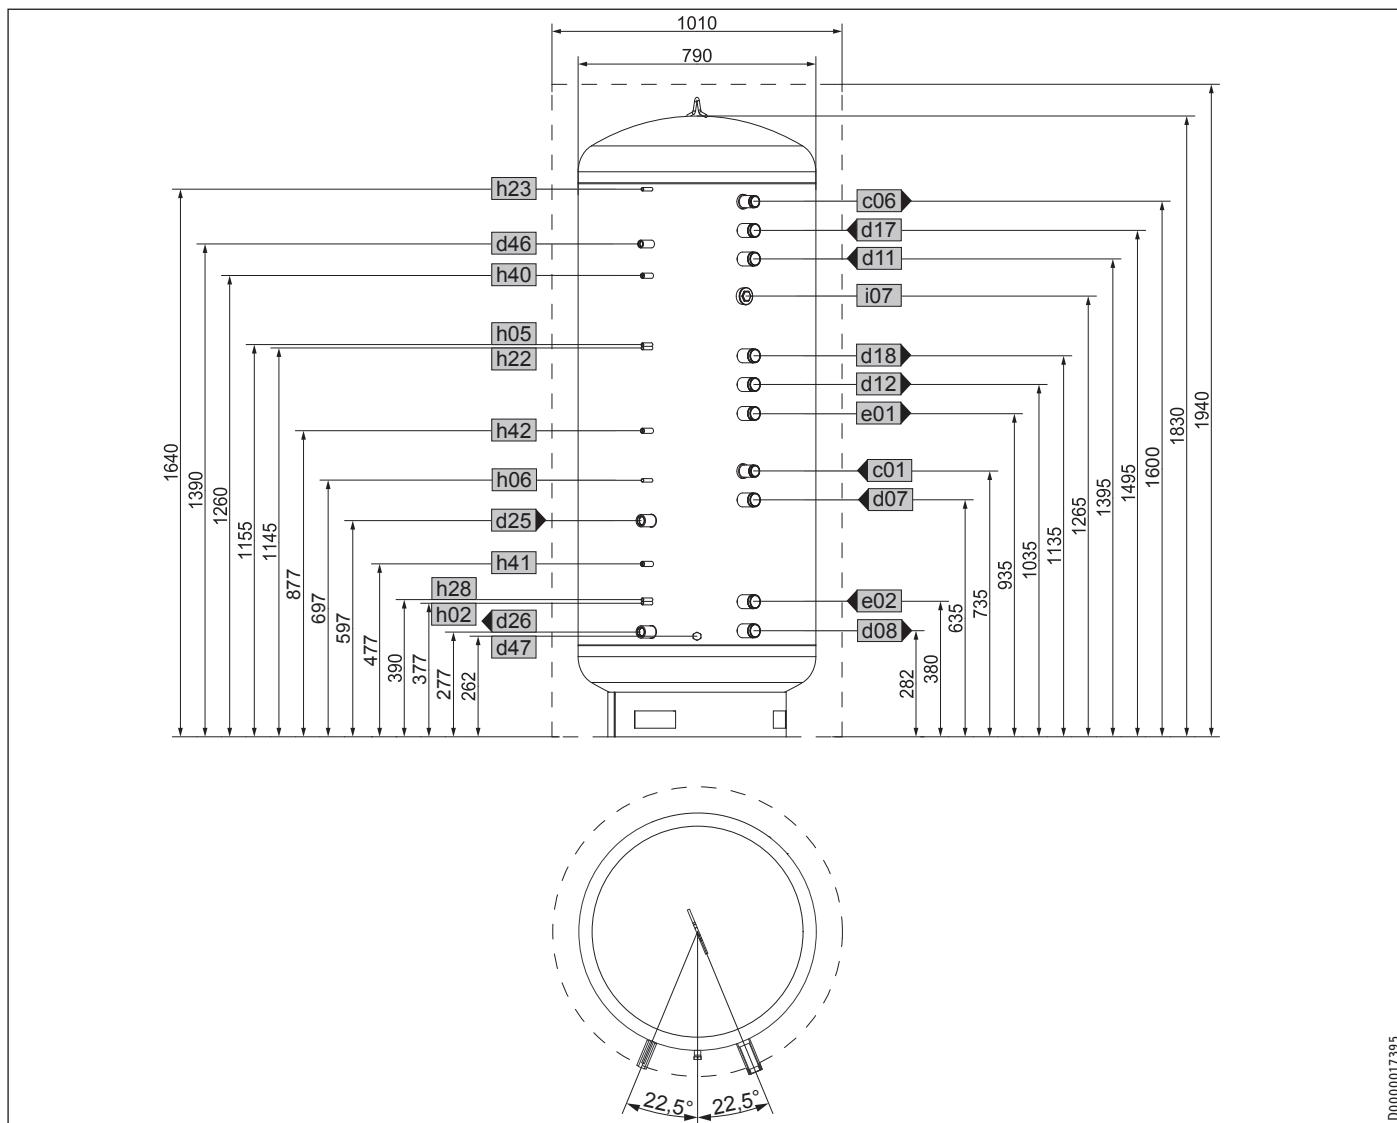


		SBS 801 W	SBS 801 W SOL	SBS 801 W	SBS 801 W SOL
c01	Alimentación del agua fría	Rosca exterior	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	
c06	Salida de agua caliente	Rosca exterior	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	
d07	Impulsión bomba de calor calefacción	Rosca exterior	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
d08	Retorno bomba de calor calefacción	Rosca exterior	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
d11	Impulsión bomba de calor agua caliente	Rosca exterior	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
d12	Retorno bomba de calor agua caliente	Rosca exterior	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
d17	2. Impulsión generador calor	Rosca exterior	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
d18	2. Retorno generador calor	Rosca exterior	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
d25	Impulsión solar	Rosca interior		G 1	
d26	Retorno solar	Rosca interior		G 1	
d46	Evacuación de aire	Rosca interior	G 1/2	G 1/2	
d47	Drenaje	Rosca exterior	G 3/4 A	G 3/4 A	
e01	Impulsión calefacción	Rosca exterior	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
e02	Retorno calefacción	Rosca exterior	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	
h02	Sensor retorno bomba de calor	Diámetro mm	9,5	9,5	
h23					
d46					
h40					
h05					
h22					
h42					
i07					
d17					
d11					
d18					
d12					
e01					
c01					
d07					
e02					
d08					

Con otra configuración del sistema es posible modificar la asignación de conexiones.

INSTALACIÓN

Especificaciones técnicas

Asignación recomendada de conexiones SBS 1001 W | SBS 1001 W SOL

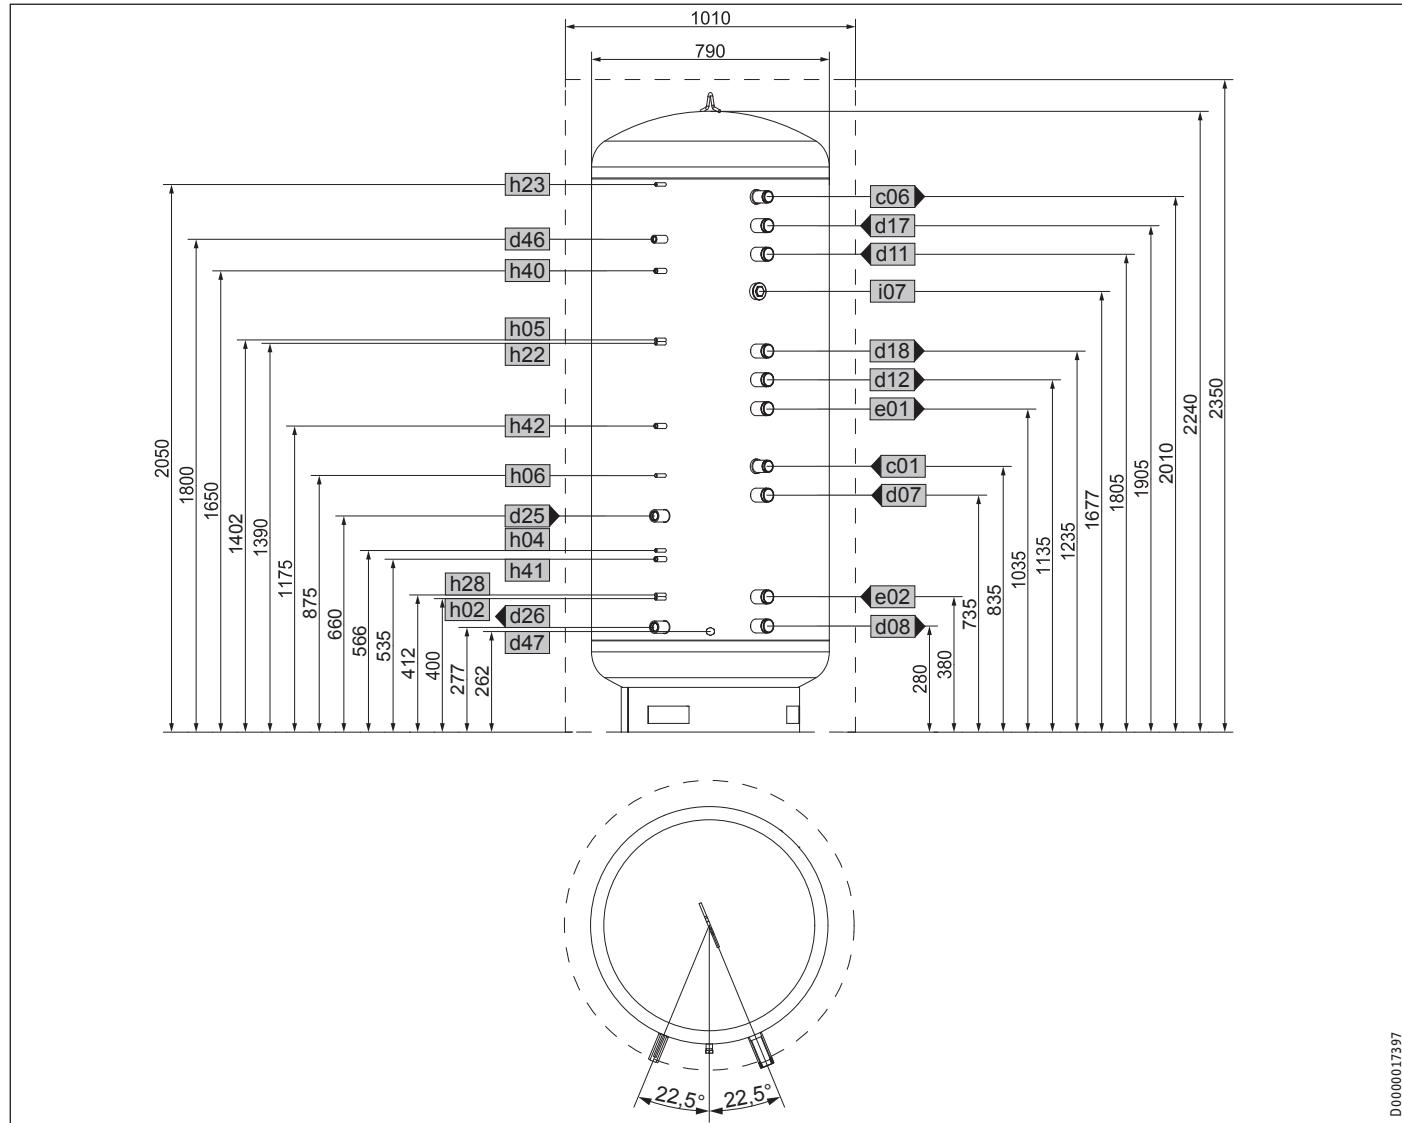

		SBS 1001 W SBS 1001 W SOL	
c01	Alimentación del agua fría	Rosca exterior	G 1 1/4 A
c06	Salida de agua caliente	Rosca exterior	G 1 1/4 A
d07	Impulsión bomba de calor calefacción	Rosca exterior	G 1 1/2 A
d08	Retorno bomba de calor calefacción	Rosca exterior	G 1 1/2 A
d11	Impulsión bomba de calor agua caliente	Rosca exterior	G 1 1/2 A
d12	Retorno bomba de calor agua caliente	Rosca exterior	G 1 1/2 A
d17	2. Impulsión generador calor	Rosca exterior	G 1 1/2 A
d18	2. Retorno generador calor	Rosca exterior	G 1 1/2 A
d25	Impulsión solar	Rosca interior	G 1
d26	Retorno solar	Rosca interior	G 1
d46	Evacuación de aire	Rosca interior	G 1/2
d47	Drenaje	Rosca exterior	G 3/4 A
e01	Impulsión calefacción	Rosca exterior	G 1 1/2 A
e02	Retorno calefacción	Rosca exterior	G 1 1/2 A
h02	Sensor retorno bomba de calor	Diámetro mm	9,5


		SBS 1001 W SBS 1001 W SOL	
h04	Sensor retorno bomba de calor opc.	Diámetro mm	9,5
h05	Sensor bomba de calor agua caliente	Diámetro mm	9,5
h06	Sensor bomba de calor agua caliente opc.	Diámetro mm	9,5
h22	Sensor generador de calor	Diámetro mm	9,5
h23	Sensor generador de calor opc.	Diámetro mm	9,5
h28	Sensor acumulador solar	Diámetro mm	9,5
h40	Termómetro agua caliente	Diámetro mm	14,5
h41	Termómetro solar	Diámetro mm	14,5
h42	Termómetro calefacción	Diámetro mm	14,5
i07	Calef. emerg./auxiliar eléctr.	Rosca interior G 1 1/2	G 1 1/2

Con otra configuración del sistema es posible modificar la asignación de conexiones.

INSTALACIÓN

Especificaciones técnicas

Asignación recomendada de conexiones SBS 1501 W | SBS 1501 W SOL

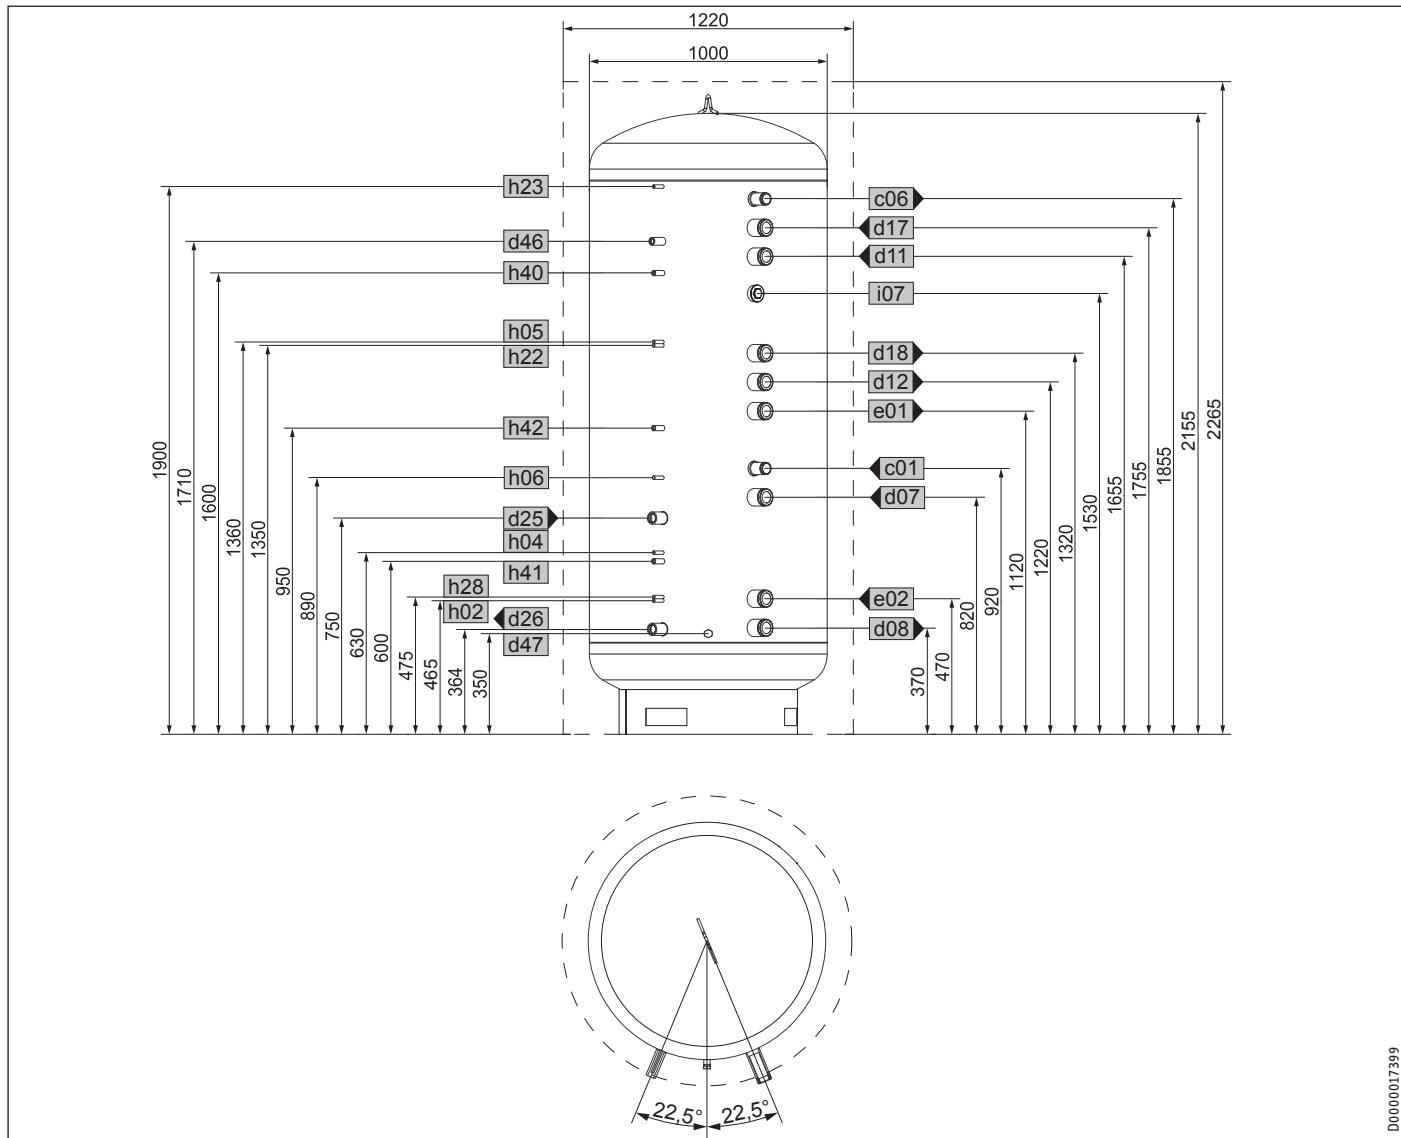

		SBS 1501 W	SBS 1501 W SOL
c01	Alimentación del agua fría	Rosca exterior	G 1 1/4 A
c06	Salida de agua caliente	Rosca exterior	G 1 1/4 A
d07	Impulsión bomba de calor calefacción	Rosca exterior	G 2 A
d08	Retorno bomba de calor calefacción	Rosca exterior	G 2 A
d11	Impulsión bomba de calor agua caliente	Rosca exterior	G 2 A
d12	Retorno bomba de calor agua caliente	Rosca exterior	G 2 A
d17	2. Impulsión generador calor	Rosca exterior	G 2 A
d18	2. Retorno generador calor	Rosca exterior	G 2 A
d25	Impulsión solar	Rosca interior	G 1
d26	Retorno solar	Rosca interior	G 1
d46	Evacuación de aire	Rosca interior	G 1/2
d47	Drenaje	Rosca exterior	G 3/4 A
e01	Impulsión calefacción	Rosca exterior	G 2 A
e02	Retorno calefacción	Rosca exterior	G 2 A
h02	Sensor retorno bomba de calor	Diámetro mm	9,5


	SBS 1501 W	SBS 1501 W SOL
h04	Sensor retorno bomba de calor opc.	Diámetro mm 9,5
h05	Sensor bomba de calor agua caliente	Diámetro mm 9,5
h06	Sensor bomba de calor agua caliente opc.	Diámetro mm 9,5
h22	Sensor generador de calor	Diámetro mm 9,5
h23	Sensor generador de calor opc.	Diámetro mm 9,5
h28	Sensor acumulador solar	Diámetro mm 9,5
h40	Termómetro agua caliente	Diámetro mm 14,5
h41	Termómetro solar	Diámetro mm 14,5
h42	Termómetro calefacción	Diámetro mm 14,5
i07	Calef. emerg./auxiliar eléctr.	Rosca interior G 1 1/2

Con otra configuración del sistema es posible modificar la asignación de conexiones.

INSTALACIÓN

Especificaciones técnicas

SBS W

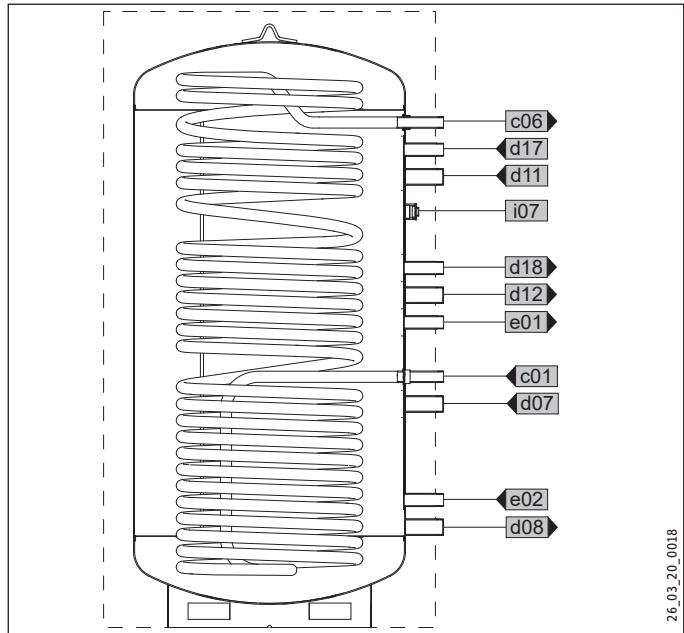

c01 Alimentación del agua fría

c06 Salida de agua caliente

d07 Impulsión bomba de calor calefacción

d08 Retorno bomba de calor calefacción

d11 Impulsión bomba de calor agua caliente

d12 Retorno bomba de calor agua caliente

d17 Impulsión 2.º WE (generador de calor)


d18 Retorno 2.º WE (generador de calor)

e01 Impulsión calefacción

e02 Retorno calefacción

i07 Calef. emerg./auxiliar eléctr.

Adicionalmente en SBS W SOL

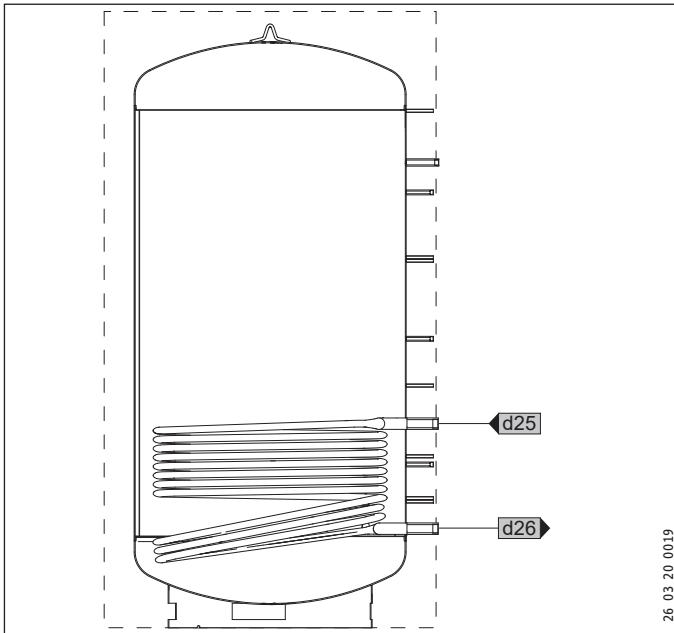

d25 Impulsión solar

d26 Retorno solar

INSTALACIÓN | GARANTÍA | MEDIO AMBIENTE Y RECICLAJE

Especificaciones técnicas

15.2 Tabla de especificaciones

	SBS 601 W 229980	SBS 801 W 229981	SBS 1001 W 229982	SBS 1501 W 229983	SBS 601 W SOL 229984	SBS 801 W SOL 229985	SBS 1001 W SOL 229986	SBS 1501 W SOL 229987	
Especificaciones hidráulicas									
Contenido nominal	l	613	759	941	1430	599	740	916	1399
Capacidad del intercambiador de calor inferior	l					11,60	14,90	19,80	23,60
Capacidad del intercambiador de calor para agua potable caliente	l	31,20	33,90	45,40	52,10	31,20	33,90	45,40	52,10
Superficie del intercambiador de calor inferior	m ²					1,50	2,40	3,20	3,70
Superficie del intercambiador de calor para agua potable caliente	m ²	6,00	6,50	8,70	10,00	6,00	6,50	8,70	10,00
Pérdida de presión a 1,0 m ³ /h del intercambiador de calor inferior	hPa					4	28	35	40
Pérdida de presión con 10/25/40 l/min.	hPa	33 / 264 / -	35 / 284 / -	47 / 378 / 1023	53 / 432 / 1168	33 / 264 / -	35 / 284 / -	47 / 378 / 1023	53 / 432 / 1168
Límites de utilización									
Caudal máx. de carga/descarga por zonas	m ³ /h	1,80	2,00	2,40	3,00	1,80	2,00	2,40	3,00
Caudal máx. de carga/descarga sin zonas	m ³ /h	5,00	5,00	5,00	8,00	5,00	5,00	5,00	8,00
Presión máx. admisible	MPa	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Presión de prueba	MPa	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Presión máx. admisible del agua potable caliente	MPa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Temperatura máx. admisible	°C	95	95	95	95	95	95	95	95
Superficie del colector máx. recomendada	m ²					12	16	20	30
Dimensiones									
Altura	mm	1665	1830	2240	2155	1665	1830	2240	2155
Altura con aislamiento térmico	mm	1775	1940	2350	2265	1775	1940	2350	2265
Diámetro	mm	750	790	790	1000	750	790	790	1000
Diámetro con aislamiento térmico	mm	970	1010	1010	1220	970	1010	1010	1220
altura cuando se inclina	mm	1840	1880	2285	2225	1840	1880	2285	2225
Pesos									
Peso con instalación llena	kg	735	949	1175	1738	780	1175	1221	1794
Peso en vacío	kg	135	150	175	236	180	195	220	291

Garantía

Para los aparatos adquiridos fuera de Alemania no son aplicables las condiciones de garantía de nuestras sociedades alemanas. Además, en los países en los que alguna de nuestras filiales comercialice nuestros productos, la garantía sólo será otorgada por dicha filial. Este tipo de garantía únicamente se otorgará si la filial hubiera publicado unas condiciones de garantía propias. No se otorgará ninguna garantía adicional.

No otorgamos ninguna garantía para aquellos aparatos adquiridos en países en los que ninguna de nuestras filiales comercialicen nuestros productos. Cualquier garantía asegurada por el importador permanecerá inalterada.

Medio ambiente y reciclado

► Elimine los aparatos y materiales después de su uso conforme a la normativa nacional vigente.

 ► Si el aparato presenta la ilustración de un cubo de basura tachado, deberá llevar el aparato a los puntos de recogida municipales o a los centros de devolución comunales para su reutilización y reciclaje.

 Este documento está hecho de papel reciclable.

► Al final de la vida útil del aparato, elimine el documento conforme a la normativa nacional vigente.

NOTAS

NOTAS

ESPAÑOL

Comfort through Technology



STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden | Germany
info@stiebel-eltron.com | www.stiebel-eltron.com